


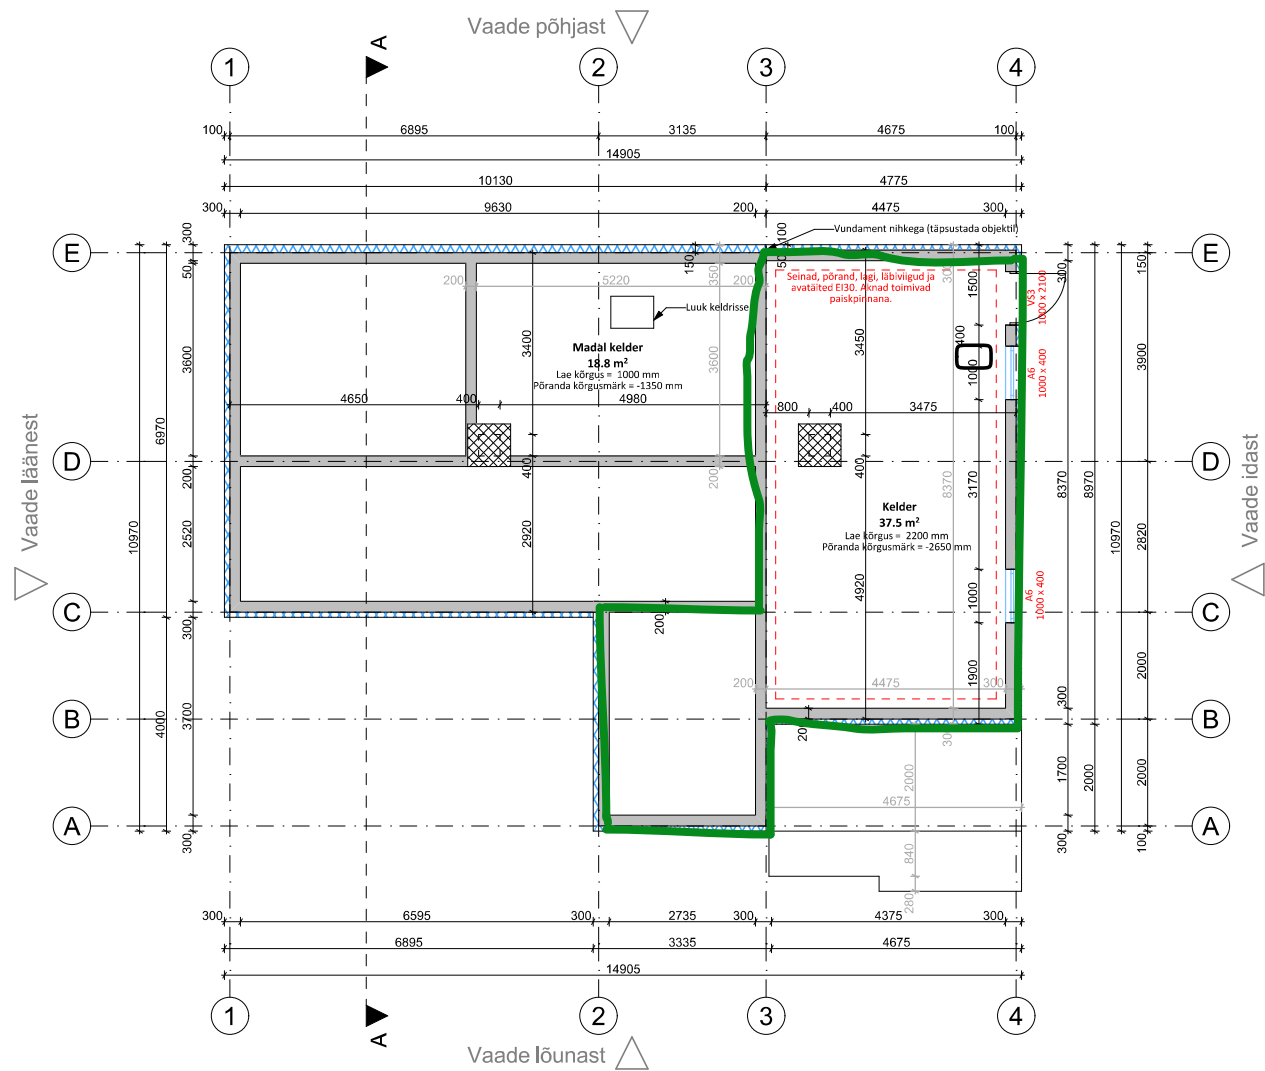

MÄRKUSED:

1. Olemasoleva hooneosa vundament on joonisel orienteeruv ja oletuslik. Juurdeehituse vundament rajatakse kõik uueks ning ehitatakse uus kelder.
2. Juurdeehituse osa on näidatud esimese korruse plaanil.
3. Keldrisse paigaldatakse üle 5kWh mahutavusega akuseade. Keldri ruum peab olema eraldi tuletõkkesektsioon ja vastama Päästeameti juhendile "Ehitistes oluliste tuleohutusnõuete tagamine akupankade paigaldamisel".
4. Keldri ventilatsioon tsentraalsest ventilatsioonist eraldi.
5. Akude kahjustumisel tekkinud gaasid ja kahjulike keemiliste ühenditega auru levik ruumidesse, kus viibivad inimesed, peab olema takistatud.