






Kaeviku ristlõige
sissesõidutee

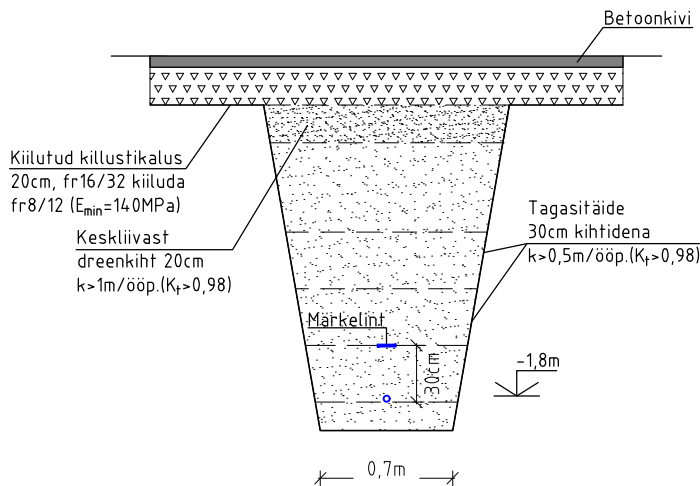

Kaeviku ristlõige
haljasala

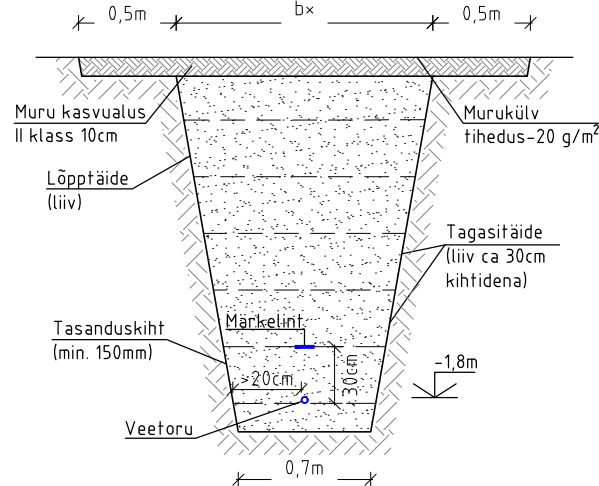

Kaeviku ristlõige
1-kihiline asfalt

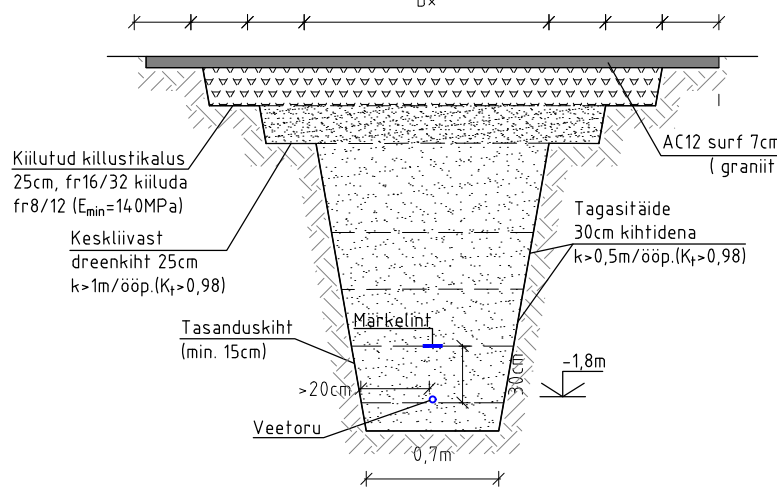

Torude paigaldussügavus 1,2m,
omavaheline vahekaugus 1m

Pinnasekollektor 400m
PE Ø40x2,3mm PN6,3

Hoone MK sisend
PE 4xDe40, Ef13mm
De110 kaablikõrdes

Torude paigaldussügavus 1,2m,
omavaheline vahekaugus 1m

Hoone sisend
(kanalisatsioon)
13.30 De110

Hoone veesisend
PE De40/32, PN10
(-1,80m)

KK-6, (-1.13)
mp 14.38 (Ø400/315)
Põhi 13.25
1) 13.25 De110
2) 13.25 De110

Abihoone veetrass
elamust PE De25
PN10, (-1,80m)

Abihoone sisend
(kanalisatsioon)
+2.18 De110

KK-5 (-1.46)
mp 14.45 (Ø400/315)
Põhi 12.99
1) 12.99 De110
2) 13.32 De110
3) 12.99 De110

KK-4, (-1.46)
mp 14.14 (Ø400/315)
Põhi 12.68
1) 12.68 De110
2) 12.68 De110

KK-2, (-2.86)
mp 14.43 (Ø400/315)
Põhi 11.57
1) 11.57 De160
2) 12.02 De110

KK-1 (-2.87)
mp 14.41 (Ø400/315)
Põhi 11.54
1) 11.54 De200
2) 11.54 De160
3) 11.54 De200

Sadulühendus
PE De63/32
PN10

MK, DN25
PE De32, PN10
(liitumispunkt)

PEØ400/315
maapind 14,32
kaas 14,32 (malm)
põhi 13,83
1. 13,99 PVCØ80

KK-3, (-1.69)
mp 14.05 (Ø400/315)
Põhi 12.36
1) 12.36 De110
2) 12.36 De110

PVCØ400/315
maapind 14,12
rant 14,12
põhi - sete
peatrass kaevu all
1. 13,84 PVCØ75 põlviga
2. 13,84 sissevoolu ava

PEØ315/400
maapind 14,24
kaas 14,24 (malm)
põhi 13,06
1. 12,90 PVCØ160
2. 12,91 PVCØ160 (tupik)
3. 12,92 PVCØ160

Veesõlm
maapind 14,24
1. 12,46 PEØ63

MÄRKUSED:

- Torustiku paigaldamisel tuleb juhinduda plasttorude paigaldus-juhendist Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. RIL 77 - 2013.
- Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Kaevamistööd olemasolevate kaablite läheduses teha käsitsi.
- Maaküttekontuuride paigaldussügavus 1,2m, omavaheline vahekaugus 1m
- Maakütte pinnasekollektor 2x400m PE Ø40x2,3mm PN6,3

TINGMÄRGID:

- KRUNDIPIIR
- PROJEKTEERITAV HOONE
- PROJEKTEERITUD BETOONKIVI KATEND
- PROJEKTEERITUD PÄÄS HOONESSE
- PROJEKTEERITUD HALJASTUS

TINGMÄRGID: TEHNOVÕRGUD

- OLEMASOLEV MADALPINGEKAABEL
- OLEMASOLEVA KÕRGPINGEKAABEL
- OLEMASOLEVA SIDEKAABEL
- OLEMASOLEV ÜVK VEETORUSTIK
- OLEMASOLEV ÜVK KANALISATSIOONITORUSTIK
- PROJEKTEERITUD MADALPINGEKAABEL
- EL. LIITUMISKILP

TINGMÄRGID: VKKV PROJEKTI OSA

- PROJ. VEETORU PE De32, PN10
- PROJ. KANALISATSIOONITORU DeXXX PVC
- PROJ. MAAKÜTTETORU DeXX PE

- MAAKRAAN
- KANALISATSIOONIKAEV
- PROJEKTEERITAV VEEMÕÖDUSÕLM

- K-XX
mp.: XX.XX
luuk: XX.XX met.
kaev: XXX/XXX PP
põhi: XX.XX
1) XX.XX DeXXX PVC
2) XX.XX DeXXX PVC
- KAEVU TÄHIS
- MAAPINNA KÕRGUS
- KAEVULUUGI KÕRGUS
- KAEVU LÄBIMÕÖT (mm)
- KAEVU PÕHJA KÕRGUSARV
- VÄLJUVA TORU PÕHJA KÕRGUS / TORU LÄBIMÕÖT
- SISENEVA TORU PÕHJA KÕRGUS / TORU LÄBIMÕÖT

GEODEETILINE ALUSPLAAN:	

Nr.	Muudatus:	Nimi:	Kuupäev:
Elamu,		Are alevik, Tori vald, Pärnu maakond	
Joonis		Asendiplaan, vk ja maakütte trassid	
		Joonise nr. AS-01	Stadium Põhiprojekt
		Vastutatav ins.	Töö nr. 05-25
		Projekteeris	Mööb: 1:500
		Versioon: v01	Kuup: 27.06.2025