

LÕIGE VL-1 **M 1:20**

P-2 (U=0,17 W/(m²K))

põrandaplaat +
paigaldusliim 10-15 mm
r/b plaat (vesiküttetorustik) 100 mm
hüdroisolatsioon
EPS 120 2x100mm 200 mm
tihendatud liivakiht 50 mm
killustik fr 8-32 100 mm
kruus / aluspinnas


VU-1 (U=0,25 W/(m²K))

TEMPSI plaat 10mm
(sokkli osas)
EPS 100 100mm
hüdroisolatsioon
sokkli talal
kohtpinnas

VS-1 (U=0,25 W/(m²K))

olemasolev palksein ~300mm
vert.roovitus 70mm vahel tselluvill
tuuletõkkekangas
õhkvahe (vert.roovitus 25x50mm)
voodrilaud (palkprofiil 28x146mm või
vert. servamata laud)

Olemaolev
soklitala

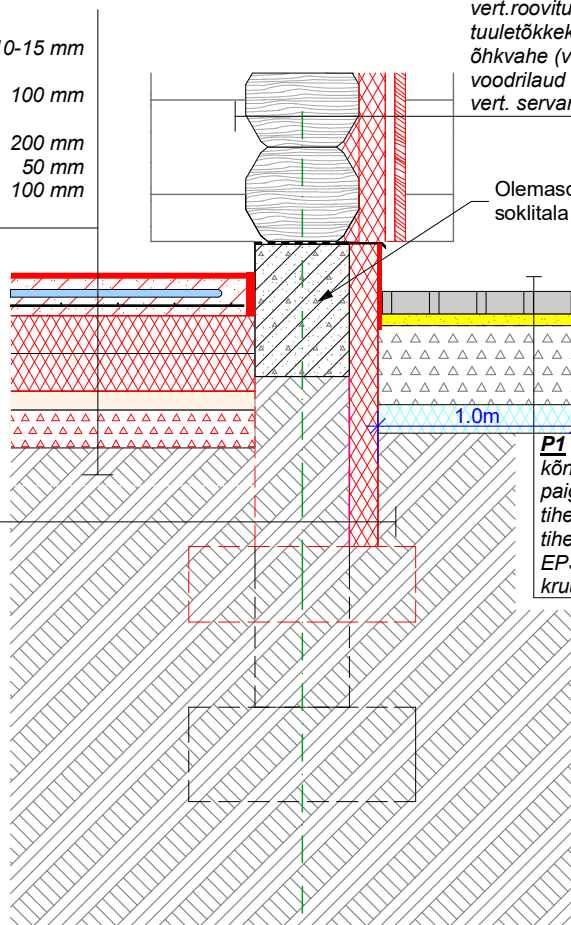

P1

kõnniteekivi (näit.kloostri) 60-80 mm
paigaldusliiv 30 mm
tihendatud killustik fr.0-8 50 mm
tihendatud killustik fr.8-32 150 mm
EPS 120 100 mm
kruus / aluspinnas 300 mm

C