



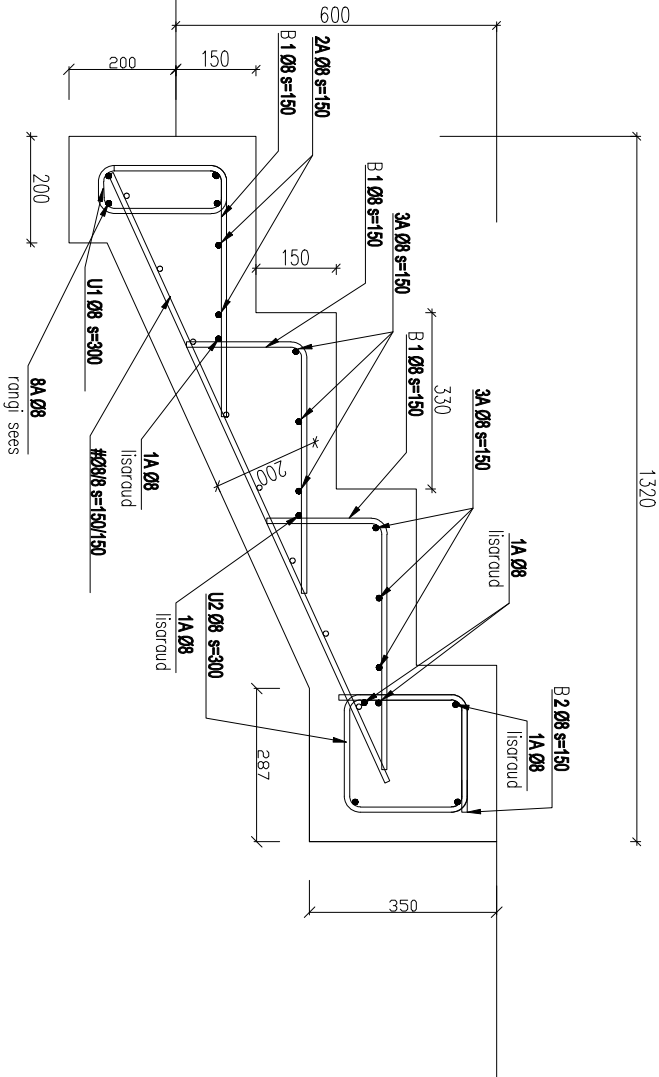

TREPI LÕIGE E - E


PROJEKTEERITUD BETONKIVIKATEND	h=80mm
SANGITUSEGU UNINAKS CUBE või analoog	h=50mm
PAEKIVIST KILUSTIKALUS, fr 32/64	
GEOTEKSTIL (II klass)	
Lihvati aluskiht (K>1 m/ööp, Ki=0,95)	h=200mm
Värvitud lihtkiht(K<=0,5 m/ööp, Ki=0,95)	
olemasolev pinnas	

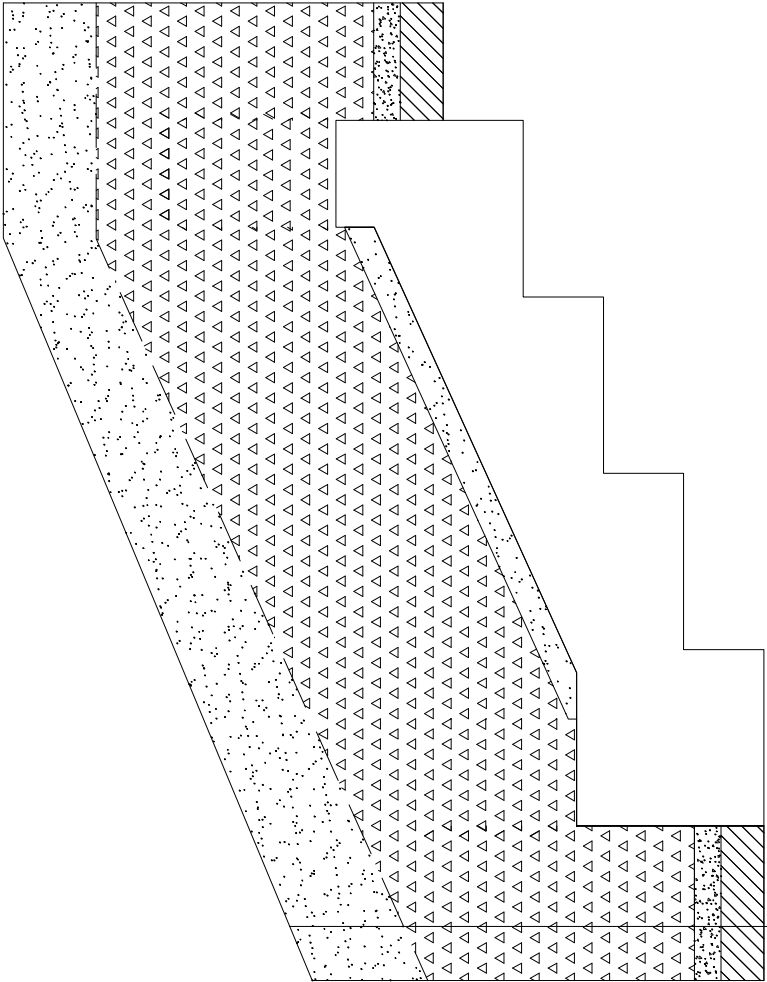

MÄRKUSED:

1. Betooni ühikud: E/S-EN 206, E/S-EN 13670
2. Samasetase ühikud: E/S-EN 10080
3. Betooni tugevusklass: C35/45
4. Sorusteraase tugevusklass: B500B
5. Betooni keskkonkloss: XC4+XD3+XF4
6. Betooni tugevus: ei ole nõutud
7. Astmete viimistlus: vastavalt MA projekti osale
8. Normaalne kaisakiht 50mm, kui jonnisel pole näidatud teisiti
9. Kilituskalused täiendav standardikohaselt

Sarruse painutustabel

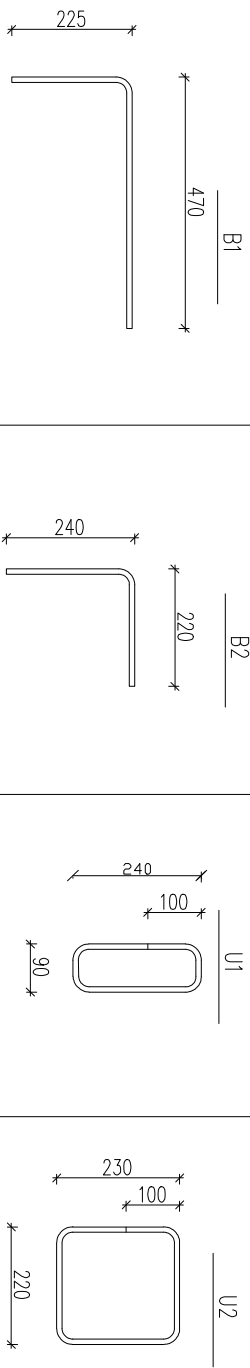

SARRUSE PAINUTUSTABEL

POS	MATERIAL	ARV	Ø		L	PAINUTUSMÕDDUD										KAAL	
			tk	mm		mm	d	b	c	d	e	u°	v°	x	y	r	kg/tk
A1	B500B	29	8	12000	12000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	137	
B1	B500B	220	8	695	470	225	—	—	—	—	—	—	—	—	16	0	
B2	B500B	74	8	460	240	220	—	—	—	—	—	—	—	—	16	0	
U1	B500B	37	8	730	540	90	100	100	—	—	—	—	—	—	16	0	
U2	B500B	37	8	550	230	220	100	100	—	—	—	—	—	—	16	0	

TREPI PEALTVAADE

