


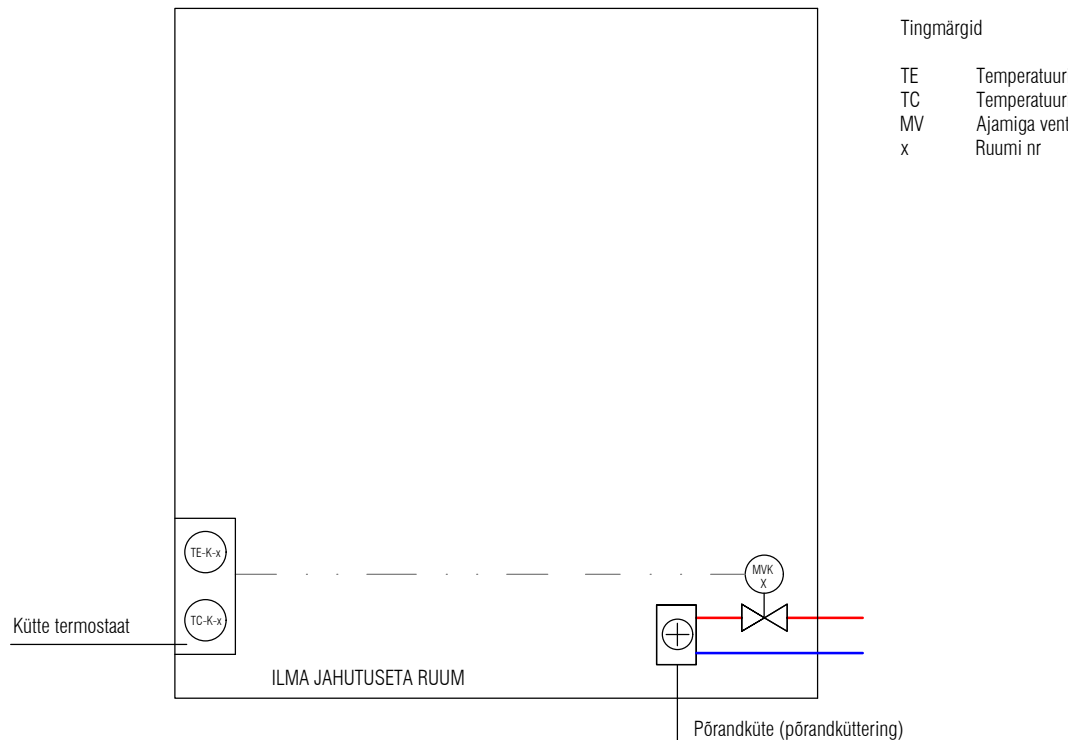

PÕRANDKÜTTE JUHTIMINE:

PÕRANDKÜTTE REGULEERIMINE TOIMUB AUTOMAATSELT VASTAVALT RUUMITEMPERatuurILE (TE-K-x) JA KÄSITSI VALITAVA RUUMITEMPERatuurI SEADEVÄÄRTUSELE (TC-K-x).

TEMPERatuurI LANGEMISEL ROHKEM KUI 1°C ALLA SEADESUURUSE (NT. +21°C) TE-K-x JÄRGI, ANNAB AVANEMISSIGNAALI ELEKTRI AJAMIGA VENTIILILE MVKx. TEMPERatuurI TÕUSTES ROHKEM KUI 1°C ÜLE SEADESUURUSE (NT. +21°C) TE-K-x JÄRGI, ANNAB SULGEMISSIGNAALI ELEKTRI AJAMIGA VENTIILILE MVKx.

PÕRANDKÜTTE PUHUL ASUB VENTIIL KOLLEKTORKAPIS. AJAMI PINGE ON 230V. KUI RUUMIS ON MITU PÕRANDKÜTTEKONTUURI, SIIS JUHITAKSE NEID ÜHISE TEMPERatuurIANDURI JÄRGI.

Joonis :

Põrandkütte juhtimise põhimõtteline skeem

Joonise nr:

KV-7-02

Formaat:

A4

Mõõtkava:

M :

Kuupäev:

31.12.2024