



## PARAPETI SÕLM

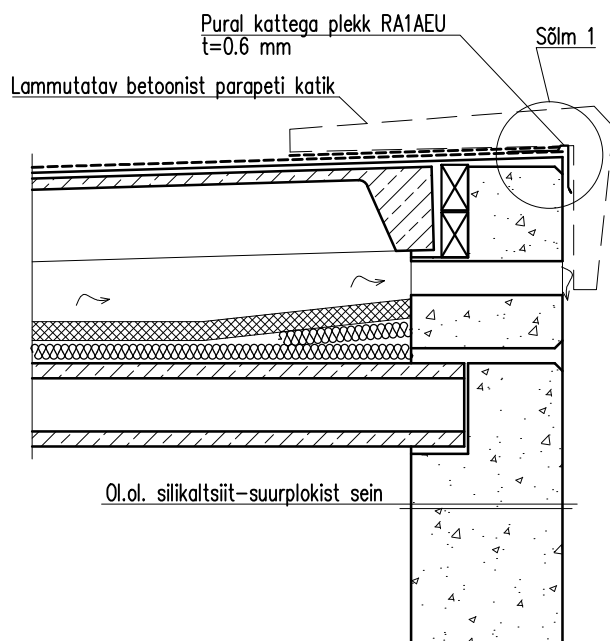

## Sõlm 1

1:5

Pural kattega plekk RA1AEU  
t=0.6 mm

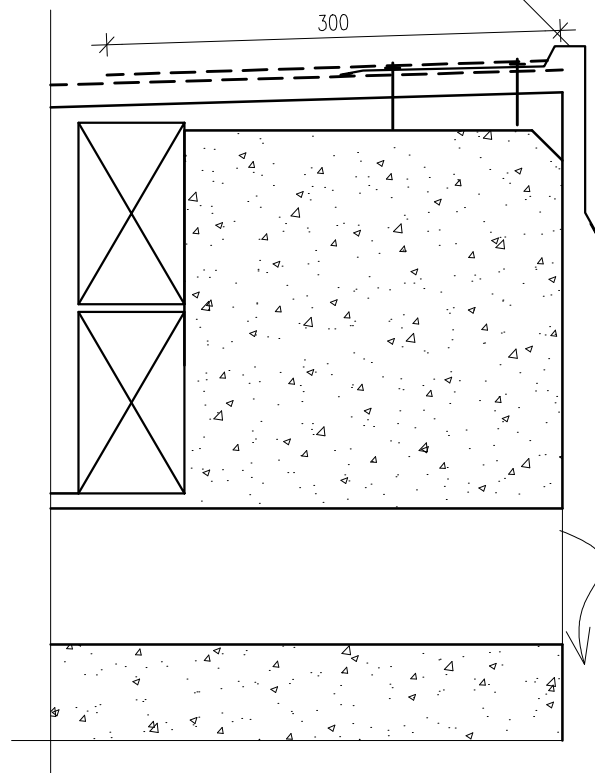

### MÄRKUSED:

1. Olemasolevad betoonpinnad puhastatakse märgliivapritsiiga, et pind oleks puhas ja poleks nakkumist nõrgendavaid aineid.
2. Külumise tõttu murenenud või muidu nõrk betoon eemaldatakse mehaaniliselt kuni tugeva aluspinnani.
3. Puhastamisega kaasnev tolm ja sete tuleb hoolikalt maha pesta võimalikult kohe pärast märgliivapritsimist.
4. Üle 0,3 mm praod avatakse ketaslõikuriga ja täidetakse betooniga.
5. Lahtised armatuur- ja muud terased puhastatakse roostest vähemalt puhtusastmeni Sa 2.
6. Pärast terase puhastamist kaitstakse teras korrosioonikaitseseguga StoCrete THP kihipaksusega u 2 mm.
7. Saneerimisseguga StoCrete R40 max kihipaksus 120 mm parandatakse suuremad tühimikud ja ärakukkunud betooniosad.
8. Parandusseguga StoCrete TV304 tehakse vuugiparandused 20–70 mm kihipaksusega.
9. Parandatud betoonpindade kaitsekatmine teha StoCryl akrülaatdispersioonvärvidega.

|                    |  |         |  |                 |       |
|--------------------|--|---------|--|-----------------|-------|
|                    |  | Nimi    |  | Kuupäev         |       |
| Projekti staadium: |  |         |  |                 |       |
| Tööprojekt         |  |         |  |                 |       |
| Joonise nimetus:   |  |         |  | Mõõtkava:       |       |
| PARAPETI SÕLM      |  |         |  | 1:20            |       |
| Töö nr:            |  | Eriala: |  | Joonise number: |       |
| 1113               |  | K       |  | 05              |       |
| Kuupäev:           |  | Fail:   |  |                 | Form: |
| 25.04.2013         |  |         |  |                 |       |