



RÕDUPLAADI REKONSTRUEERIMINE

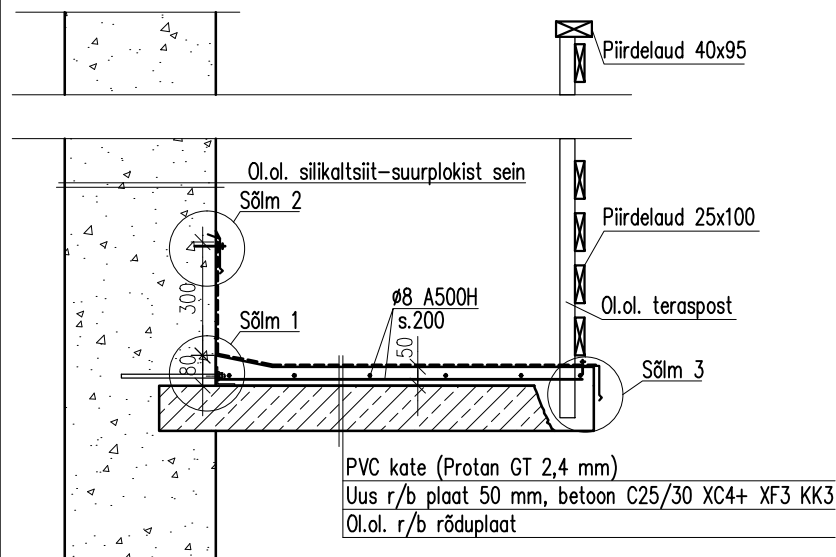


Sõlm 1

1:5

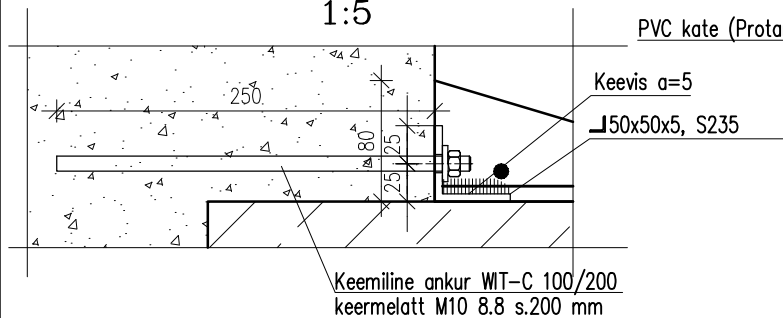


Sõlm 2

1:5

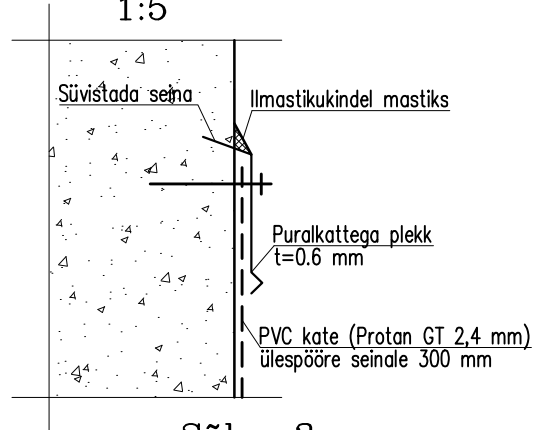

Sõlm 3

1:5

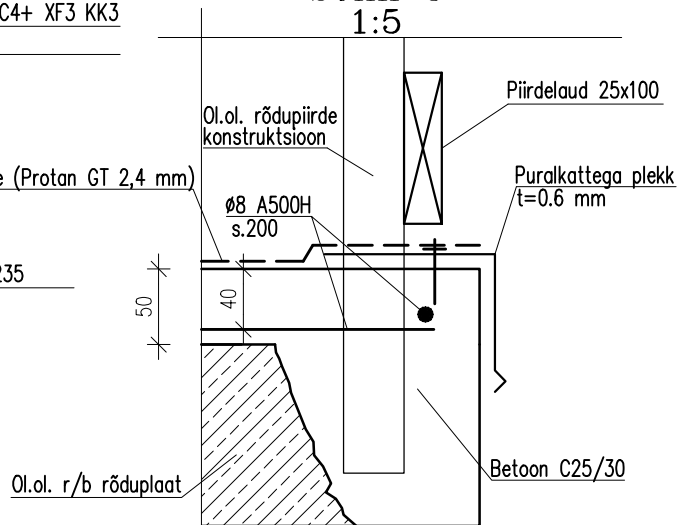

MÄRKUSED:

- Olemasolevad betoonpinnad puhastatakse märgliivapritsiiga, et pind oleks puhas ja poleks nakkumist nõrgendavaid aineid.
- Külmumise tõttu murenenud või muidu nõrk betoon eemaldatakse mehaaniliselt kuni tugeva aluspinnani.
- Puhastamisega kaasnev tolm ja sete tuleb hoolikalt maha pesta võimalikult kohe pärast märgliivapritsimist.
- Üle 0,3 mm praod avatakse ketaslõikuriga ja täidetakse enne uue betoonikihi valamist betooniga.
- Lahtised armatuur- ja muud terased puhastatakse roostest vähemalt puhtusastmeni Sa 2.
- Pärast terase puhastamist kaitstakse teras korrosioonikaitseseguga StoCrete THP kihipaksusega u 2 mm.
- Saneerimisseguga StoCrete R40 max kihipaksus 120 mm parandatakse suuremad tühimikud ja ära kukkunud betooniosad.
- Parandusseguga StoCrete TV304 tehakse vuugiparandused 20–70 mm kihipaksusega.
- Saneerimisseguga parandamisel rajada raketis rõduäärite betoneerimiseks.
- Enne uue betoonikihi valamist puhastatakse aluspind ja niisutatakse, et nakuks paremini uue betooniga.
- PVC kate Protan GT 2,4 mm paigaldada vastavalt materjali tootja juhiste.
- Paigaldada uued rõdu piirdelauad, kinnitada puidupoltidega M5.
- Rõdu puitosad teha süvaimmutatud puidust klassiga C16
- Terasdetailid puhastada vastavalt klassile Sa 2 1/2, kruntida krundiga AK 80/2
- Keemilised ankrud paigaldada vastavalt tootjapoolsetele juhistele

Muudatus Arv Muudatuse kirjeldus

Nimi

Kuupäev

Projekti staadium:

Tööprojekt

Joonise nimetus:

RÕDUPLAADI REKONSTRUEERIMINE

Mõõtkava:

1:20

Töö nr:

1113

Eriala:

K

Joonise number:

03

Muudatus:

Kuupäev:

17.04.2013

Fail:

Form: