
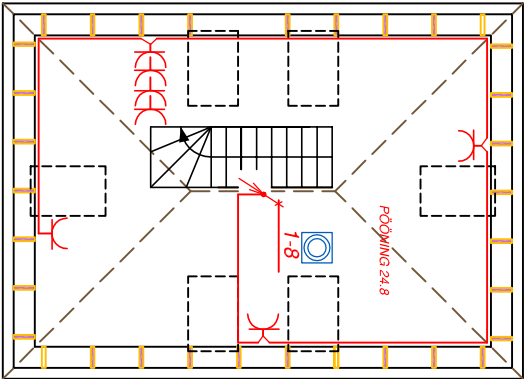


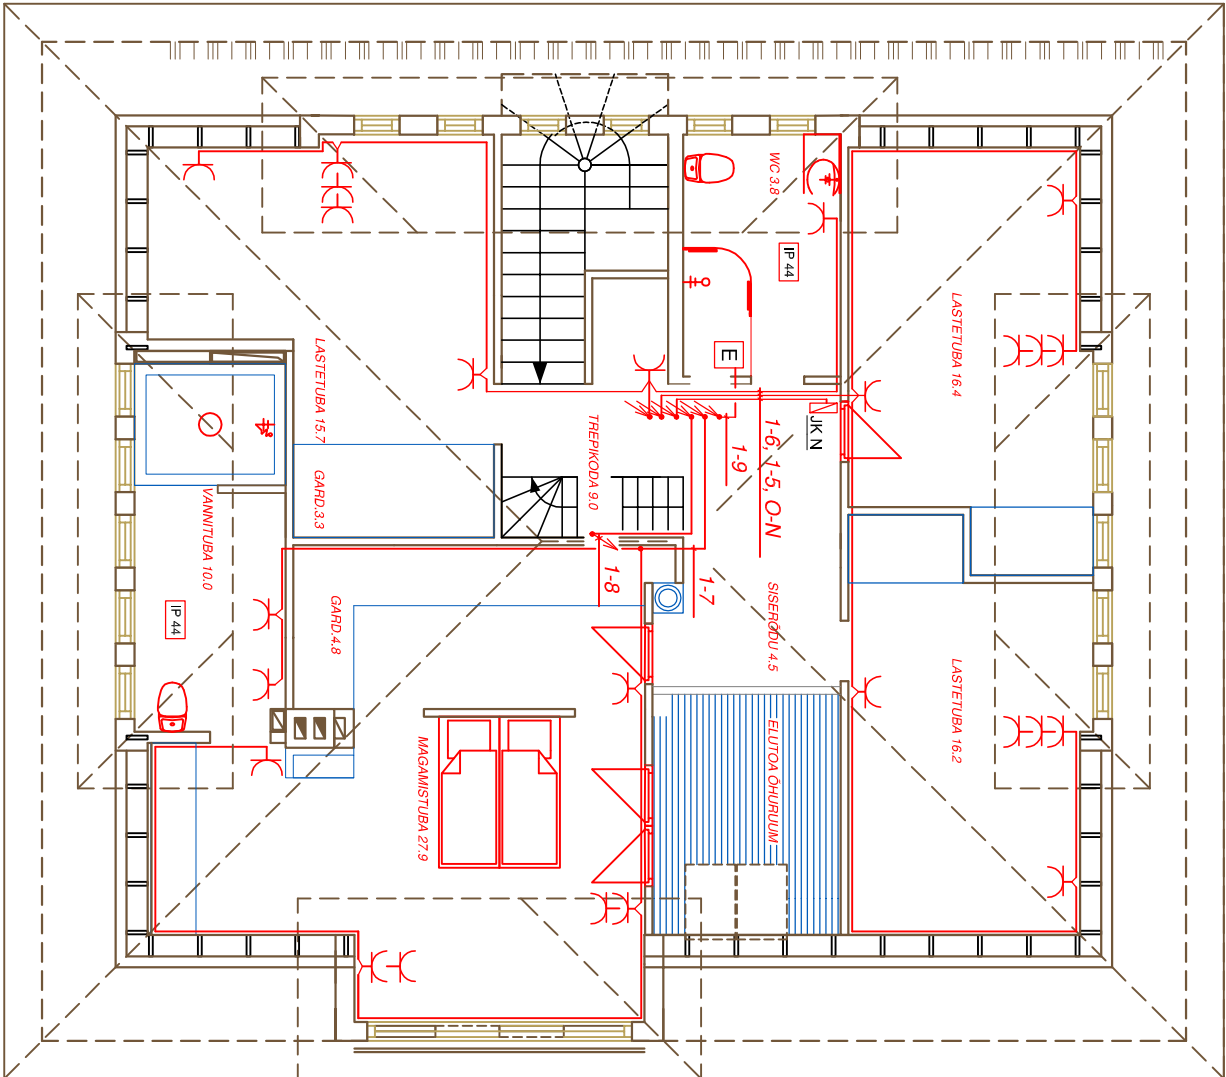

MÄRKUSED

- 1.Paigaldusviis süvistatud. Läbiviigud teostada toruga. Süttivas piirides kaitssta juhtmestik mittedisruptiiva kinni või-toruuga.
2. Pistikupesad paigaldada 0,3m kõrgusele või arvestades mööbli mõõdusid
3. Pistikupesade asukohad täpsustada enne paigaldamist tellijaga lähtudes sisekujunduse lõplikust lahendusest, mööbli ning elektriseadmete paigutusest jms.
4. Rühmaliniidid 3-soonelised (L/N/PE).
5. Põrandakütte reguleersõlmede elektriliinid näitamata. Paigaldada lähtudes seadmete asukohast, järgides rangelt tehnilise dokumentatsiooni nõudeid.