


gkonstruktsioonis tulefökkesektsiooni sein
 i:0
 ab jääma alumiste kandeseintega kohakuti
 ab ulatuma tihedalt vastu katusepleki
 spinnani

vähemalt 6 meetri kaugusel naaberhoone konstruktsioonidest
 peavad kõik katusekonstruktsioonid olema mittepõlevatest materjalidest

terasroovitus
 Z-120 t=1,5mm

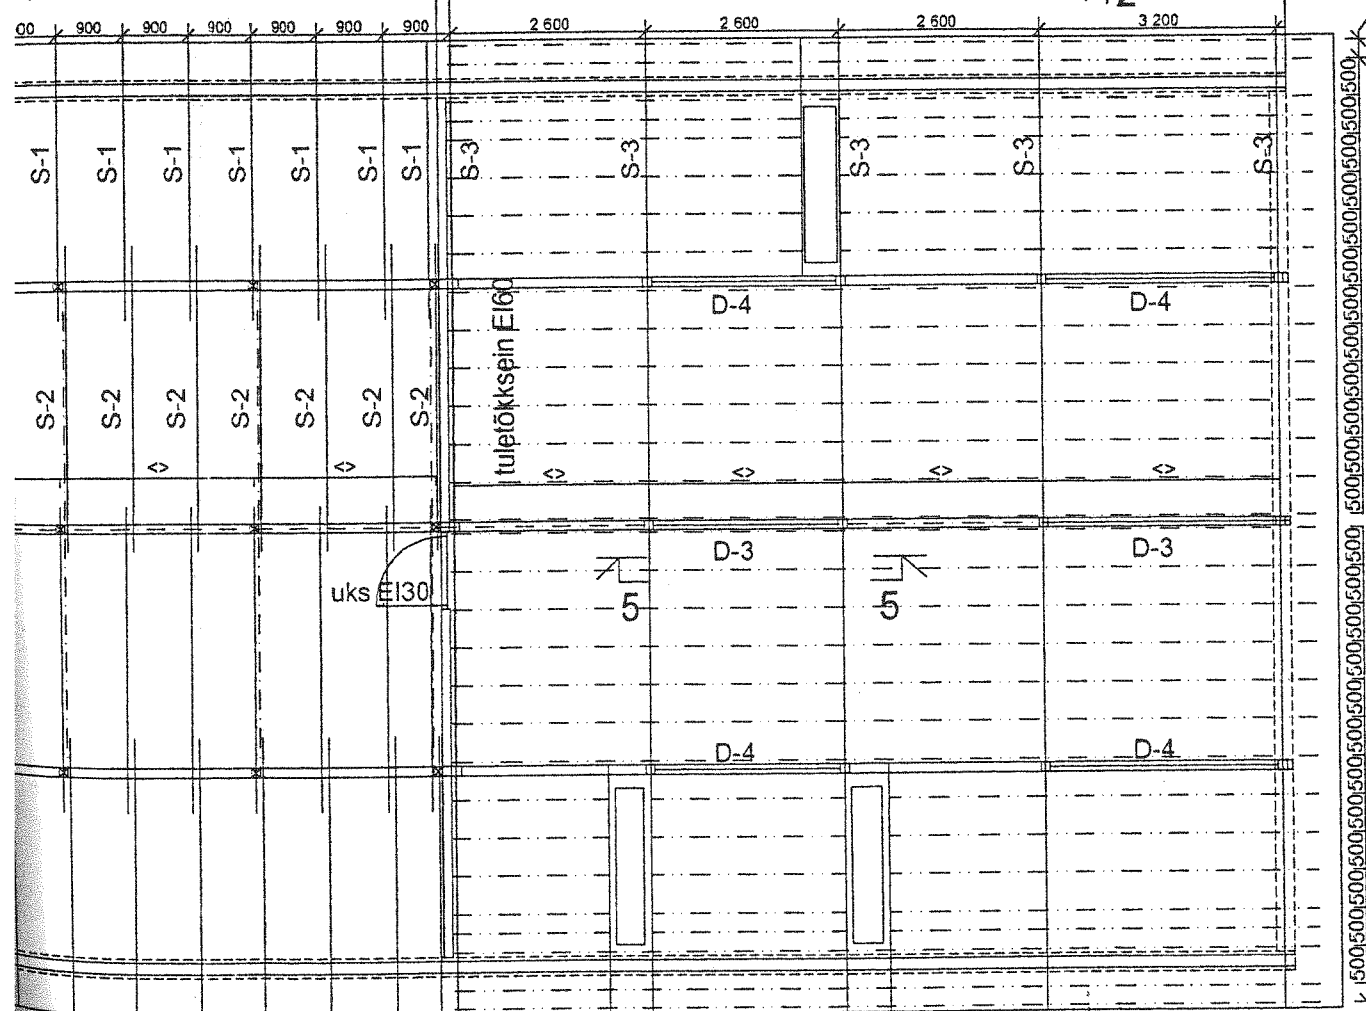

K2