
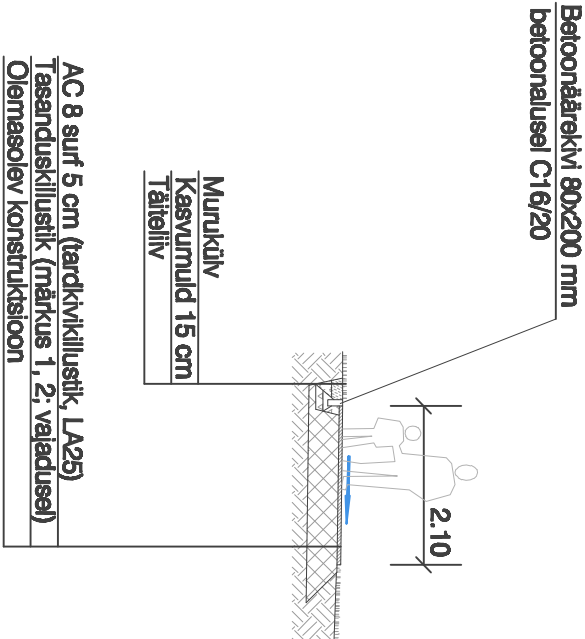


Profiil 2-2
M 1:100

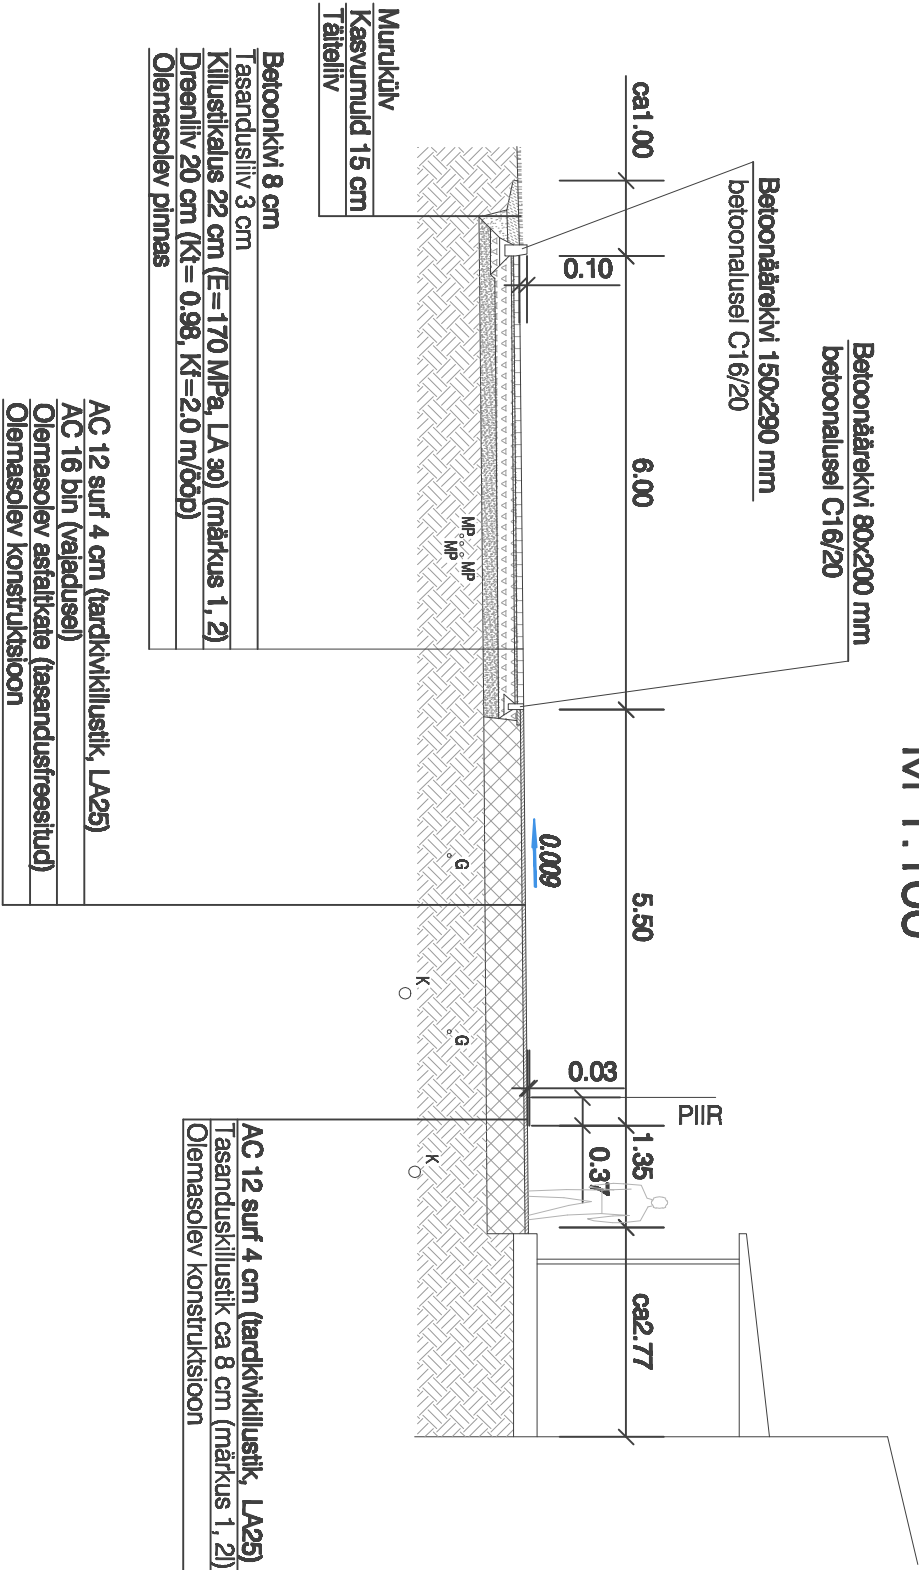

Märkused:

1. Kiliustikaluses kasutada paekiliustikku purunemiskindlusega LA30 vastavalt "Kiliustikust katendikihide ehitamise juhend" 2012-2 (Kinnitatud Maanteeamet'i peadirektori käskkirjaga 30.04.12 nr 0167).
2. Kiliustikalus betoonkivikattega parkimisalal ja kõnniteel rajatakse kivimaterjalil segust, mille terastikuline koostis vastab "Tee projekteerimise normid ja nõuded" lisa "Maantee de projekteerimisnormid" (RT I, 08.07.2011, 33) tabelis 4.14 esitatud segu nr 6 terastikulisele koostisele.

3. Dreenkihis kasutatava liivpinna se filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 1.0 m/ööp (EVS-EN 13286-2 järgi, GOST 25584-90 lisa 5 kohaselt). Täidete liivpinna se filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 0.5 m/ööp (EVS-EN 13286-2 järgi, GOST 25584-90 lisa 5 kohaselt). Olemasoleva liivpinna se sobivusel võib dreenkihi parkimisalal ära jätta.
4. Liivalse tihenduskoeffitsient peab olema teekonstruktsiooni all vähemalt 0.98. Hallasala all on tagasitaidete tihenduskoeffitsient 0.96.
5. Kiliustikaluse pinnal peab sõidetaval alal elastsusmoodul olema vähemalt E=170 MPa, kõnniteel vähemalt 140 MPa.
6. Kasutatakse betoonäärakive ristiõike mõõtmega 150x290 ja 80x200 mm. Äärakivid paigaldatakse betoonalusele C16/20, betooni külmakindlus vähemalt XF3. Sängitusbetooni kihi paksus 6 cm. Äärakivide paigalduskõrgus parkimisala servas10 cm üle betoonkivikatte pinnaga. Kõnnitee sõiduttee poolses servas äärakivi paigalduskõrgus 6 cm üle sõiduttee asfaltkatte pinnaga, treppkodade ees 3 cm. Ristiõike mõõtmega 80x200 mm betoonäärakivide ülasev paigaldatase betoonkivikattaga või asfaltkattega tassa. Parkimisala tagasevras jäetakse äärakivide paigaldamise lga kahe betoonäärakivi järele tühivuuk laiusega 5 cm.
7. Ülakihi asfaldisegu jämetäiematerjal valida tardkivimist (LA25) vastavalt "Asfaldist katendikihide ehitamise juhhis 2010-1" (Kinnitatud Maanteeamet'i peadirektori käskkirjaga 30.12.2010 nr 383).
8. Muru rajamisel kasutada nõrgat happelise või neutraalse reaktsiooniga (pH 6.5...7.0) mineraalmulda huumusesisaldusega vähemalt 3%. Olemasoleva kasvumulla kasutamisel tuleb see vastavalt ette valmistada - eemaldada kivid, juurkad ja muud ebasobivad esemed. Mulda loetamisel tuleb seda püsavalt tihendada, et ei tekiks hilisemaid vajumeid ja lohke. Külmunud kasvumulla loetamine keelatud.
- Muruseemne külvamistihedus 20...30 gr/m².

Joonise nim.			
konstruktiivsed ristprofiilid 2-2, 3-3			
Töö nr	Joonise nr	Mõõtkaava	Kuupäev
55-14	5	1:100/ A3	01.14
MTR EK00565FIE-0001; EP00565FIE-001, REGISTRIKOOD 11762470			
tel. 56968224, 6589131; e-post alla.aleksejev@gmail.com			
Tehnoloogide tegevusala 0292/ 05124/ 08135/ 11098			
tel. 5092947, e-post hemo@gmail.ee			