



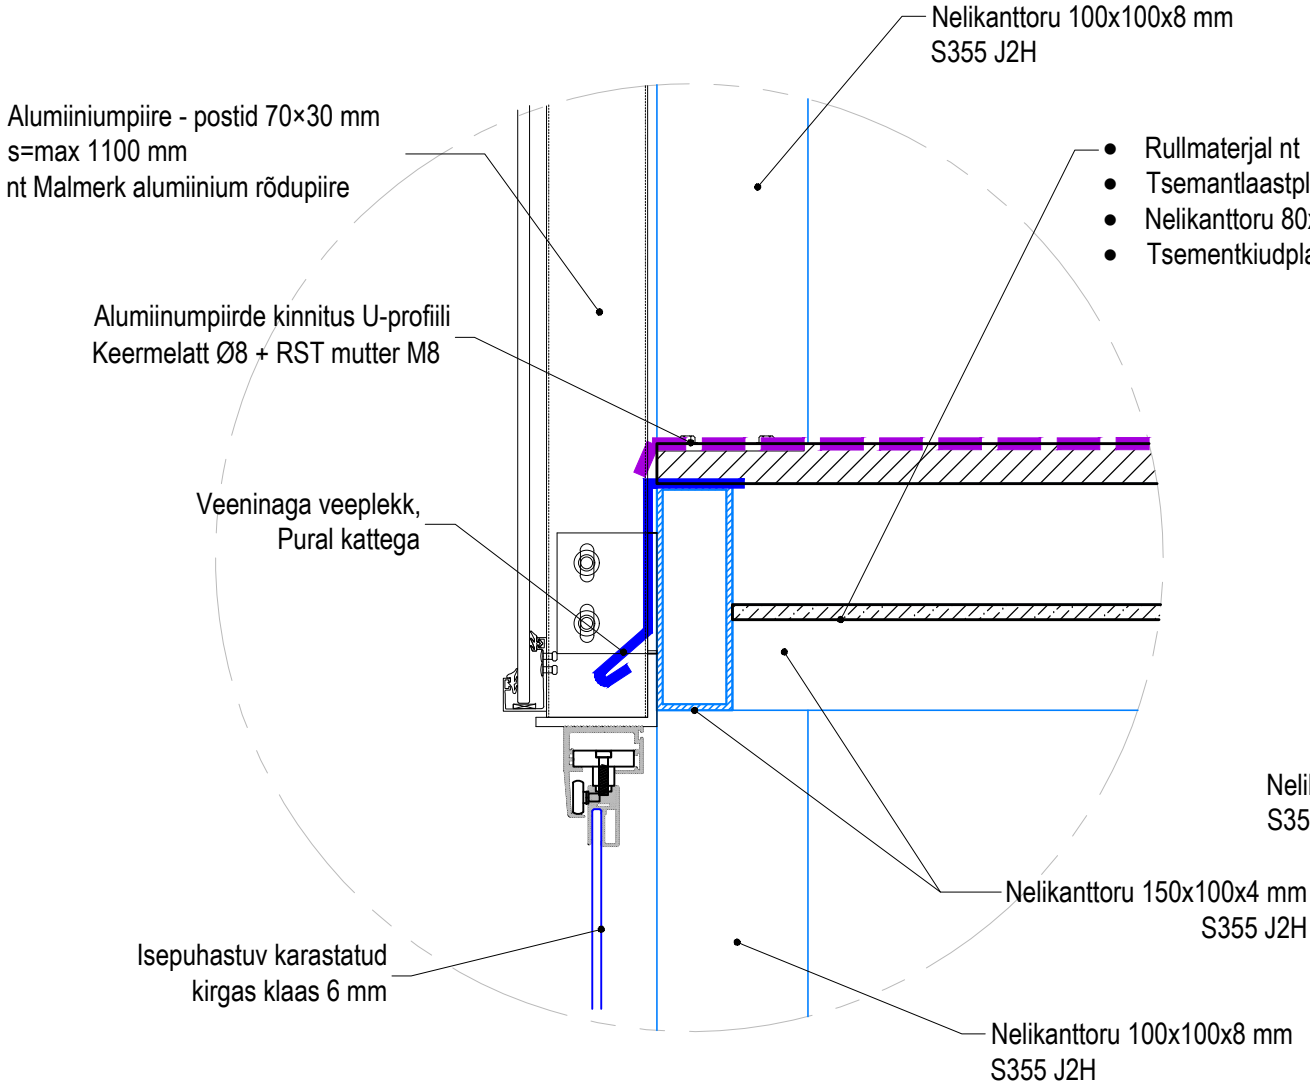

RÕDUPIIRE

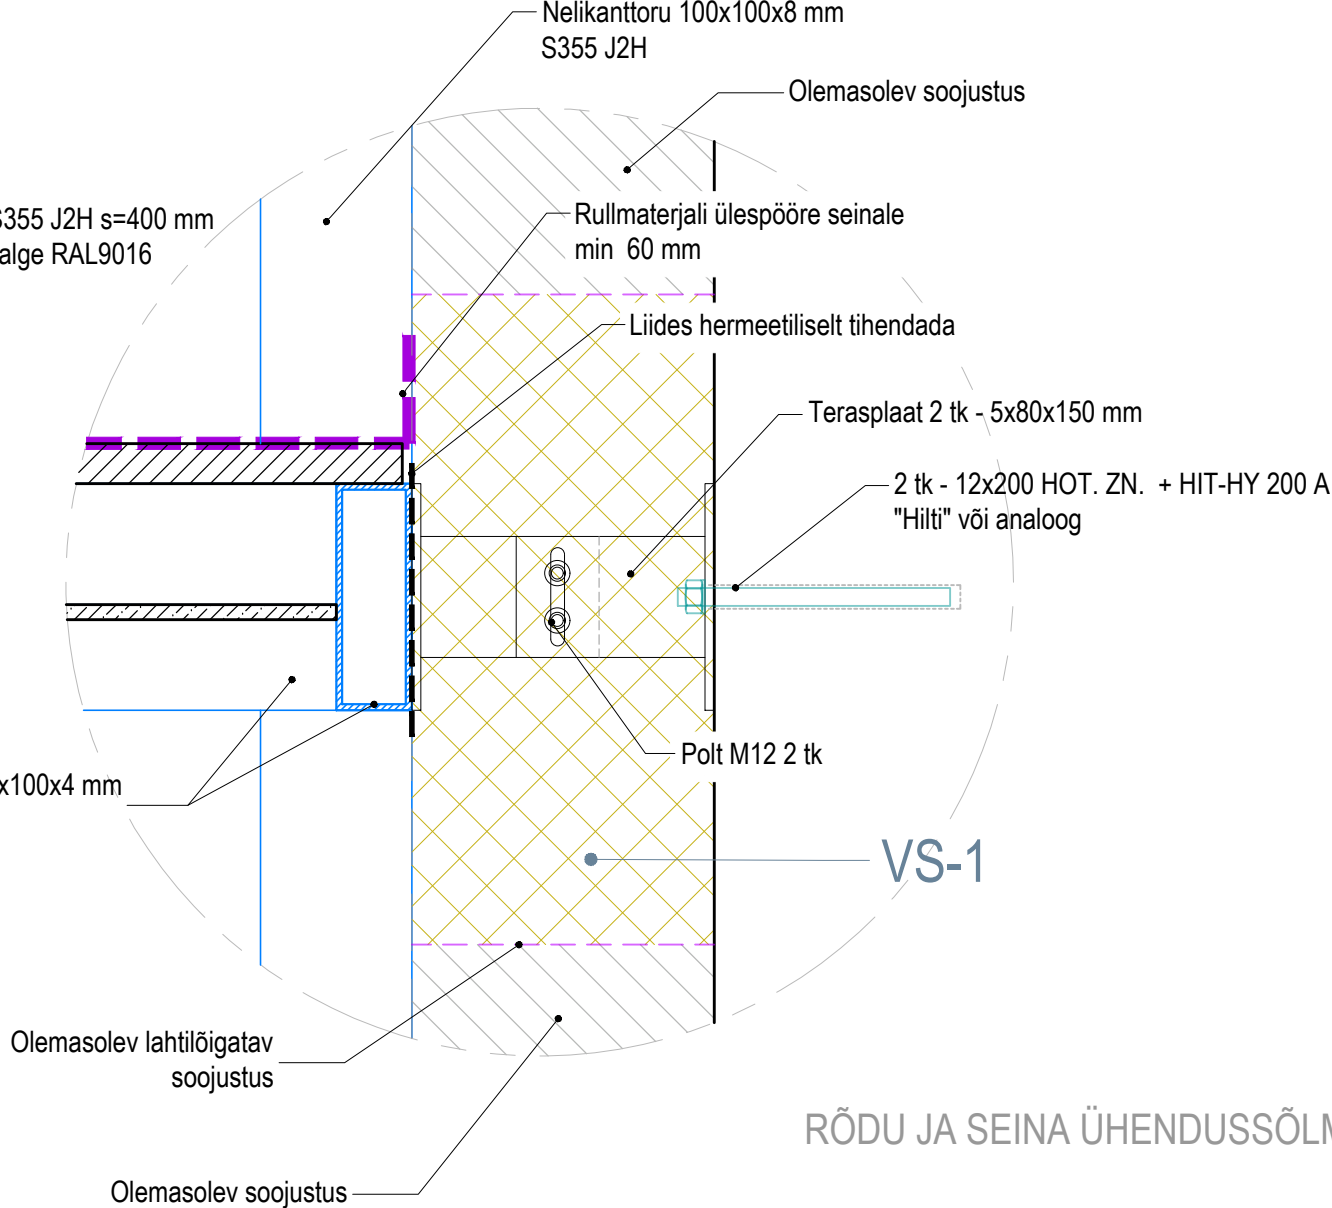

RÕDU JA SEINA ÜHENDUSSÕLM

MÄRKUSED:

- Kõik mõõdud tuleb täpsustada vastavalt tegelikule olukorrale objektil.
- Teraskonstruksiooni teostusklass: EXC2
- Teraskonstruksiooni korrosioonikindlus tagatakse kuumsinkimisega vastavalt keskkonna klassile C3
- Teraskonstruksiooni materjal: S355J2 (kui ei ole näidatud teisiti)
- Kõik poldid klass 8.8 HOT ZN. Poldi töötav ristlõige peab jääma keermestamata osasse. Nii poldipea kui mutri alla tuleb paigaldada seib (kui ei ole näidatud teisiti)
- Poltide keere tuleb mutri lahtikeerdumise vältimiseks rikkuda (näiteks kärnimise teel).
- Kõik keevised peavad olema võrdtugevad põhimaterjaliga. Keevituselektroodid valida vastavalt põhimaterjalile. Ühendatavad detailid keevitada ümber kogu kontaktpinna nurkkeemisega $a \pm 1$ [mm] kus t on ühendatavatest elementidest õhem.
- Kandva teraskarkassi tulepüsivus: R30, kriitiline temperatuur 550°C - tugitalad kaetakse tuletõkkevärviga nt Promapaint SC4 või tagatakse tulepüsivus teisiti.
- Teraskonstruksioonide valmistamise ja montaaži geomeetrilised tolerantsid ei tohi olla suuremad EVS 1090-1 standardi lubatud hälvetest.
- Kõik kinnised profiilid tuleb projekteerida kuumsinkimiseks vajalike õhutussavadega!
- Teraskonstruksioonide valmistamise ja montaaži geomeetrilised tolerantsid ei tohi olla suuremad EVS 1090-1 standardi lubatud hälvetest.
- Detailid peavad olema kinnitatud ja tihendatud nii, et vesi ei pääseks süsteemi.

Projekti nimetus:	KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINE OSA - ARHITEKTUUR	Stadium:	PP	Tunnus:	AR
Objekti asukoht:	HARJU MAAKOND, TALLINN,	Töö number:	2443	Versioon:	v01
Joonise nimetus:	RÕDU SÕLMED	Kuupäev:	21.11.2024	Joonise nr.	AR-7-203
		Mõõtkava:	1:5		