


TINGMÄRGID:

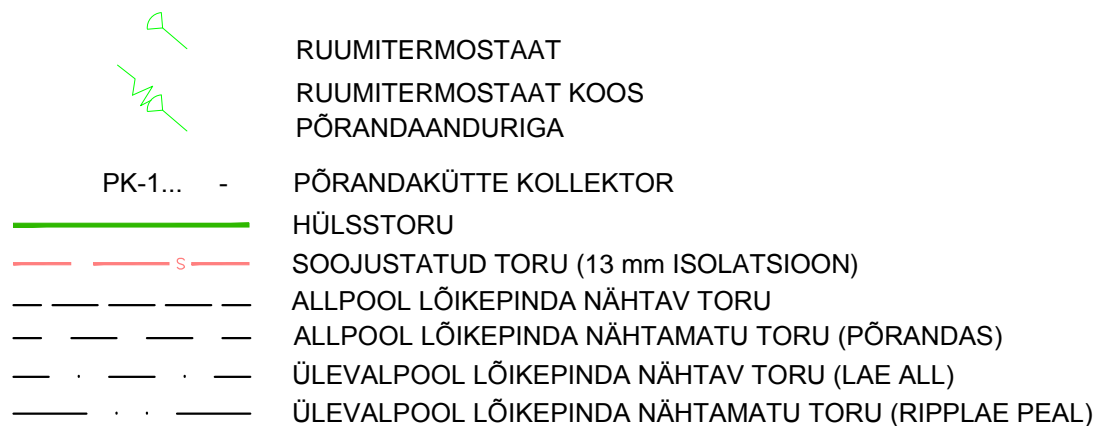


2. korruse ruumide eksplikatsioon

Ruumi nr	Ruumi nimetus	Pindala
A201	Tuba	16,9 m ²
A202	Tuba	11,5 m ²
A203	Tuba	11,5 m ²
A204	Tuba	10,4 m ²
A205	Hall	12,2 m ²
A206	Vannituba	8,8 m ²
A207	Majapidamisruum	5,8 m ²


PÕRANDAKÜTTEKOLLEKTOR PK-2

KOLLEKTORKAPP SEINASISENE 7-RINGILE (785X820X120mm)

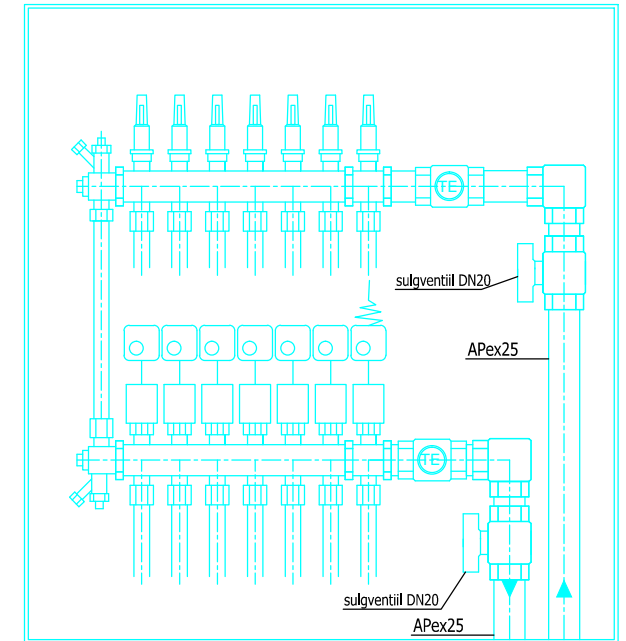


VOOLUHLUK (l/h)	0,81	1,1	0,90	1,2	0,75	0,42	0,64
-----------------	------	-----	------	-----	------	------	------

Küttekontuuride paigaldus seintes

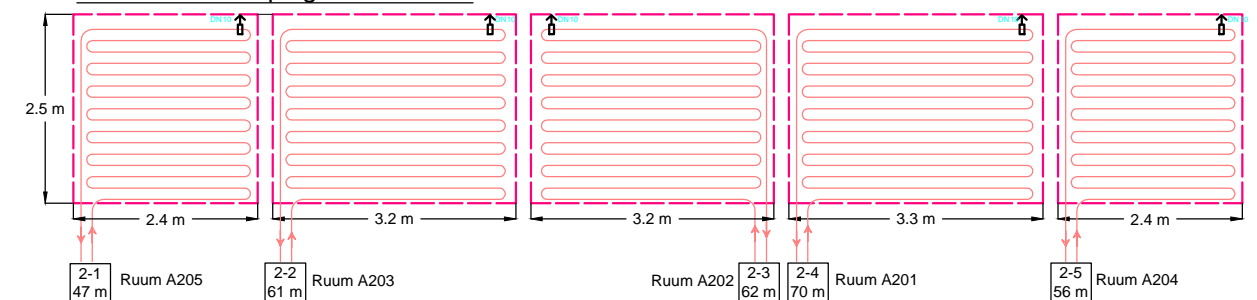

MÄRKUSED:

Põrand- ja seinakütte torustik ehitada PE-Xa plasttoruga $\varnothing 16 \times 2,0$.
Torustik ehitada sammuga 150 mm.
Seinakonstruktsioonidest läbiminekul kasutada hülsstoru $\varnothing 25/20$.
Põrandküttele on juhtmega automaaticasüsteem.
Põrandküttestorustike paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.

 VIVA INSENERID OÜ Riia 181a, Tartu 51014 Tel +372 7304244 mail@vivainsenerid.ee MTR reg. nr EEP002359			TELLIJA Sense OÜ					
			OBJEKTI NIMETUS JA AADRESS Kahe korteriga elamu (korter 2) Karukella tee 7, Alliku küla, Saue vald Harjumaa					
INSENER MART SIBUL			JOONISE NIMETUS 2. korruse plaan					
PROJEKTEERIJAL J. STARTŠENKO			Põrandküte					
KUUPÄEV			TÖÖ NR	JOONISE NR	ERIALA	STAADIUM	MÕÕTKAVA	
22.05.2013			024-13	4	Kü	PP	1:100	