
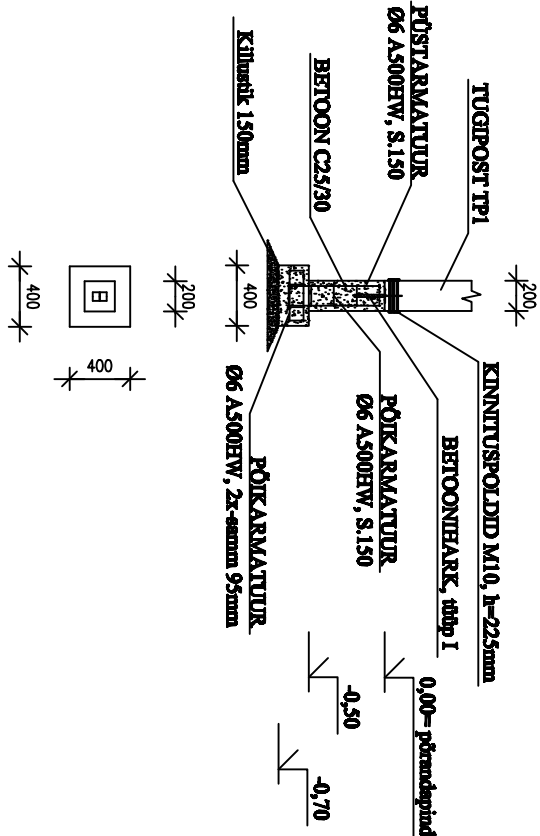


Tugiposti TP1 lahendus (1:50)

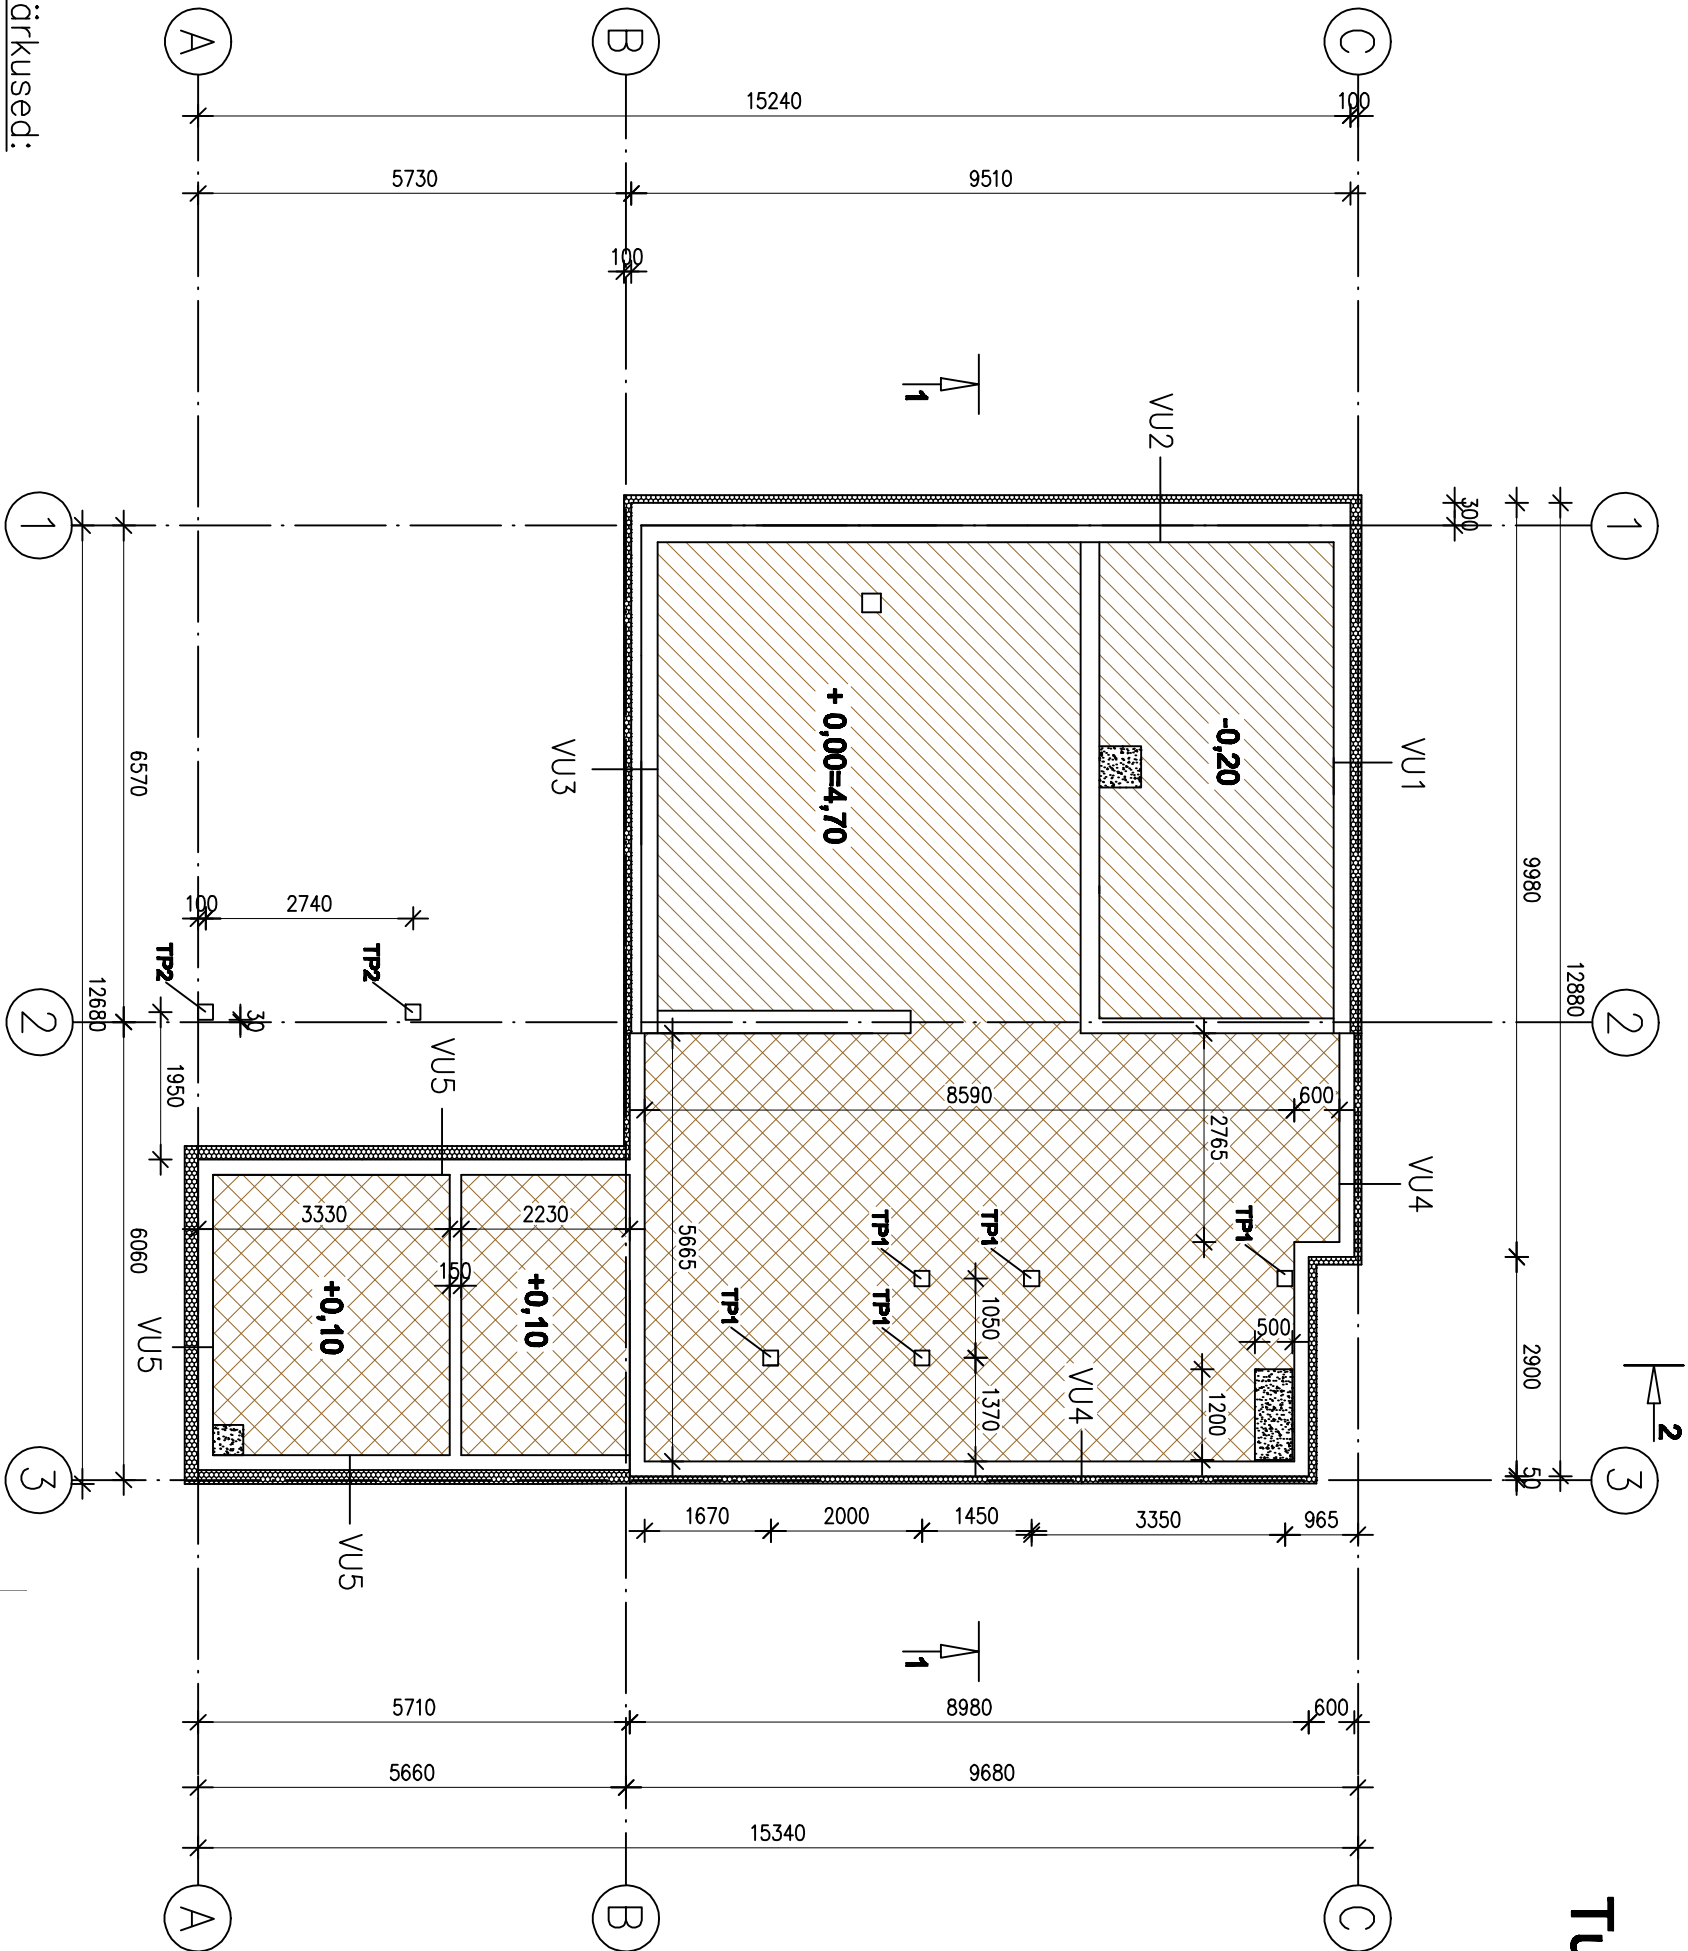

- + 0.00
- Puhta põranda kõrgusmärk
- Olemasolev hoonesea
- Uue rajatava hoonesea aluspõrand
- Soojustus EPS120
- Korstna ja kamina vundamendid

- Kõikide materjalide ja ehitustööde kvaliteet peab vastama EV-s seadustega kehtestatud nõuetele ja olema kooskõlas hea ehitustavaga.
- Vundamenti taldmike ehitamisel tuleb aluspinnas tihendada vähemalt 70MPa-ni
- Vundamentide ehitamiseks kasutada betooni klassiga C25/30
- Kõik kandvad betoonseinad tuleb armeerida ja 100% täis betoneerida
- Konstruktisioonide lõikeid vaadata jooniselt "Lõige 1-1 ja Lõige 2-2"
- Korstna vundamentide armeerimine lahendada projekti konstruktiivses osas
- Tugipost TP2 lahendada andloogsetl tugipostiga TP1, kuid rajamissügavus taldmiku põhjas peab olema maapinnast –1,2m

Märkused: