
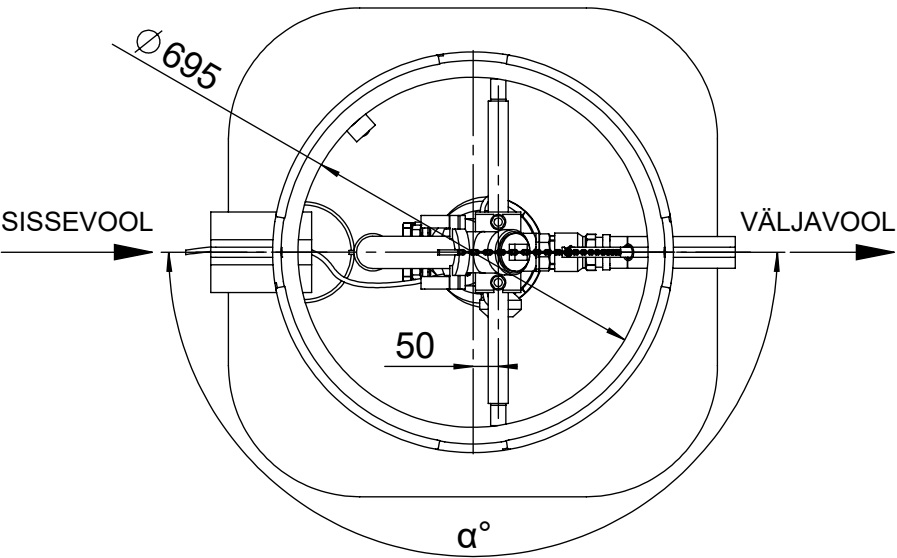
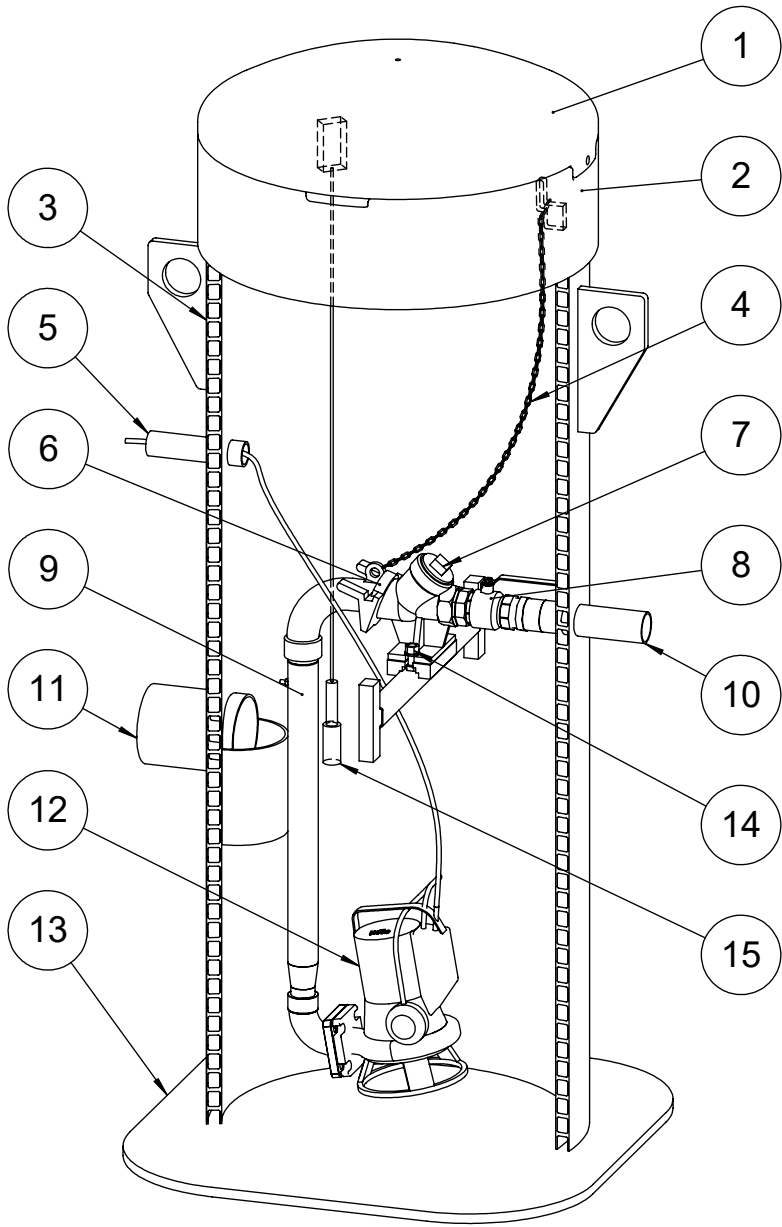


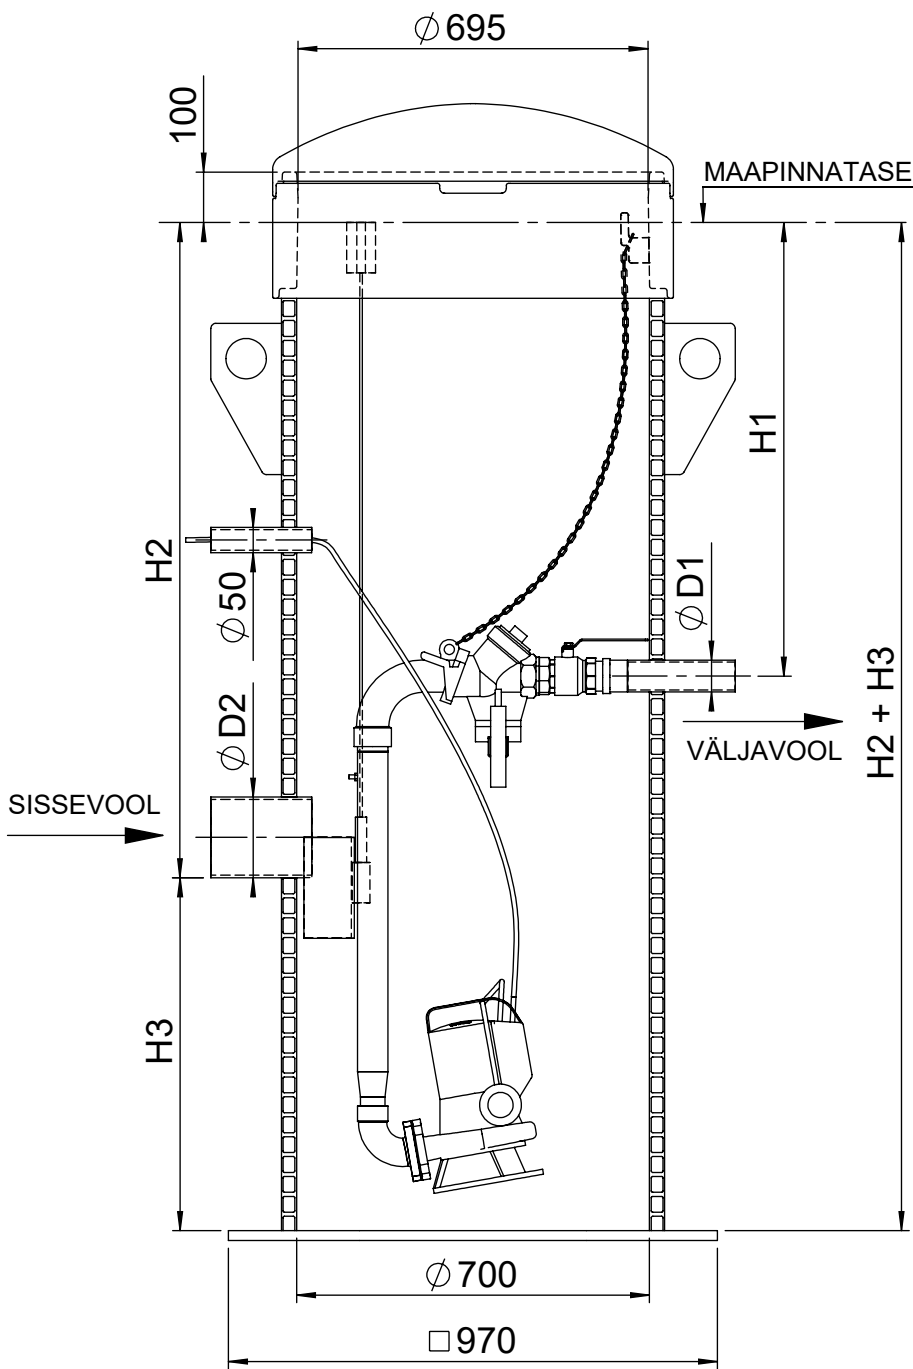

Pos.	Nimetus	Materjal	Möödud
1	Soojustatud luuk	PE	D700
2	Soojustatud teenindusava	PE	D700
3	Korpus	PE100	ID700, SN2, L1870
4	Tõstekett	AISI316	3 mm
5	Kaabli läbiviik	PE100	D50 SDR17
6	Kiirühendusliitmik	Malm, epoksiidkattega	DN50, 2"
7	Tagasilöögiklapp, NBR kuuliga	Malm, epoksiidkattega	DN50, 2"
8	Kuulkraan (ameerika mutriga)	AISI316	DN50, /2"
9	Survetoru	AISI316	DN50-1 1/2", L785
10	Väljavoolutoru	PE100	D63 SDR17
11	Sissevoolutoru	PE100	D160 SDR33
12	Pump	Malm, ujukiga	$H_{max}=.....m$, $Q_{max}=.....m^3/h$
13	Pumpla põhi	PE100	20 mm
14	Poldid, mutrid, seibid	AISI316	M8, M16
15	Alarmseade Tank-Check TC-412	Valikuline	☐ JAH / EI ☐

Väljavoolu toru sügavus maapinnast	$H1 =mm$
Sissevoolu toru sügavus maapinnast	$H2 =mm$
Sissevoolu toru läbimõõt	$D2 =mm$
Sissevoolu toru kaugus pumpla põhjast	$H3 =mm$
Sissevoolu toru nurk (möödetakse väljavoolust päripäeva)	$\alpha =^\circ$
Pumba mark	