

SOOJUSOLME PÕHINÄITAJAD


KONTUURI NÄITAJUS	PARAMETERID
SOOJUSVÄHETI NÄITAJUS TÕUP	XB30-1-
(DAARJES LPM)	70...2...16...A
SOOJUSVÄHETI (kW)	150
KÜLLI PRIM/SEK. (l/s)	0.65/1.59
TEMPERATUURI SÄTTEKESKUS	
TEMPERATUURI SÄTTEKESKUS	110/60
PRIM/SEK. (°C)	53/80
RÕHUKAAR	
PRIM/SEK. (MPa)	3 / 16
MAX. TÕRERÕHK PRIM/SEK. (MPa)	1.6/0.6
REGULEERIMIS- JA JUHTIMISKESKUS	
OHENDUSMÕDE (DN)	20
KVS-ARV (m³/h)	2.5
RÕHUKAAR (MPa)	0.63
VOOLUHAAR (l/s)	0.65
PUMP	
VOOLUHAAR (l/s)	1.59
TÕRERÕHK (MPa)	116
MOOTORI NIMIVÕLL (kW/HP)	3.5/400
PSI- JA KATSEKLAAP	
PSI- JA KATSEKLAAP (l)	1950
PSI- JA KATSEKLAAP (l/min)	190/2.0
KATSEKLAAP (DN)/NIMIVÕLL (MPa)	15/3.0

KÜTTE PEALEVOOLU VEE TEMPERATUURI REGULEERIMINE

Reguleerimiskeskus TC1 hoiab küttesüsteemi andva vee temperatuuri reguleerivalt TV1 abil säilitavat temperatuurivahetust TE1A (andev kültevesi) ja TE00 (välisõhk) signaalidest ja etteantud küttegraafikust.



SOOJUSOLME PÕHIMÖTTELINE SKHEEM OTSETAGASTUSEGA SOOJUSVÄHETI

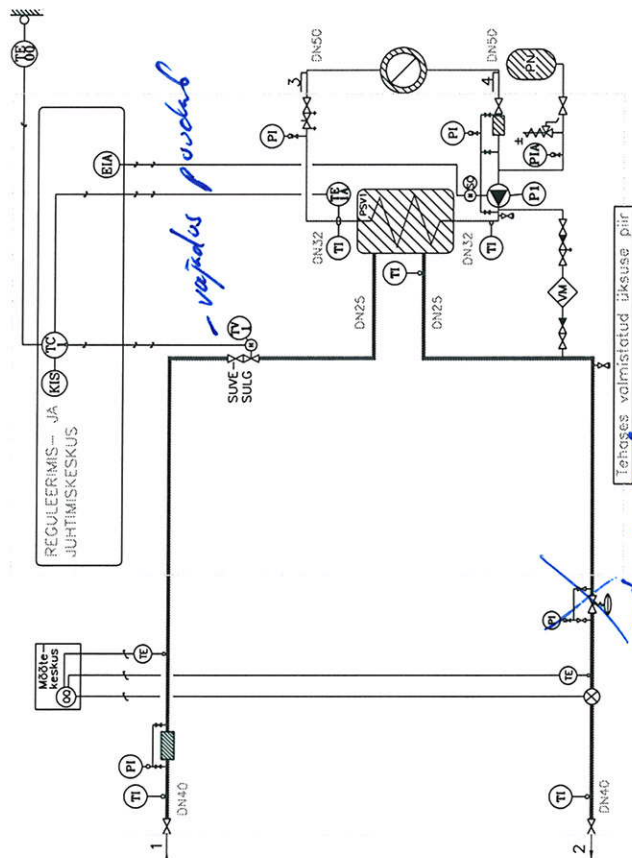

- 1 - kaugküttesüsteemi, pealevool
- 2 - kaugküttesüsteemi, tagasivool
- 3 - radiatorküte, pealevool
- 4 - radiatorküte, tagasivool
- PSV1 - radiatorküte soojusvaheti
- TC1 - radiatorküte reguleerimiskeskus
- TE - vee temperatuurirõhkur
- TE00 - välisõhu temperatuurirõhkur

- SC - soojusvaheti
- PI - radiatorküte ringluse pump
- TI - termomeeter
- PN - manomeeter
- PN - paisuõhk
- PSV - mootorventiil
- PSV - seadeventiil
- TE - mudalfilter
- TE - ülerõhuklaap
- TE - tagasilööklõpp
- TE - sulgemisventiil
- TE - primaarpoole kültevee kulumõõlja
- TE - diferentsiaalrõhu reguleeritor

Töö	Muudatuse sta	Kasutus	Projekteer