


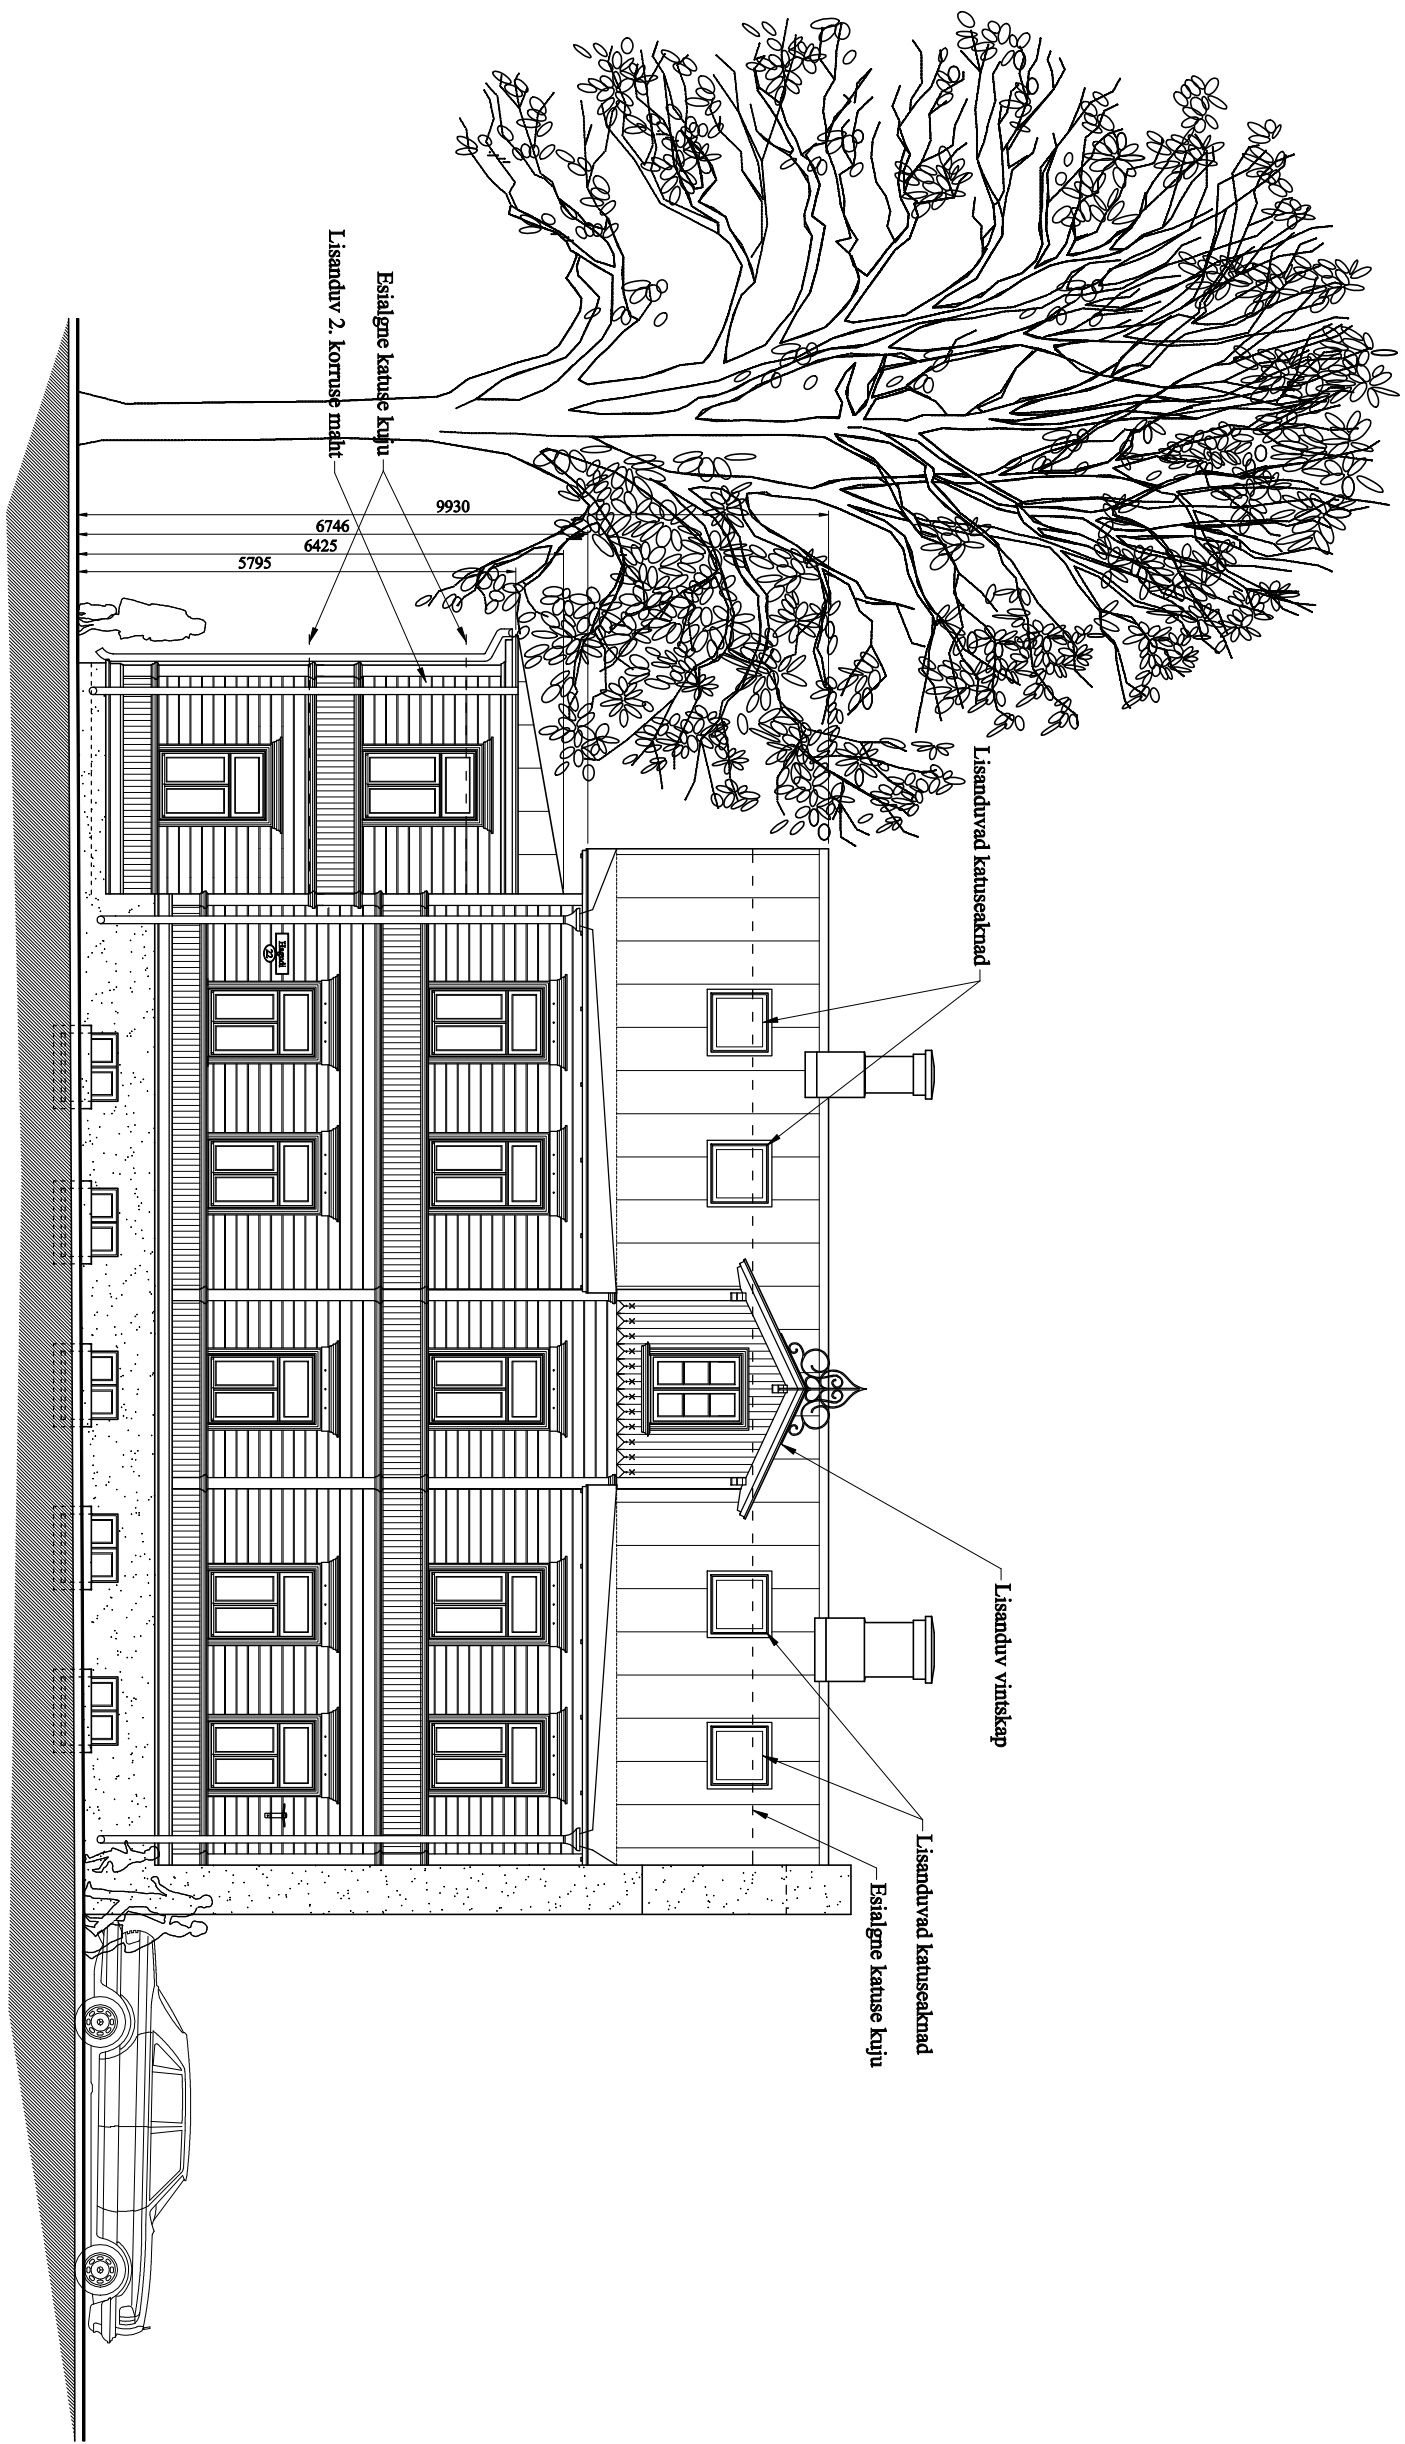

- MÄRKUSED:**
- Alusjoonistena on kasutatud inventariseerimisjooniseid ja ajaloolisi arhivijooniseid.
 - Käsitleva projektiga tšestatakse katuse põhinahku harja kõrgust koos trepikoja katusega 1000mm. Põhinahku räästa kõrgust ei muudeta. Madalama lisamahu põõning ehitatakse ristikorrukses ning kaetakse madalalaidelise keelpkatusega.
 - Hoovipoolsele fassaadile rajatakse kabele poole trepikoda uued libepoolse kaldega vintskapid. Tanava poole rajatakse ajalooliste jooniste eeskujul vintskap. Tanava fassaadile rajatakse ka katuseaknad tagamaks katusekorruusel nõutud insulatsioon.
 - Hoone plaanilahendust muudatakse terves hoones selliselt, et korterite koguarvu ei muudeta. Hoonesse jääb 9 korteri.
 - Hoone soojapidavuse parandamiseks paigaldatakse fassaadile 50mm soojusust ning paigaldatakse tuulutusvõrguga puhtaudis. Sokkile paigaldatakse 50mm soojusust, mis krohvatakse.
 - Soojususe lisamisel jälgida, et väljapoole ei tekiks aknapõõski, st olmasolevad aknad nihutatakse väljapoole.
 - Olmasolevad põhinahku korruksed säilitatakse ja puhastatakse ning laetakse alates katusekorruksesest uuesti, tasastades ajalooline korruksapiside kiju.