


0 korruse sisesein SS-3 ülemine osa

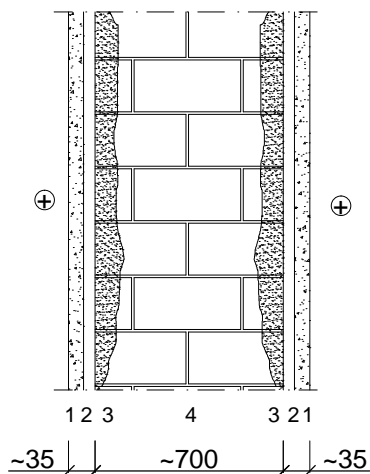


1. Viimistluskrohv
2. Nakkekrohv Thermopal SP
3. Paekivi müüritise vuukide täitmine tasanduskrohviga
4. Paekivi müüritis

Märkused:

1. Seina osa 1 meetri kõrguselt kuni laeni
2. Kokku 8,2 jm - 10,0 m²

0 korruse sisesein SS-3 alumine osa

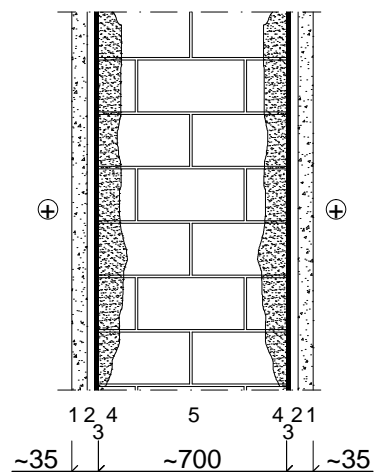

1. Viimistluskrohv
2. Nakkekrohv Thermopal SP
3. Hüdroisolatsioonisüsteem Aquafin
4. Paekivi müüritise vuukide täitmine tasanduskrohviga
5. Paekivi müüritis

Märkused:

1. Seina osa põrandapinnast 1 meetri kõrguseni
2. Kokku 8,0 jm - 8,0 m²