


0 korruse välissein VS-2 ülemine osa

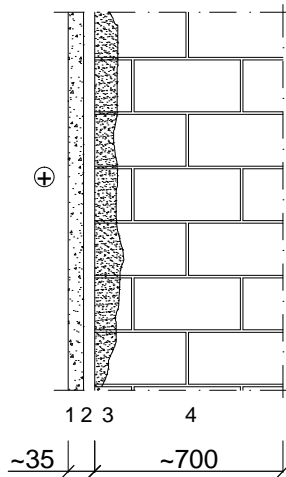


1. Saneerimiskrohv Thermopal SR44
2. Nakkekrohv Thermopal SP
3. Paekivi müüritise vuukide täitmine tasanduskrohviga
4. Paekivi müüritis

Märkused:

1. Seina osa 1 meetri kõrguselt kuni laeni
2. Kokku 11,2 jm - 13,5 m²

0 korruse välissein VS-2 alumine osa

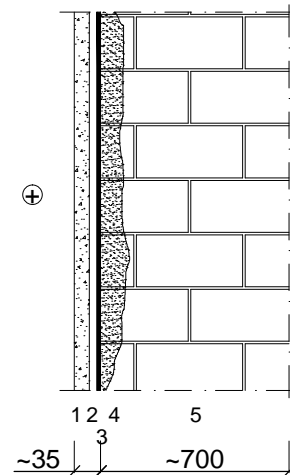

1. Saneerimiskrohv Thermopal SR44
2. Nakkekrohv Thermopal SP
3. Hüdroisolatsioonisüsteem Aquafin
4. Paekivi müüritise vuukide täitmine tasanduskrohviga
5. Paekivi müüritis

Märkused:

1. Seina osa põrandapinnast 1 meetri kõrguseni
2. Kokku 11,2 jm - 11,2 m²