



Fassaadi lõige F1

Fassaadi soojustussüsteem (Caparol Capatect SILS B)
*AmphiSilan K 20
*Armeeringukiht klaaskiudvõrguga
*EPS 60 fassaadi soojustusplaadid 150 mm
*Liim
*Nakkeparandaja / aluskrunt
Olemasolev sein

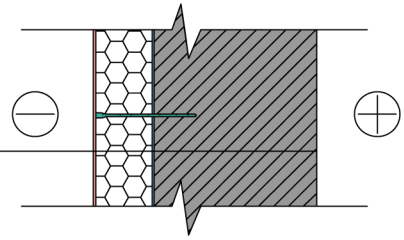


Lodža seina lõige F2

Fassaadi soojustussüsteem (Caparol Capatect SILS B)
*AmphiSilan K 20
*Armeeringukiht klaaskiudvõrguga
*EPS 60 fassaadi soojustusplaadid 50 mm
*Liim
*Nakkeparandaja / aluskrunt
Olemasolev sein

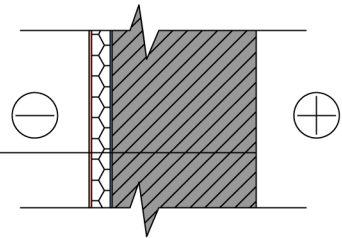


Välisukse pale lõige F3

Fassaadi soojustussüsteem (Caparol Capatect SILS B)
*AmphiSilan K 20
*Armeeringukiht klaaskiudvõrguga
*EPS 60 fassaadi soojustusplaadid 50 mm
*Liim
*Nakkeparandaja / aluskrunt
Olemasolev sein

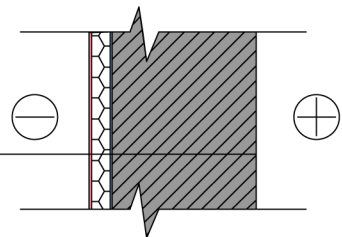

Välisukse kohal oleva lae lõige F4

Fassaadi soojustussüsteem (Caparol Capatect SILS B)
*AmphiSilan K 20
*Armeeringukiht klaaskiudvõrguga
*EPS 60 fassaadi soojustusplaadid 50 mm
*Liim
*Nakkeparandaja / aluskrunt
Olemasolev paneel



Märkused:

* F2 ja F3 seinatüübi puhul tuleb ehitajal kontrollida, kas seinas on olemasolev TEP plaat. Juhul kui seinas on TEP plaat - see eemaldada, maha lõhkuda ja sein EPS 50 mm soojustuspladiga katta. Juhul kui TEP plaati seinas ei ole, paigaldada EPS plaat olemasolevale konstruktsioonile.