


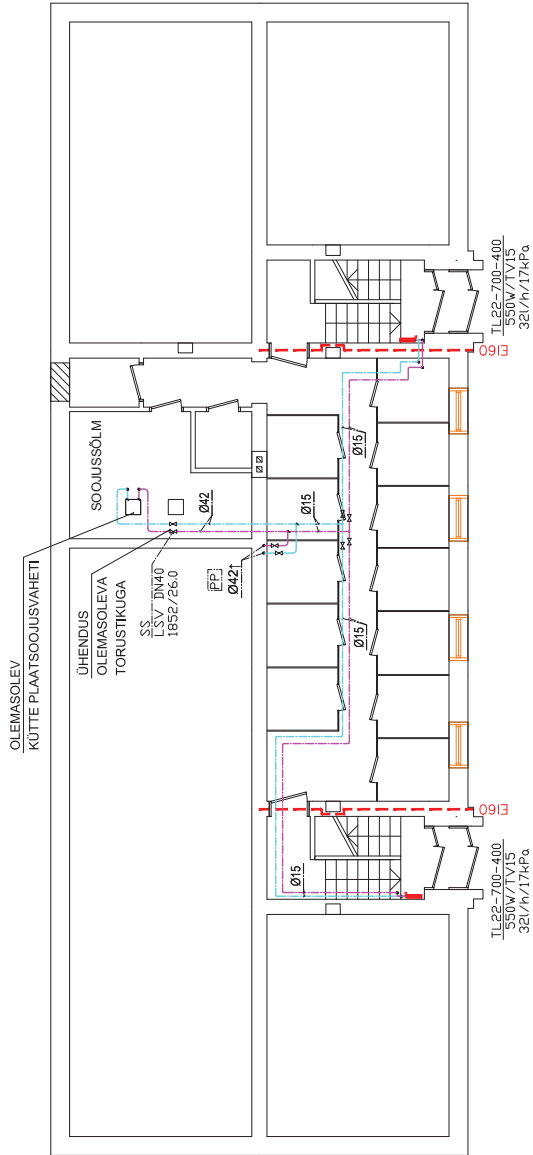

KASUTATUD TÄHISED:

— PROJEKTEERITUD KÜTTESÜSTEEM PEALEVOOL T11
 — PROJEKTEERITUD KÜTTESÜSTEEM TAGASVOOL T21
 - - - TORUSTIK LAE ALL (H=1200 JA KÕRGEVAL)
 - - - NÄHTAV TORUSTIK H<1200 JA MADALAMAL
 - - - TULETÖKKESEKTSIOONI PIIR
 - - - KÜTTEPÜSTIKU NR.
 [FP] KÜLTKRAAN
 [D] TASAKAALUSTUSVENTIIL
 [D] KALIBREERITUD TERASTORU/TÕUSEV
 Ø42t VÄLISLÄBIMÕÖT 42MM
 SS HARU NR.
 LSV DN40 TASAKAALUSTUSVENTIILI MÕÖT
 1852/26.0 VOOLUHULK (l/h) / KV ARV

KÜTTESÜSTEEMI PÕHINÄITAJAD:

ARVUTUSLIK SOOJUSKOORMUS 32 kW
 KÜTTEVEE: TEMPERAatuur T11/T21 – 67/52 °C
 VOOLUHULK q = 1852 l/h
 KÜTTESÜSTEEMI RÕHULANG Δp = 19 kPa
 (ILMA SOOJUSVAHETIT)

MÄRKUSED:

1. KÜTTESÜSTEEMI MAGISTRAALTORUSTIKUD MONTEERIDA GALVANISEERITUD KALIBREERITUD TERASTORUDEST (NÄITEKS SANHA ARMATUURIDE SUUNAS. KÜTTEPÜSTIKUD MONTEERIDA GALVANISEERITUD KALIBREERITUD TERASTORUDEST (NÄITEKS SANHA THERM). VAHELAGEDE LÄBIMISEL PAIGALDADA TORUD HÜLSIS. PÜSTIKUD JA HARULINID VARUSTADA TÜHJENDUSARMATUURIDEGA. TORUARMATUURID ISOLEERIDA ALUMINIUMKATTEGA KIVIVILL – ISOLEERKOOKRIKUTEGA. TORUSTORUSTIKUD KELDRIIS ISOLEERIDA ALUMINIUMKATTEGA KIVIVILL – ISOLEERKOOKRIKUTEGA. AVAD TULETÖKKEPIIRETE JA VAHELAGEDE LÄBIMISEL TÄHENDADA TULEPÜSIVA AVATÄTEGA E160 VASTAVALT. KÜTTESÜSTEEMI TORUSTIKE JA VAHELAGEDE LÄBIMISEL TÄHENDADA TULEPÜSIVA AVATÄTEGA E160 VASTAVALT. VALMISTAJATE JUHENDID. PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERISADEGA. TÖÖVÕTUPIRID TÄPSUSTADA ENNE TÖÖDE ALGUST. KÜTTESÜSTEEMI TÖÖRÕHK ON 2.5 BAR.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.