


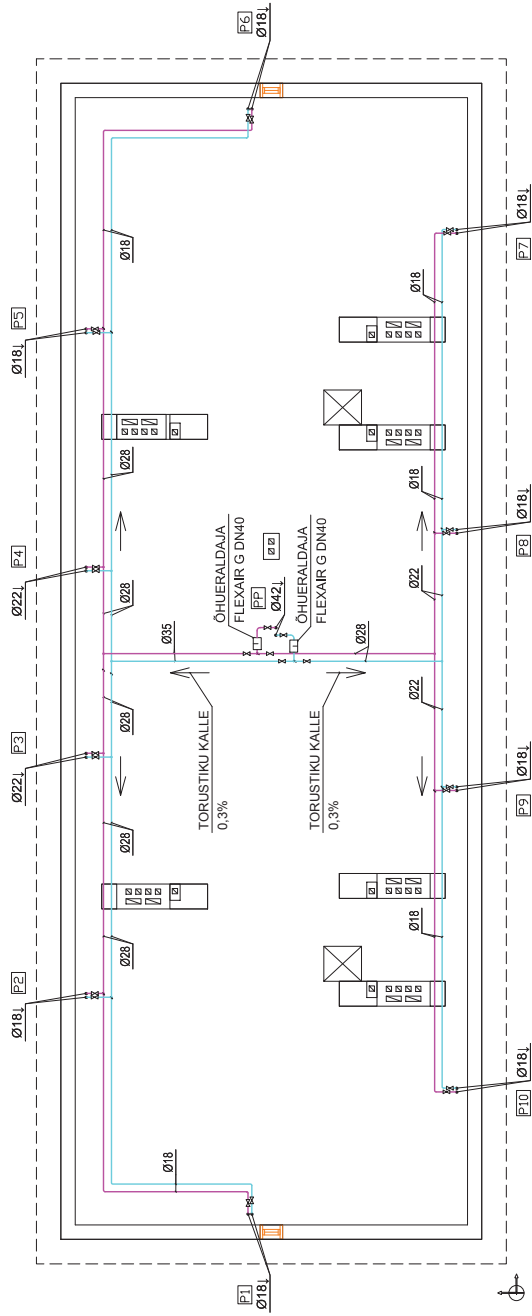

KASUTATUD TÄHISED:

- PROJEKTEERITUD KÜTTESÜSTEEM PEALEVOOL T1.1
- PROJEKTEERITUD KÜTTESÜSTEEM TAGASIVOO T2.1
- NÄHTAV TORUSTIK H<1200 JA MADALAMAL
- TULETÖKKESEKTSIOONI PIIR
- KÜTTEPÜSTIKU NR.
- KUULKRAAN
- KALIBREERITUD TERASTORU/LANGEV
- VÄLUSÄBIMOOT 18MM

MÄRKUSED:

1. KÜTTESÜSTEEMI MAGISTRAALTORUSTIKUD MONTEERIDA GALVANISEERITUD KALIBREERITUD TERASTORUDEST (NÄITEKS SANHA THERM). MAGISTRAALTORUSTIKU KALLE 0,3% PUSTIKUTE SUUNAS.
2. KÜTTEPÜSTIKUD MONTEERIDA GALVANISEERITUD KALIBREERITUD TERASTORUDEST (NÄITEKS SANHA THERM). VAHELAGEDE LÄBIMISEL PAIGALDADA TORU HÜLSIS.
3. KÜTTEPÜSTIKUD KELDRI ISOLEERIDA ALUMINIUMKATTEGA KIVILL-ISOLEERKROOIKUTEGA.
4. TORUARMATUURID JA ÕHUALDAJAD ISOLEERIDA ANALOOGILISELT TORUSTIKEGA.
5. AVAD TULETÖKKEPIIRETE JA VAHELAGEDE LÄBIMISEL TEHENDADA TULEPÜSIVA AVATÄTEGA EI30 VASTAVALT. VALMISTAJATE JUHENDIDE.
6. PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSEADEGA. TÖÖVÕTUPIRID TÄPSUSTADA ENNE TÖÖDE ALGUST.