


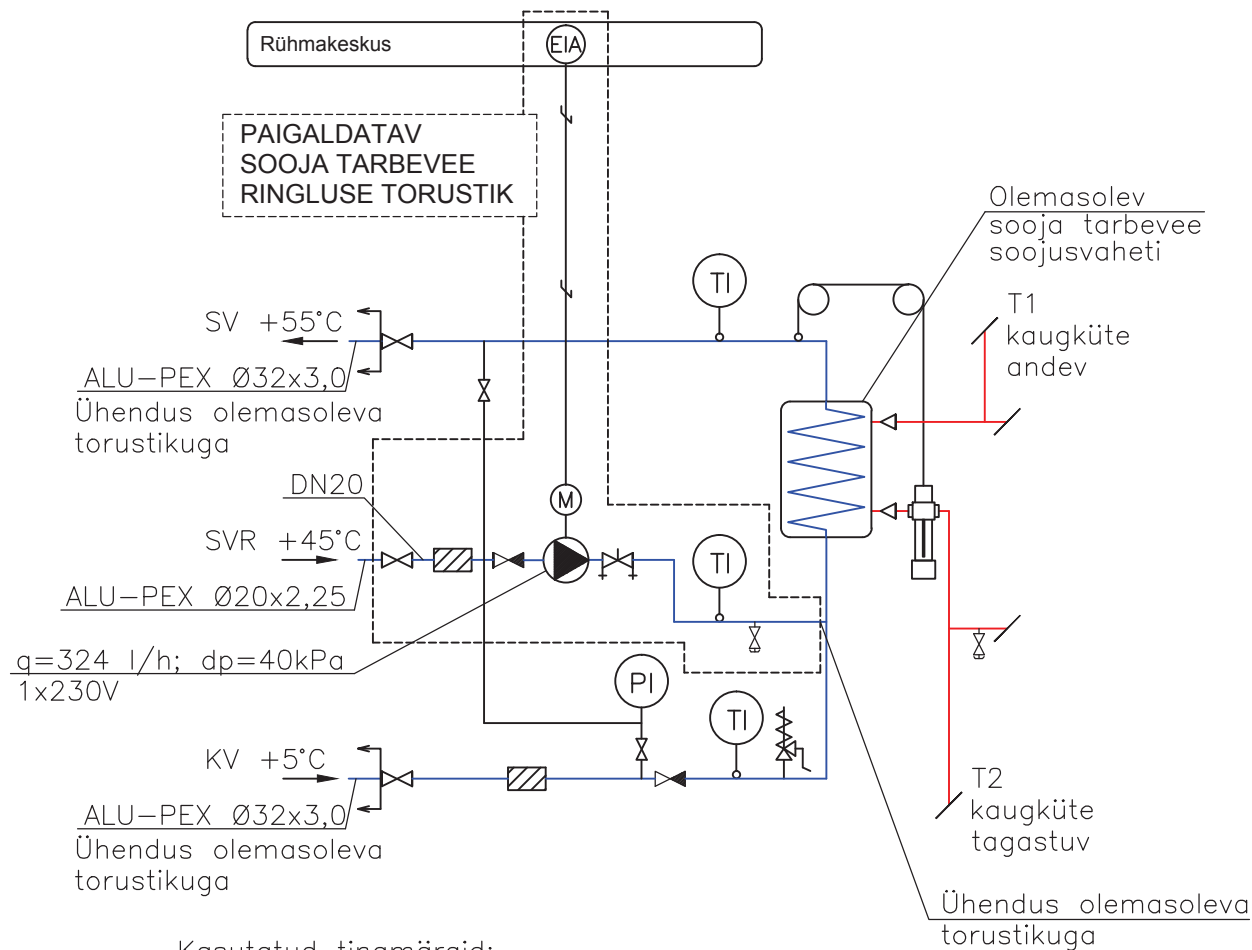

Kasutatud tingmärgid:

KV	külm vesi
SV	soe vesi
SVR	sooja vee ringlus
	kuulkraan
	tühjenduskuulkraan
	seadeventiil
	kaitseventiil
	termostaadiga
	temperatuuriregulaator
	tagasilöögiventiil
	sõelfilter

	tsirkulatsioonipump
	manomeeter
	termomeeter
	temperatuurandur (kapillaar)
	VK töövõtu piir

Torustiku paigaldamisel
juhinduda EJKÜ soovitusel
TS1/2007 "Soojussõlmed.
Juhised ja eeskirjad."