


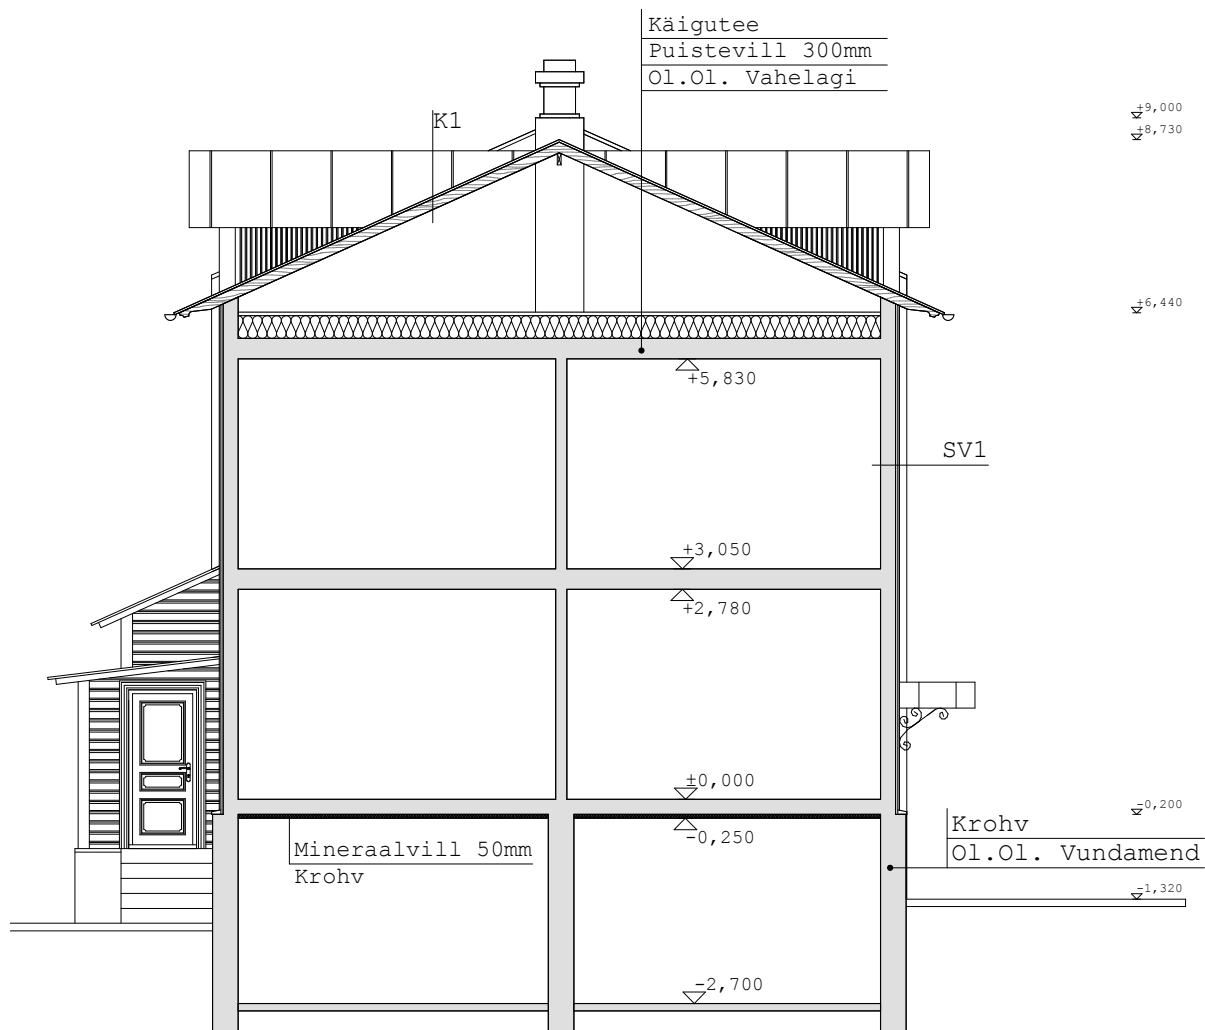

#### SV 1

##### 1. ja 2. korruse välissein (väljast sisse)

- \* uus horisontaalne poolsulundiga profiillaudis 18x145(135) mm
- \* tuulutusvahe (mitte rohkem kui 30 mm)
- \* vertikaalroov (mitte rohkem kui 30 mm)
- \* mittesüttiv tuuletõkkeplaat 20 mm
- \* palksein /140 mm
- \* olemasolev siseviimistlus

#### K1

##### Katusekonstruktsioon läbilõige soojustatud osas ( väljast sisse)

- \* tsinkplekist valtsitud katus
- \* roovitis
- \* distantслиist 30x50 mm (tuulutusvahe peab jääma min 30 mm)
- \* aluskate
- \* olemasolev katusekonstruktsioon