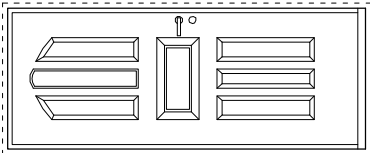
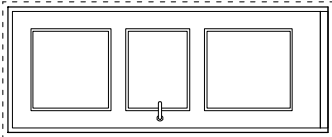
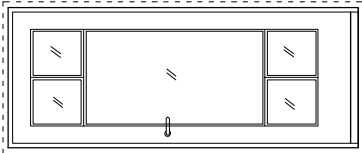
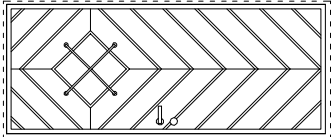
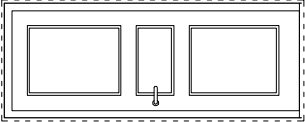
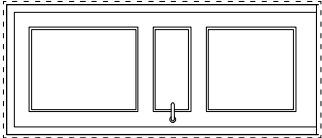
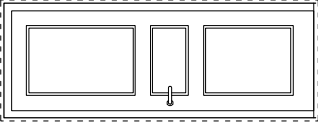
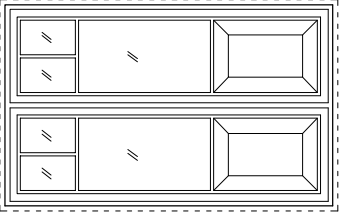


NR.	SKEEM NÄHTUNA FASSAADIL	SEINAAVA MÕÕT (BxH)	KÄELISUS/HULK			VIIMISTLUS
			V	P	KOKKU	
VU-1		1000x2350	1	-	1	Helepruuni peitsiga kaetud ja soojustatud puituks avaneb väljapoole
VU-2 VU-2*		900x2100	-	1 1*	2	Helepruuni peitsiga kaetud ja soojustatud puituks *avaneb sissepoole
VU-3		1000x2300	1	1	2	Beezi peitsiga kaetud ja soojustatud puituks, viimistlus ja profiil sama mis akandel
VU-4		900x2100	-	1	1	Helepruuni peitsiga kaetud soojustatud puituks

NR.	SKEEM	SEINAAVA MÕÕT (BxH)	KÄELISUS/HULK			VIIMISTLUS
			V	P	KOKKU	
U-1		800x2000	1	-	1	Helepruuni peitsiga kaetud puituks
U-2		900x2100	4	3	7	Helepruuni peitsiga kaetud puituks
U-3		800x2100	5	1	6	Helepruuni peitsiga kaetud puituks
U-4		800x2100	1	-	1	Leiliruumi klaasuks

NR.	SKEEM NÄHTUNA FASSAADIL	SEINAAVA MÕÕT (BxH)	HULK	VIIMISTLUS
RU-1		1400x2200	1	Beezi peitsiga kaetud ja soojustatud rõduuks. Viimistlus ja profiil sama mis akandel

MÄRKUSED:

Kõik välisüksed on ühe raamiga puitüksed. Kõik välisüksed on lävepakukudega. Välisuste klaasimata osad soojustada. Välisüksed varustada ABLOY või ASSA lukkudega.

Siseüksed on viilungitega tahvelüksed. Magamistubade ja san-sõlmede uksed varustada ühelt poolt lukustatavate lukkudega. San-sõlmede ja garderoobide ustesse paigaldada tuulutusrestid (sõltuvalt vent. projektist).

Lengi ja puitkarkassi vahele jääv pilu tihendada. Seinavaade moodud on arvestatud põranda pealispinnast.

Enne uste tellimist kontrollida seinavaade mõõtmeid.

Soojustatud katuseluu	600x800	1tk
Soojustatud luuk EI15	400x400	2tk

Objekt:	ÜHEPEREELAMU		Töö nr:	06-10	Projekti staadium:	Kuupäev:
	Häälinoorime tn. 5, Peetri küla, Rae vald		Joonise nr:		E	Märts 2007
	Tellija:		Joonitise nimetus:		AE-13	Mõõtkava: 1:50
Ehitise liik:		Uusehitis		Uste spetsifikatsioon		
Projekteerija:		Arhitekt:		Allan Strus		
Arhitektibüroo:		Projekteerija:		AleksandrKarpenko		