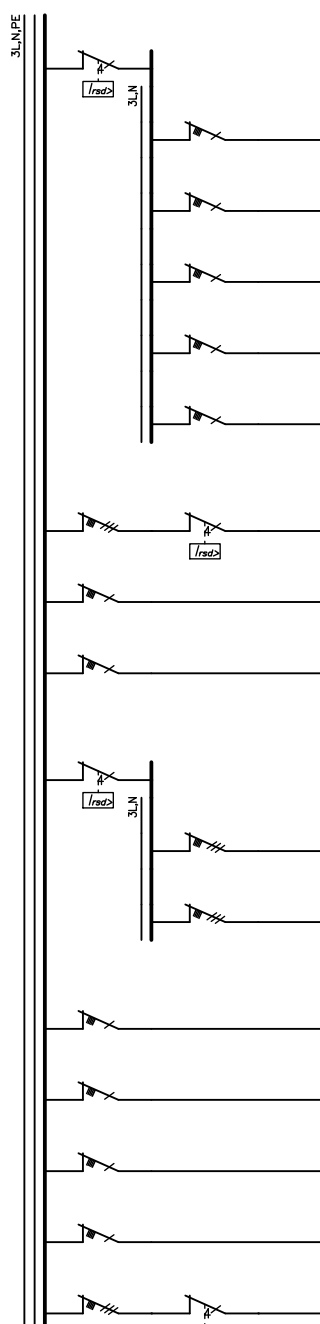


D Muudatus:	E Muudatus:	F Muudatus:	ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON 1. NIMIPINGE/VOOL/SAGEDUS 400 V _____ A 50 Hz 2. LÜHISE TALUVUS. 6 kA 3. ARVUTATUD/INSTALLEERITUD VÕIMSUS/COSFII . 52,0 kW 91,7 kW 0,95 cosfii 4. JUHTIMIS PINGE ☒ JAH ☐ EI PINGE _____ V Vool _____ A 5. JUHISTIKUTÜÜP ☐ L1,N ☐ L1,N,PE ☐ L1,L2,L3,N ☒ L1,L2,L3,N,PE EHITUSLIKUD ANDMED 1. Keskuse tüüp ☐ KAPP ☒ KILP ☐ KARP 2. Paigaldusviis ☒ P.PEALNE ☐ SÜVISTATUD KAITSEASTE IP44 3. Kinnitusviis ☐ PÖRAND ☒ SEIN 4. UKSE tüüp ☐ LUKK ☒ RIIV 5. Põhja ehitusviis ☐ AVATUD ☐ TULEKINDEL 6. PINNAKATE ☒ PULBER ☐ TULEKINDEL 7. MÕÕDUD KÕRGUS: _____ LAIUS: _____ SÜGAVUS: _____ SEADMETE INFORMATSIOON 1. SEADMETE Tüüp ☒ K.KINDEL ☐ LIKUV ☐ MUU 2. PAIGUTUSVIIS ☒ MOODUL ☐ TSENTRAAL 3. SIGNAALLAMBID ☐ TORU ☐ HÕÕG ☐ LED 4. KONTROLLITUD ☒ PAIGALDAJA POOLT ☒ TOOTJA POOLT KAABLID 1. TOITEKAABLID ☒ ÜLALT ☐ ALT 2. VÄLJUUVAD JÕUKAABLID. ☒ ÜLALT ☒ ALT ☐ INSTRUM. 3. JUHTKAABLID ☒ ÜLALT ☐ ALT ☐ INSTRUM. TUNNUSSILT 1. TÄHISTUS ☒ STANDARD ☐ MUU 2. INSTRUM. NUMMERDUS ☒ INKREMENTAAL ☐ MOODUL ☐ MUU MÄRKUSED RESERV RUUM 25% _____ _____ _____ _____ _____			
A Muudatus:	B Muudatus:	C Muudatus:	Proj. / Objekti nr. Keskuse nr. Töö nr. Pro.juh. Leht/Lehti Joonise nr. Kinnit. 1/4 ET2- 101 Jaotuskeskus 1JK1			

						11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
						Skeem							Grupi nr.	Tarbija nimetus				kW	In/lv	Kaabeldus										
Muudatus D Muudatus E Muudatus F																								A						
																												B		
						S1	Sisestus peajaotuskeskusest PJK				52,0/91,7	100	AMCMK 4x35Al/16Cu					C												
																													D	
																													E	
																														F
																														G
																														H
																														J
																														K
																								L						
																								M						
																								N						
																								O						
																								P						
																								R						
																								S						
																								T						
																								U						
																								V						
																								X						
																								Y						
																								Z						
																								1						
																								2						
Muudatus A Muudatus B: Muudatus C:						Jaotuskeskus 1JK1												Proj. /		Objekti nr.		Keskuse nr. 1JK1		Töö nr.						
																		Pro.juh.		Leht/Lehti 2/4		Joonise nr.								
																		Kinnit.		ET2- 101										

			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			Skeem						Grupi nr.	Tarbija nimetus				kW	In/lv	Kaabeldus					
									11	Tõstuk 2				2,2	C16	PPJ 3G2,5					
									12	Tõstuk 3				2,2	C16	PPJ 3G2,5					
									13	Tõstuk 4				2,2	C16	PPJ 3G2,5					

			11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28															
			Skeem							Grupi nr.	Tarbija nimetus				kW	In/lv	Kaabeldus																		
Muudatus D	Muudatus E	Muudatus F																										A							
																														B					
										RVK6	Rikkevoolukaitse 30mA, 40A, 4P																			C					
										28	P.pesad: töötasapinna karbikus				1,0	B16	PPJ 3G2,5													D					
										29	P.pesad TV-le				0,2	B16	PPJ 3G2,5														E				
										30	P.pesad: töötasapinna karbikus				1,0	B16	PPJ 3G2,5														F				
										31	P.pesad: töötasapinna karbikus				1,0	B16	PPJ 3G2,5														G				
										32	P.pesad: töötasapinna karbikus				1,0	B16	PPJ 3G2,5														H				
										RVK7	Rikkevoolukaitse 30mA, 40A, 4P																				J				
										33	Pesula toide				1,5	B16	PPJ 5G2,5														K				
34	Montaazipink									1,0	C16	PPJ 3G2,5															L								
35	Balanseerimis pink									1,0	C16	PPJ 3G2,5															M								
RVK8	Rikkevoolukaitse 30mA, 40A, 4P																										N								
36	Jõupistikupesa									1,0	B16	PPJ 5G2,5															O								
37	Kombipesa pesulas									1,0	B16	PPJ 5G2,5															P								
38	Pesula tõstuste toited									1,0	C16	PPJ 3G2,5															R								
39	Töökodade tõstuste toited									1,0	C16	PPJ 3G2,5															S								
40	Töökodade tõstuste toited									0,1	C10	PPJ 3G1,5															T								
41	Reserv										C16																U								
42	Reserv										B16																V								
RESERVUUM 25%																										X									
																														Y					
																														Z					
																														1					
																														2					
Jaotuskeskus 1JK1										Proj. /		Objekti nr.		Keskuse nr. 1JK1		Töö nr.																			
										Pro.juh.		Leht/Lehti 4/4		Joonise nr.		ET2- 101																			
										Kinnit.																									