


VEEMÕÕDUSÕLME TÜÜPJOOONIS

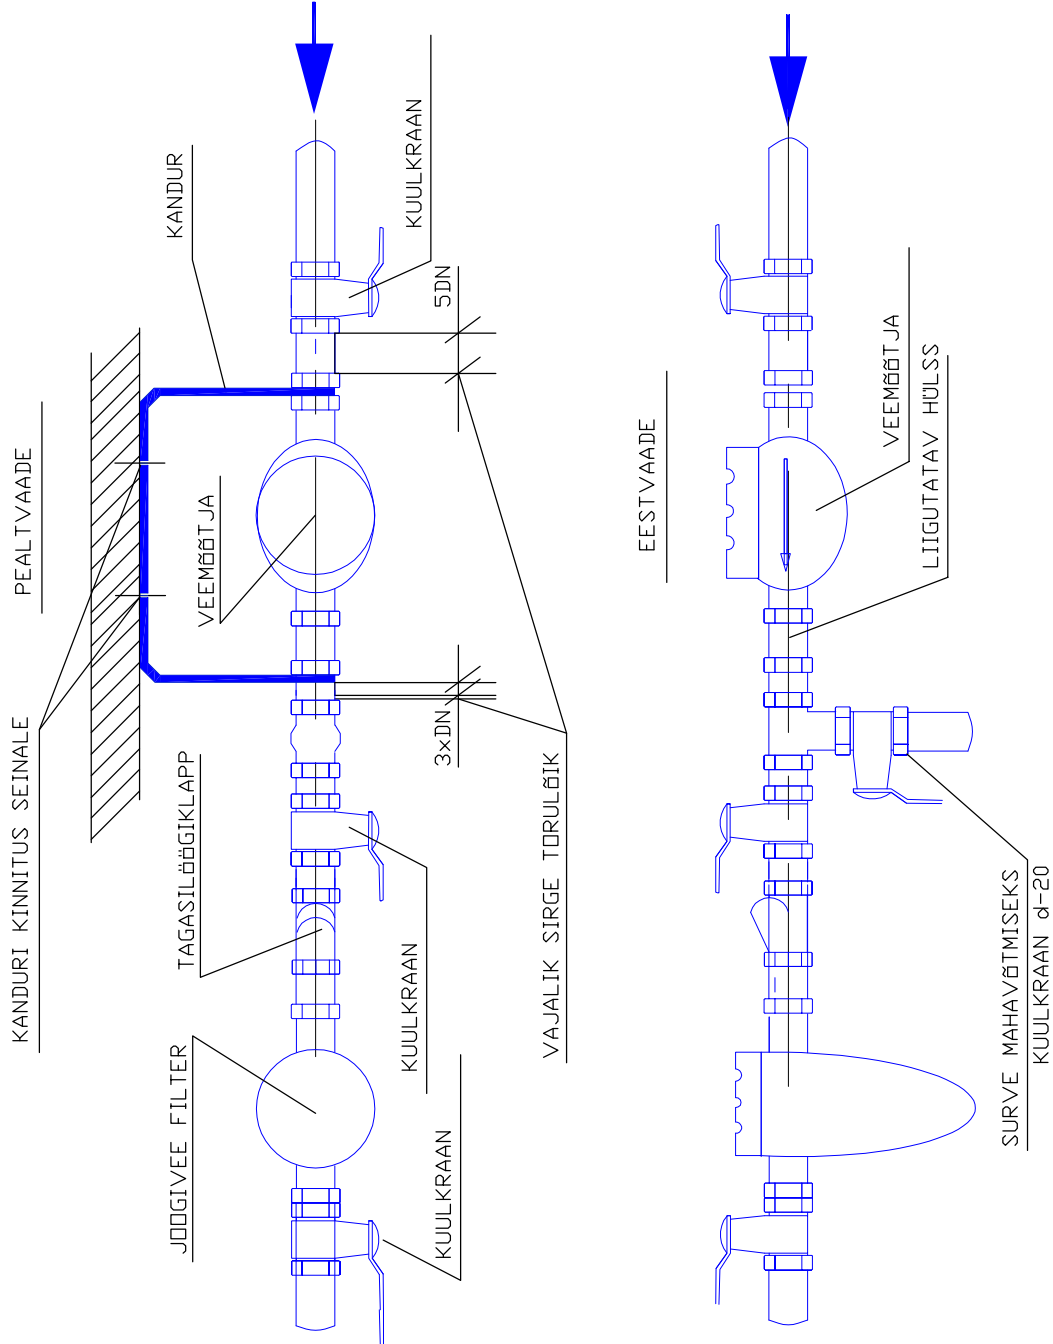

- MARKUSED.
- VABA RUUMI NÕUDED VEEMÕÕDUSÕLMES
- a. vähim kaugus seinast - toru suurim nimiläbimõõt + 200mm või nõutud konsooli vastav mõõde
 - b. vaba ruum põrandast toru teljeni - toru suurim nimiläbimõõt 500-800mm
 - c. vähim vaba ruum veearvesti ees - 800mm
 - d. vähim ruumi kõrgus - 1800mm
- Veearvesti paigaldada hoonesse võimalikult lähedale tarnetoru sisenemiskohale. Veearvesti tuleb paigaldada nii, et selle näitu oleks kerge lugeda, et seda oleks hõlbus vahetada ning et see oleks kaitsitud külma, kuuma ja mehaaniliste mõjutuste eest. veearvesti paigaldada horisontaalselt näidikuga ülespoole.
- Kui veemõõjal pole tagasivoolukappi , paigutada see viimasest kuulkraanist hoone poole. Muda ja muud filtrid võib paigaldada viimasest kuulkraanist hoone poole.

NOMIN.VEEKULU	3 m ³ /h	1,5	2,5	3,5	6	10
VEEMÕÕTJA KALIIBER DN	(mm)	15	20	25	32	40
VEEMÕÕTJA PIKKUS L	mm	165	190	260	260	300

VEEMÕÕDUSÕLME ASUKOHT

