




- 1 Olemasolev mitmejoaline, veearvesti DN40 Qn=10 m³/h
- 2 Olemasolev konsool L=300 mm
- 3 Toru DN40
- 4 Kuulkraan DN50
- 5 Kolmik DN40/15, tühjenduskraan DN15
- 6 Tagasilöögiklapp DN50
- 7 Elekterkeervis muhv De63 PE
- 8 Kolmik DN50
- 9 Sõelfilter DN50

Märkused:

1. Veearvesti paigaldada AS Tallinna Vesi nõuetele vastavalt.
2. Veearvesti konsool maandada elektriliselt.
3. Veemõõdusõlme ehitamisel võib kuni veearvestist hoonepoolse sulgarmatuurini kasutada ainult mittelativõetavaid liideseid.

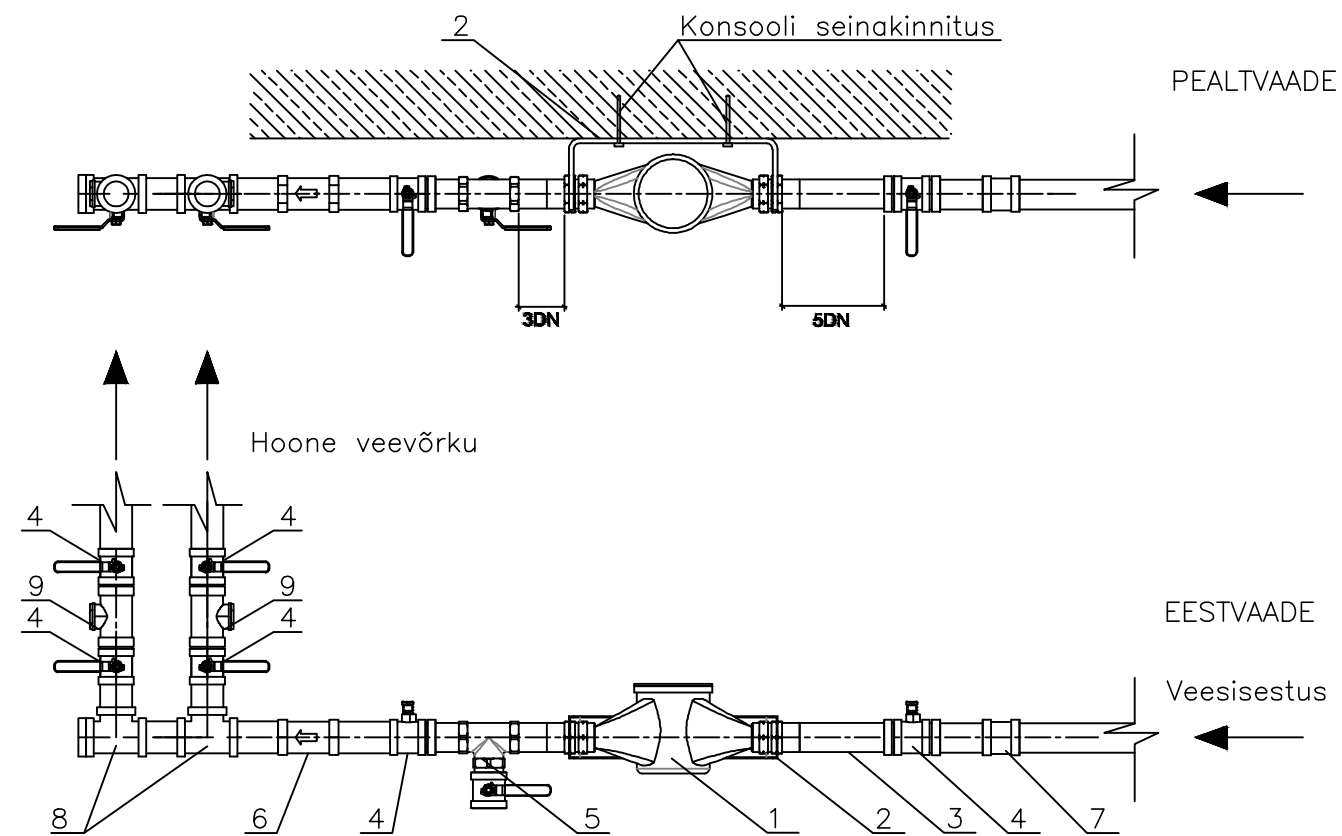