

PÕRAND-1







PÕRAND-2

PÕRAND-3

PÕRAND-4

PÕRAND-5

KAT-1

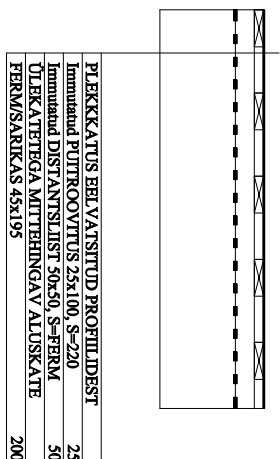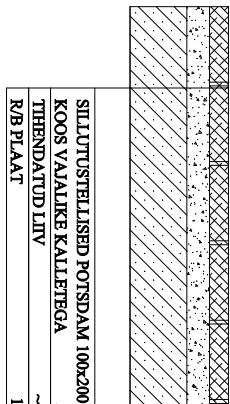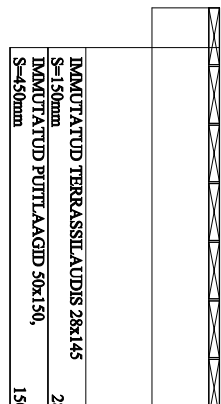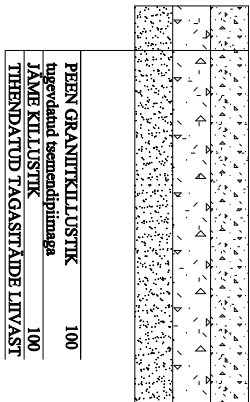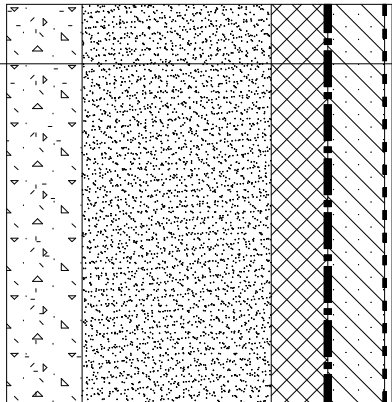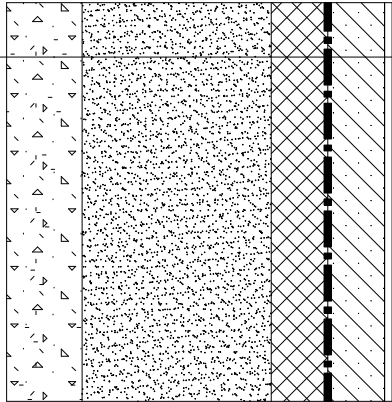

PUITARKETT	~20
PARKEERI ALUSKATE	~20
R/B PLAATVUNDAMENT	150
HÜDRIISOOLATSIOON (nt MonaFlex RM-B400)	150
KOORVUSKINDEL XPS SOOLUSTUSTIPLAAT (nt Styrodan 250 SL-A-N)	150
TIENDATUD JÄME LIIV	~500
TIENDATUD KILUSTIK t. 1632	~200
tiheduseni D>=95%	

KERAAMILINE PLAAT paigalduseguga	~20
HÜDRIISOOLATSIOON, ÜLESPOORETEGA SEINTELE	
PLAATVUNDAMENT/teinetele	150
HÜDRIISOOLATSIOON (nt MonaFlex RM-B400)	150
KOORVUSKINDEL XPS SOOLUSTUSTIPLAAT (nt Styrodan 250 SL-A-N)	150
TIENDATUD JÄME LIIV	~500
TIENDATUD KILUSTIK t. 1632	~200
tiheduseni D>=95%	

VS-1

Põhimahu välissein
U=0,17 W/m²K




VS-2

Välissein peakse ümber
U=0,17 W/m²K




VS-3

Külma paipaiga välissein

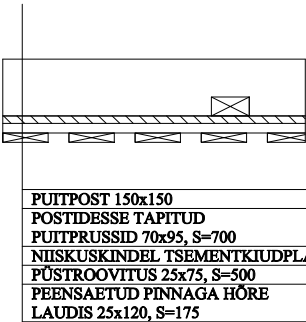


VS-4

Auto varjualuse välissein

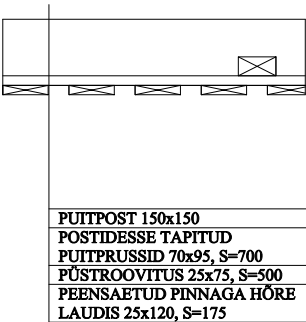


VS-5

Osaviltu karkassein
plaaniselt

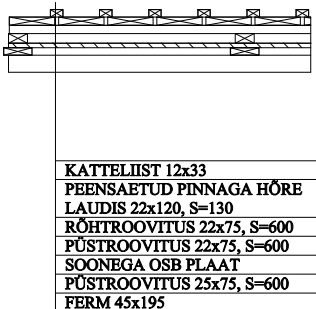

SS-1

Karkassein
plaaniselt

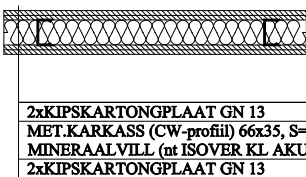


SS-2

Sein plaaniselt sauna ja
pesuruumi vahel




SS-3

Sein plaaniselt sauna ja
tehnoruumi vahel

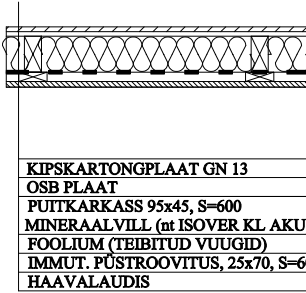

VL-1
U=0,10 W/m²K

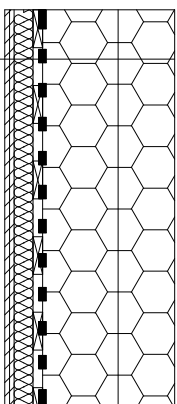

PUSTEVILL (nt ISOVER KV)	350
paksum püst arveasitud kokkuvõtte KATUSEPRAMI ALÜDNE VÕÕ 195mm	
OHUTOKE/AURUTOKE	
ÜLEKATTEGA JA TEIBITUD VUUKIDEGA	
MUST LAUDIS 25x100, S=200	25
SOOLUSTISE ALUSTOENA	
METALROOVITUS CW 50, S=600	50
MINERAALVILL 50	50
2x KIPSKARTONGPLAAT GN 13	25

MÄRKUSED:

- NIISKETES RUUMIDES ASENDATAKSE TAVALINE KIPSPLAAT NIISKUSKINDLA KIPSPLAADIGA NING SEIN PLAADITAKSE VASTAVALT SISEKÜUNDUSPROJEKTILE.
- KÕIK PUITDETAALID ERALDATAKSE KIVIPINNAST ISOLAATSIOONIGA NING ALUMISED PUITYÕÖD JA POSTIDE OTSAD KAETAKSE PUUDUKAITSEVAHENDIGA (SOOVITAVALT LINAÕLI BAASIL VAHENDID)
- VÕI KASUTATAKSE SÕGAVIMMUTATUD PUITU.
- KANDVAATES SEINA KONSTRUKTSIOONIDES KASUTATAKSE KALIBREERITUD PUITU
- TUGEVSUKLASSIGA C18, KATUSTES C24.
- PUITLEMENTIDE KINNITAMISEKS KASUTATAKSE KUUMTSINGITUD KINNITUSVAHENDEID.
- KÕIK NÄHTAVAD PUITDETAALID TEHAKE PEENSAETUD PINNAGA.
- FASSAADMATERJALIDE JA TOODETE PUHUL TULEB JÄRGIDA TOOTJAPOOLSEID PAIGALDUSJUHISEID JA ETTEKIRJUTUSI.
- VUNDAMENDI ALUSED LIIV/KILUSTIK TIENDADA 95%NI (VASTAVALT PARANDATUD PROCTOR-TESTILE).
- MATERJALID VÕIB ASENDADA TEISTE TOOTJATE SAMAVÄÄRSETE VÕI PAREMATE OMADUSTEGA TOODETEGA.
- TÄIENDAVAD MÄRKUSED VAATA EHTUSKIRJELDUSEST.
- KONSTRUKTIIVSED SÕLMED JA KINNITID VT. KONSTRUKTIIVSEST OSAST.
- AURUTOKE PAIGALDADA ÜLEKATTEGA, LIITEKOHAD TEIPIDA KAHEPOOLSE TEIBIGA (VASTAVALT TOOTJA JUHISTELE).
- KIPSPLAATIDE PAIGALDAMISEL LÄHTUDA TOOTJAPOOLSETEST JUHISTEST (nt GYPROC).