


Kasutatud tingmärgid:

- projekteeritud reoveekanalisatsioonitoru nähtaval, põrandal, seinal kanalisatsioonipüstiku nr, mõõt
- projekteeritud kanalisatsioonitoru ühendus olemasoleva kanalisatsioonitoruga
- WC-pott
- keeratava kaanega puhastuskolmik
- tuletõkkesektsiooni piir

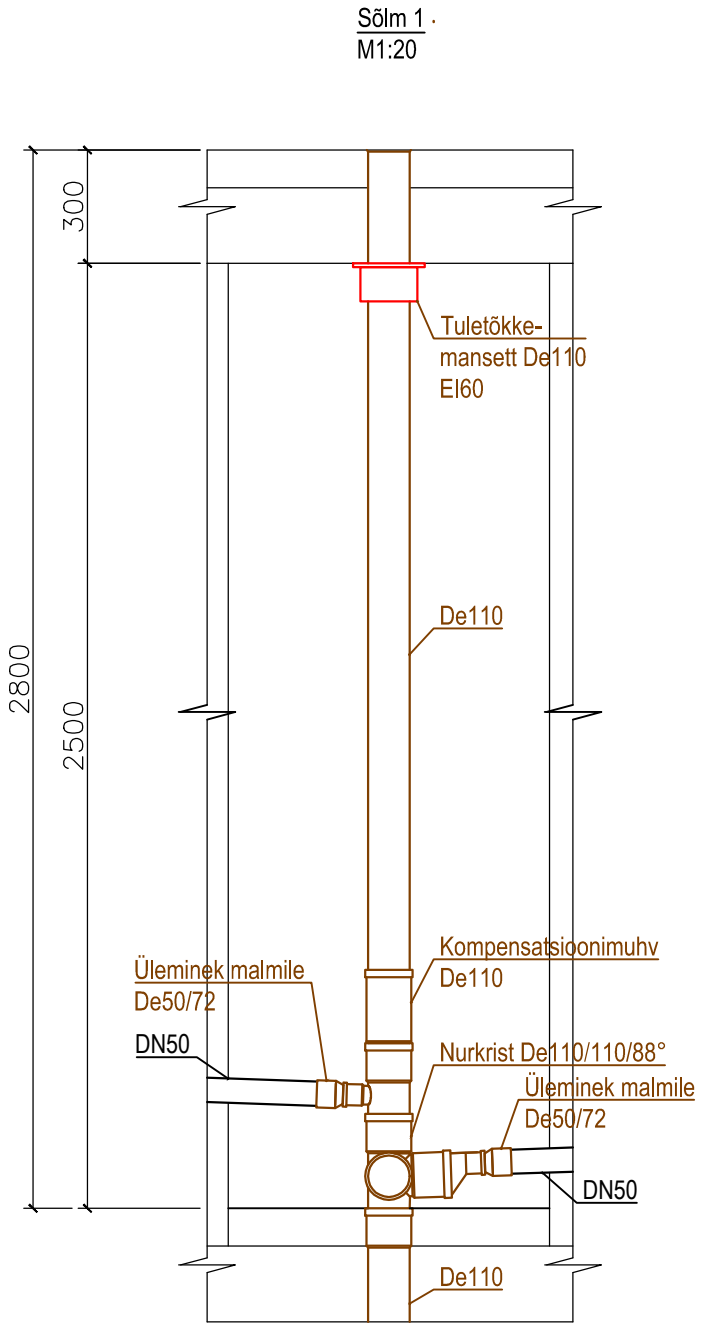

Märkused:

- Töövõtupiiriks korteris on ühendus olemasoleva De50(DN50) toruga.
- Projekteeritud hoonesisene reoveekanalisatsioonitorustik monteerida: De50 PP-HT torudest jäikusklassiga S14 De110 PP-HT torudest jäikusklassiga S16
- Kanalisatsioonipüstikud kinnitada konstruktsioonide külge kummitihendiga klambritega. Paigaldamisel tagada püstiku soojuspikenemise kompenseerimine.
- Projekteeritud kanalisatsioonitorustike minimaalsed kalded kui joonisel pole näidatud teisiti: De50  $i=3\text{ cm/m}$  De110  $i=2\text{ cm/m}$
- Kanalisatsioonitorude läbiviigud tuletõkkesektsioonide tihendada tuletõkkesektsioonidega tulepüsivusnõudele EI60 vastavalt.