


Kasutatud tingmärgid:

- projektteeritud reoveekanalisatsioonioru nähtaval, põrandal, seinal
K-1
De110
kanalisatsioonipüstiku nr, mõõt
- projektteeritud kanalisatsioonitoru
De110/50
ühendus olemasoleva kanalisatsioonitoruga
- WC — pott
PK — keeratava kaanega puhastuskolmik
- - - tuleõhkesektsooni piir

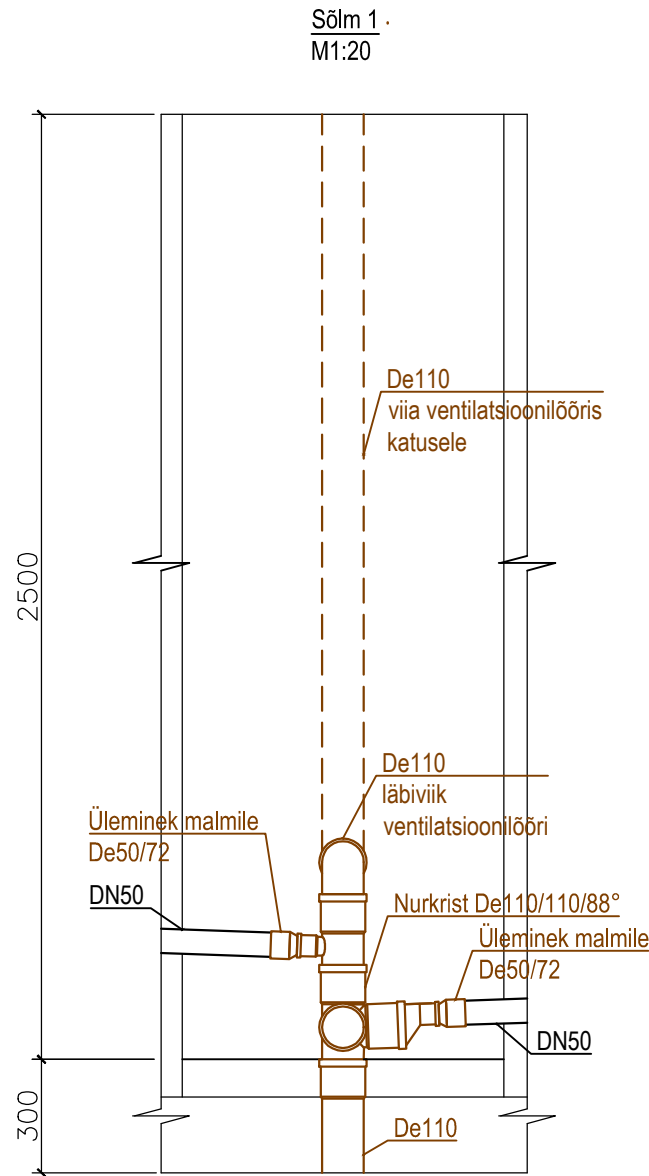

Märkused:

- Töövõtupiiriks korteris on ühendus olemasoleva De50(DN50) toruga.
- Projekteeritud hoonesisene reoveekanalisatsioonitorustik monteerida:
De50 PP-HT torudest jäikusklassiga S14
De110 PP-HT torudest jäikusklassiga S16
- Kanalisatsioonipüstikud kinnitada konstruktsioonide külge kummitihendiga klambritega. Paigaldamisel tagada püstiku soojuspikenemise kompenseerimine.
- Projekteeritud kanalisatsioonitorustike minimaalsed kalded kui joonisel pole näidatud teisiti: De50 $i=3 \text{ cm/m}$
De110 $i=2 \text{ cm/m}$
- Püstiku tuulutustoru viia läbi ventilatsioonilööris katusel. Püstiku tuulutustoru läbiviik ventilatsioonilööris tihendada hermeetiliselt.
- Kanalisatsioonitorude läbiviigud tuletõkkepiiretest tihendada tuletõkkemansettidega tulepüsivusnõudele EI60 vastavalt.