


## TINGMÄRGID

|                                                                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <span style="color: red;">— K1 —</span>                                                       | PROJ. OLMEKANALISATSIIONITORU (põrandas)             |
| <span style="color: magenta;">— K1 —</span>                                                   | PROJ. OLMEKANALISATSIIONITORU (lae all/talade vahel) |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">Ø110</span><br><0,02 | KANALISATSIIONITORU LÄBIMÕÖT<br>VOOLU SUUND JA KALLE |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">WC</span>            | WC POTT                                              |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">PL</span>            | PESULAUD                                             |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">PN</span>            | PESUNÕU                                              |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">DU</span>            | DUSHISEGISTI                                         |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">PM</span>            | PESUMASIN                                            |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">NPM</span>           | NÕUDEPESUMASIN                                       |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">MV</span>            | VANN                                                 |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">TR</span>            | TRAPP                                                |
| <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">PO</span>            | PUHASTUSOTS                                          |

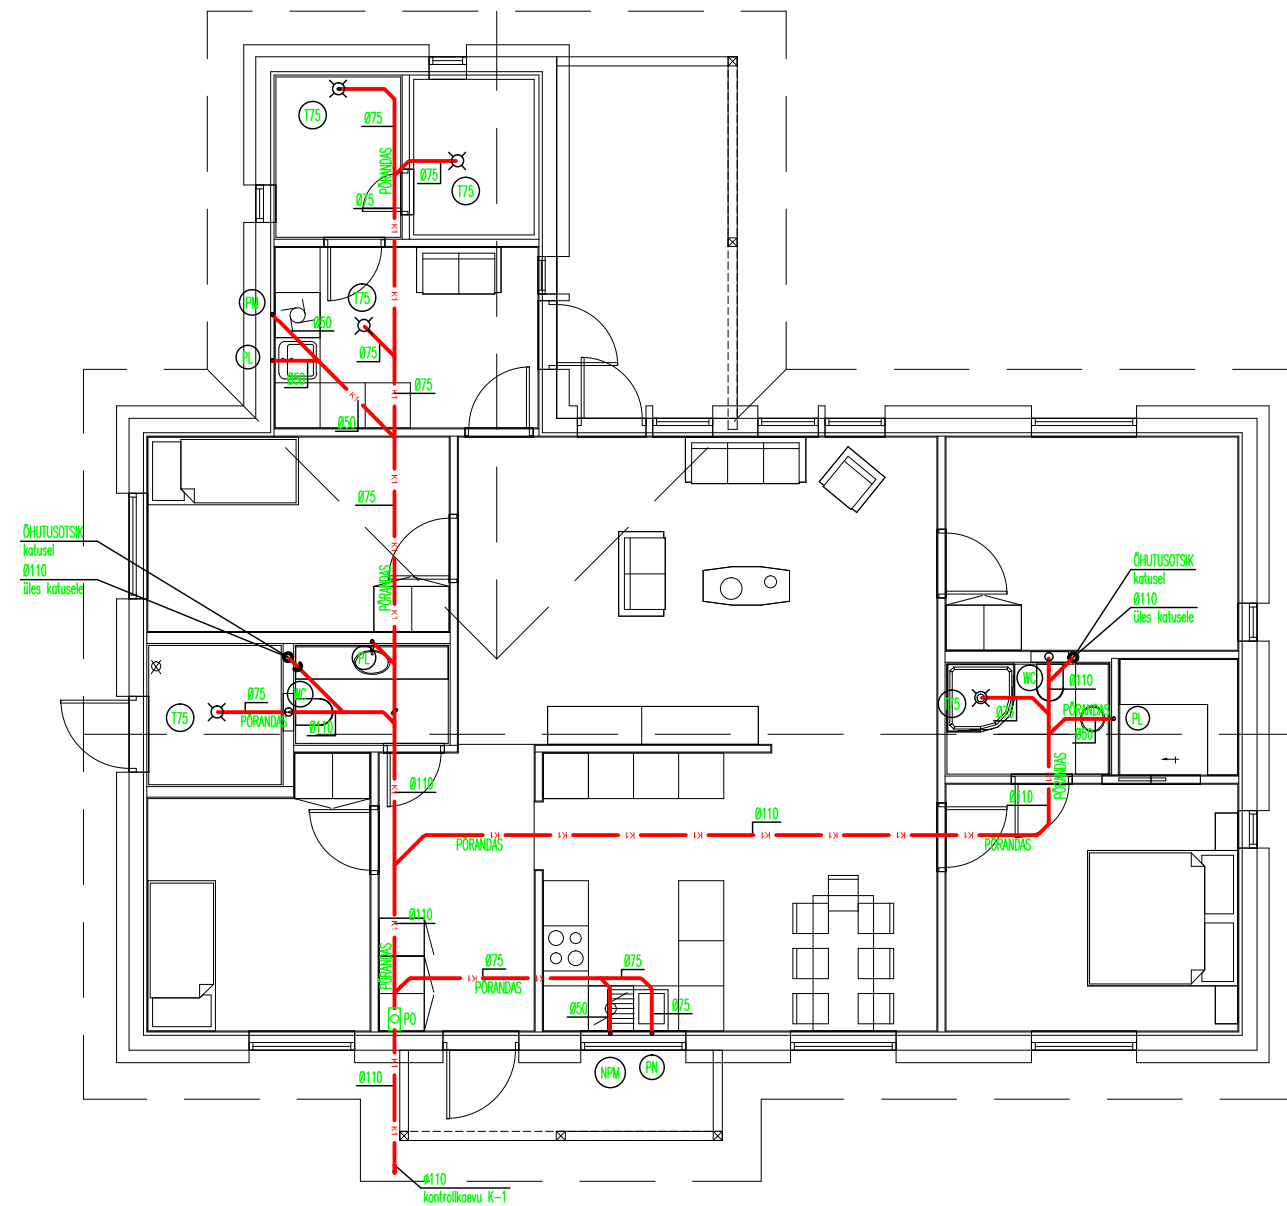

### MÄRKUSED:

- Kanalisatsioonitorustik paigaldada muhvidega plastmass kanalisatsioonitorudet (nt. UPONOR HTP Ø110, Ø75, Ø50 ja Ø32 ühendused fassoonosadega).
- Torulõigud, kus kalded pole märgitud, võtta kalded vastavalt Ø110  $i \geq 0.02$ , Ø75  $i \geq 0.03$ , Ø50  $i \geq 0.035$ .
- Kanalisatsioonipüstikud varustada katusel õhutussõtkutega ja 0.5m korruse põrandast puhastusluukidega.
- WC pottide ühendused teha Ø110, dushialus Ø75, köögivalamu Ø75 ja pesulaud Ø50.
- Püstikutes ja lagede all kulgeva kanalisatsioonitorustik isoleerida kaitseks müra vastu kivivillaga D=30mm. Isolatsioon peab vastama süttimiskindlusele ja tule levimisklassile V1/l.
- Kanalisatsioonitorude paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.
- Sanseadmete asukohad täpsustada sisekujunduse projektist või Tellija info põhjal.
- Puhastusluukide ette, püstikute seintesse, asetada teenindusluugid 20x20cm.