


Pööningu vahelaepaneelide plaan

1

1 : 100

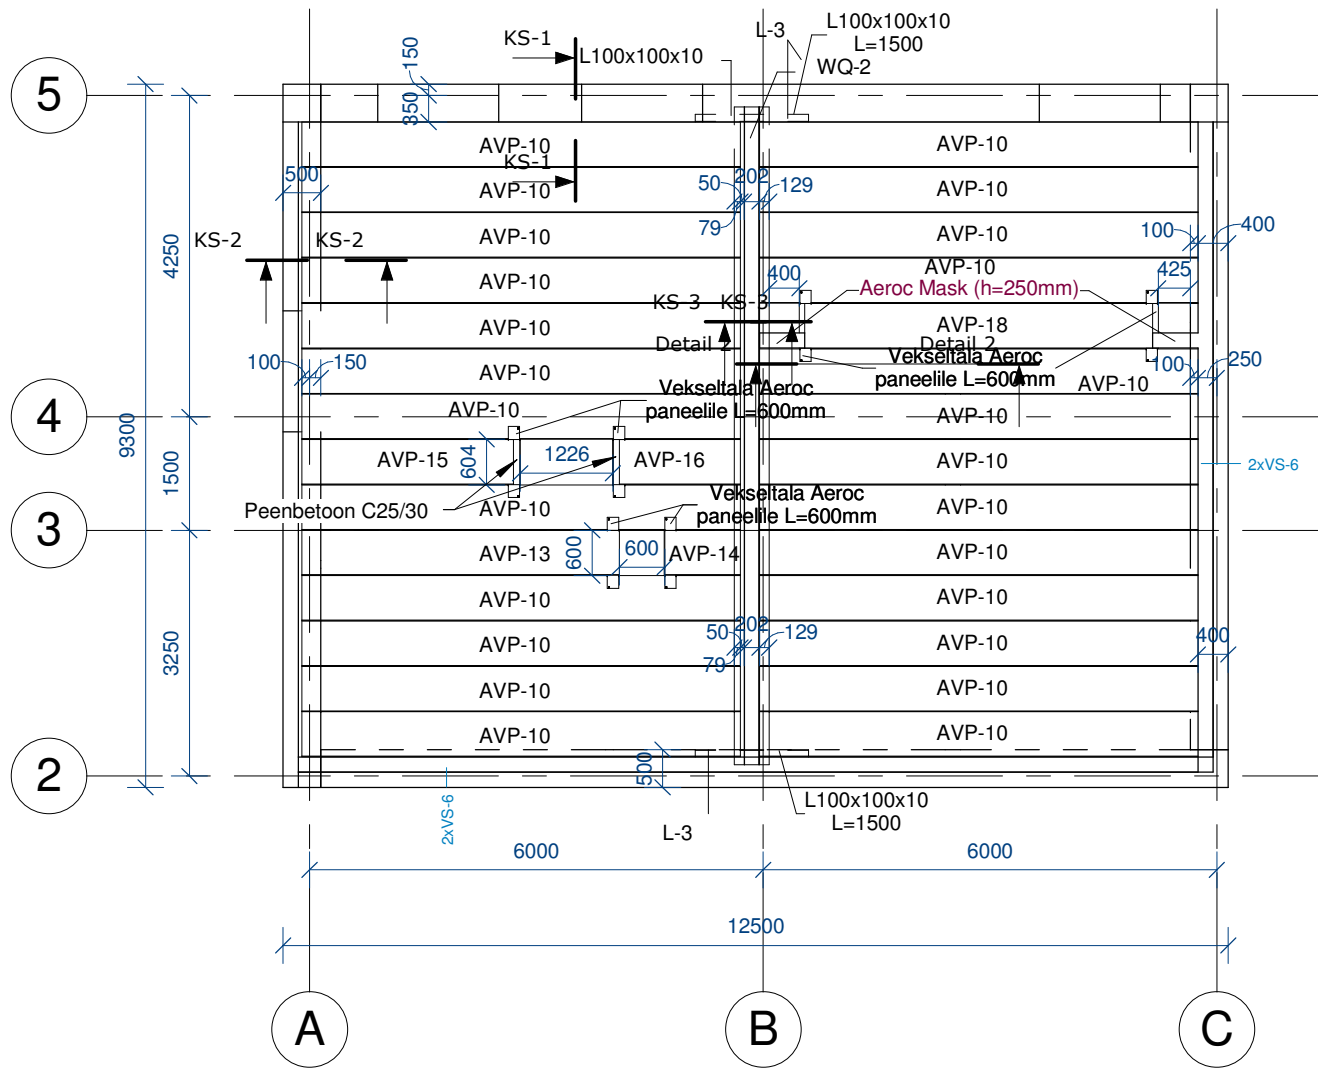

Pööningu vahelaepaneelide spetsifikatsioon

Tähis	Ristlõige (mm)	Pikkus (mm)	Kogus (tk)	Materjal	Asukoht
AVP-10	600x250	5800	25	Aeroc	Pööning
AVP-13	600x250	4200	1	Aeroc	Pööning
AVP-14	600x250	1000	1	Aeroc	Pööning
AVP-15	600x250	2800	1	Aeroc	Pööning
AVP-16	600x250	1600	1	Aeroc	Pööning
AVP-18	600x250	4600	1	Aeroc	Pööning

AEROC LAEPANEELIDE PAIGALDAMISE MÄRKUSED:

Paneelide lõikamine ja läbiviigid

Paneele ei tohi lühemaks lõigata, kuna paneelide otstes asetsevad ristisuunalised ankurdusvardad mis tagavad paneelide etteantud kandevõime. Kanalisatsiooni- ja ventilatsioonitorude läbiviigid on mõistlik projekteerida paneelide vuukidesse. Paneelide servades on 90 mm laiune tsoon kuhu on võimalik puurida torude läbiviimiseks sobivaid auke. Suuremate sisselõigete tegemine ja aukude puurimine ilma tootjaga kooskõlastamata on keelatud!

Paneelide tugipinnad

Kandeseintele toetamisel on minimaalne tugipinna pikkus 90mm. Välisseintele toetamisel on soovituslik minimaalne tugipinna pikkus 150mm. AEROC paneelid soovitame toetada ka külgnevatele seintele (piki paneeli) sama tugipinna suurusega, st. sisemistele kandeseintele minimaalselt 90mm ulatuses ja välisseintele minimaalselt 150mm ulatuses. Terastaladele toetamisel võib tugipinna pikkus olla 75 mm.

Paneelide pikkivuugid

Nagu näha jooniselt on paneelide servades erineva laiussega sooned. Paneelide montaažil tuleb jälgida, et kõik paneelid paigaldatakse ühte pidi – vuugis peavad kokku minema suurem ja väiksem soon. Pärast paneelide montaaži paigaldatakse vastav vuugiarmatuur ja täidetakse vuugid sobiva betoonseguga. Arvestuslik betoonisegu kulunorm on 0,01m³ segu paneelide ruutmeetri kohta.

Vuugi- ja ringarmatuuri ning mõrdiga tagatakse AEROC paneelidest vahelae töötamine ühtse ja jäiga plaadina. Kasutatava armatuuri läbimõõdu ja asetuse määrab projekteerija ning see näidatakse vahelae joonisel.

Samuti on vuukidesse võimalik asetada ka elektri kaablid ja veetorud.

L-talade spetsifikatsioon II korrusel

Tähis	Tüüp	Pikkus (mm)	Kogus (tk)	Materjal
L-3	L100x100x10 L=1500	1500	2	S355

WQ-talade spetsifikatsioon II korrusel

Tähis	Tüüp	Pikkus (mm)	Kogus (tk)	Materjal
WQ-2	WQ265-6-50x190-20x490	8700	1	S355

Tunnus	Nr.	Muudatuse kirjeldus:	kuupäev:	Muutis
--------	-----	----------------------	----------	--------