


SÜSTEEM SP/VT06, VAATA JOONIS EA.306

TÖÖPÕHIMÕTE

Kontrolleri juhtprogramm hoiab süsihappegaasi (CO2) sisalduse ruumis etteantud väärtuse piires reguleerides sünkroonselt ruumi sissepuhke ja väljatõmbe kanalile paigaldatud vav-klappide tootlikust vastavalt anduri QE näidule, vaata joonis. Näitlikud seadeväärtused: alampiir 1000 ppm, ülempiir 1300 ppm. hooneautomaatikasüsteemi edastatakse häire, kui ruumiõhu CO2 sisaldus ületab väärtuse 1400 ppm.

SÜSTEEM SP/VT07, VAATA JOONIS EA.307

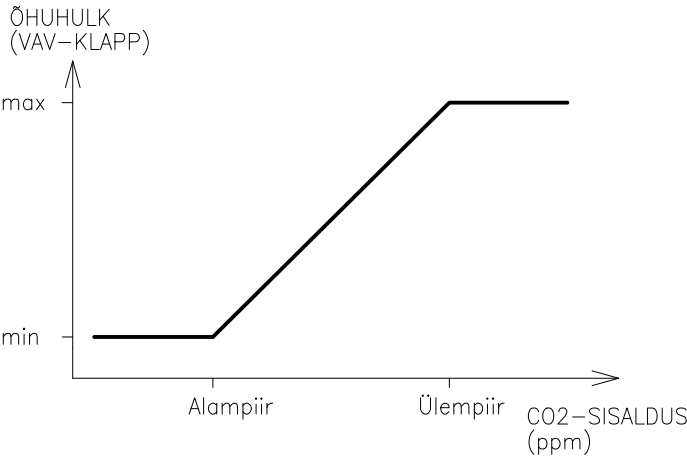

JOONIS

— KAABEL