


ÜLDMÄRKUSED:

- 1. VUNDAMENDID ON ETTE NÄHTUD RAJADA 200 MM PAKSUSELE TIHENDATUD KILLUSTIKALUSELE. TIHENDADA NÕUTUD TIHEDUSENI (D > 0,95; E > 60 MN/M²), KILLUSTIKU FRAKTSIOON ON 16...32 MM.
- 2. BETOON TUGEVIKLAASS C30/37, KESKKONNATINGIMUSTE KLAASS XC2, MAKSIMAALNE VESITSEMENTTEGUR 0,6.
- 3. LUBATUD TOLERANTSID VASTAVALT RYL2010 NÕUETELE.
- 4. SARRUSE ÜLEKATTEGA JÄTKUPIKKUSED ON: Ø 10 A500H - 500 MM
- 5. ALUMISES PINNAS ON ARMATUURI KAITSEKIHT 70 MM JA KÜLGMISE ARMATUURI KAITSEKIHT ON 25 MM.

SOKLISÖLM

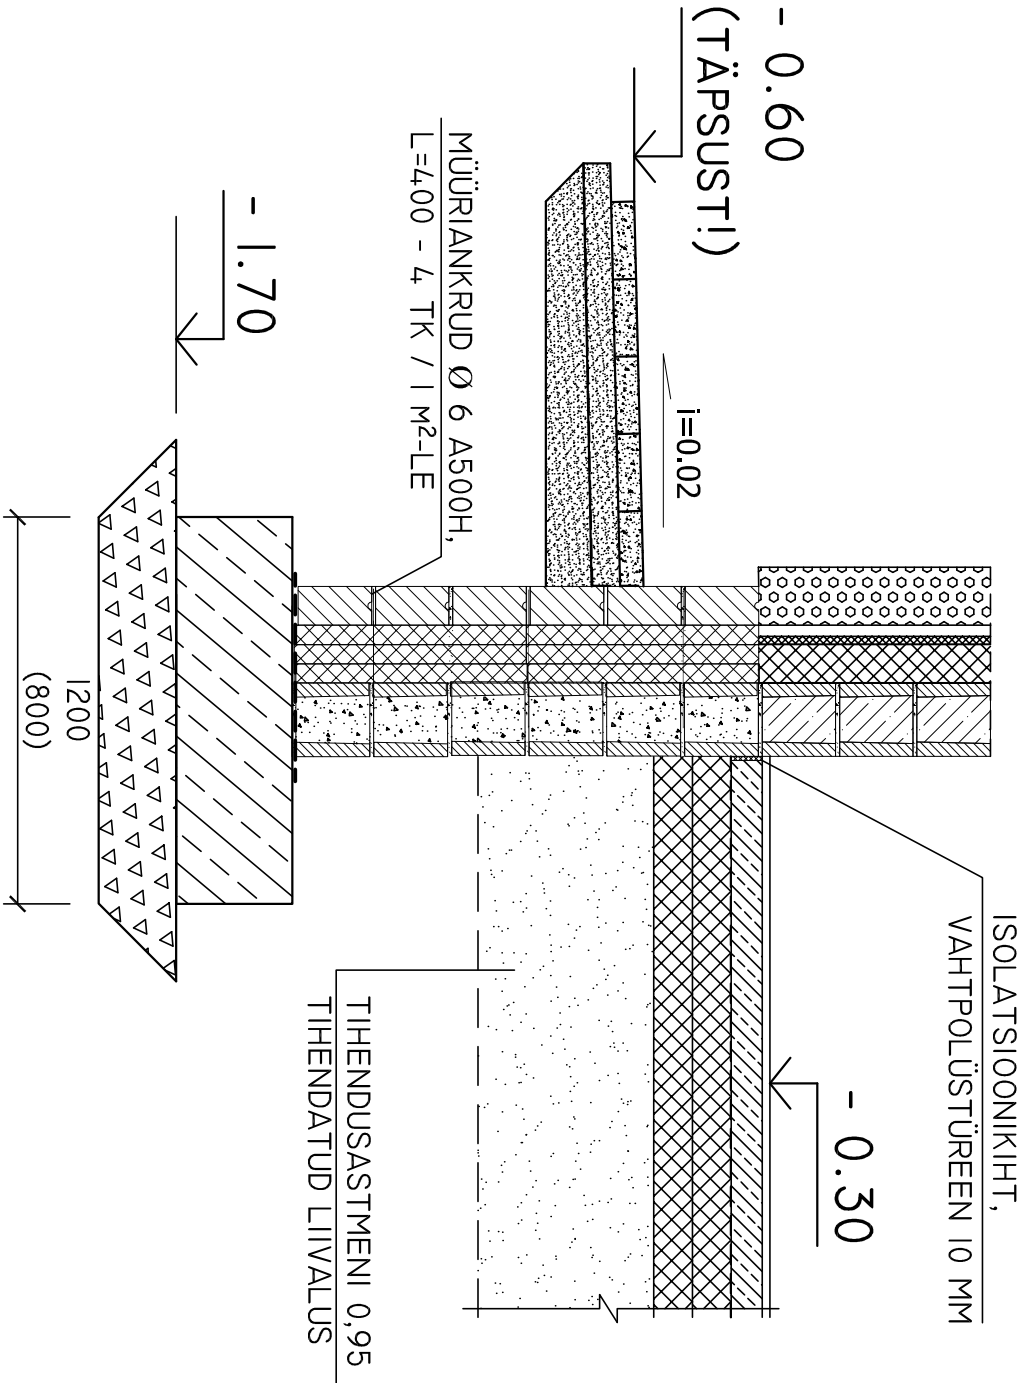

SPETSIFIKATSIOON

POS NR	NIMETUS	RISTLÕIGE	ARV TK	ÜHIKU KAAL kg	MÄRKU-SED
	VÄLISSEINTE LINTVUNDAMENT B=1200 MM - 39,3 JM				
1	ARMAT.VÕRK	Ø 10 A500HW/150/150	50 M²	372	
		BETOON KLAASS C30/37		14,2 M³	
	VANA MAJA LINTVUNDAMENT B=800 MM - 3,0 JM				
2	ARMAT.VÕRK	Ø 10 A500HW/150/150	2,5 M²	19	
		BETOON KLAASS C30/37		0,7 M³	
	OTSASEINA LINTVUNDAMENT B=800 MM - 7,5 JM				
3	ARMAT.VÕRK	Ø 10 A500HW/150/150	6 M²	74	
		BETOON KLAASS C30/37		1,8 M³	
	VAHESEINA LINTVUNDAMENT B=800 MM - 3,6 JM				
4	ARMAT.VÕRK	Ø 10 A500HW/150/150	3 M²	23	
		BETOON KLAASS C30/37		0,9 M³	
	VÄLISTREPI VUNDAMENT B=800x800 MM				
5	ARMAT.VÕRK	Ø 10 A500HW/150/150	0,6 M²	5	
		BETOON KLAASS C30/37		0,2 M³	