

SAJUVEE LEHTRI ESKIIS

Tingmärgid

- D1** - Drenaažitoru
K2 - Sajuvee toru
D - Drenaaži kaev
SK - Sajuvee kaev
SV - Katuse sajuvee vastuvõtu lehter
ABS - Projekt. keldri AKM
Ol.oleva keldri AKM

RUUMIDE LOETELU

001	Eesruum	2,2
002	Koridor	43,2
003	Kuur	8,6
004	Kuur	10,6
005	Kuur	10,6
006	Kuur	8,0
007	Kuur	16,0
008	Kuur	11,7
009	Kuur	11,7
010	Kuur	11,5
011	Kuur	9,0
012	Kuur	8,3
013	Kuur	8,5
Keldrikorruskokku		159,9 m2


TORUSTIK KELDRI SEINAL

Ø110/95
 l= 10,5 m
 i=5‰

SV-3 12.60
 11.50
 SK-1 12.60
 1.11.45
 2.11.45
 3.11.56
 PÕHI 10.65
 VESILUKK

RESTKAEVUST RK-1.
 EDASI VT.JOONIS VVK-1
 TRAPP, MALMKAAN, ÄRAVOOL Ø100,
 MARK HL 606 (SOOVITUS) VT.LISA 5
 OL.OLEV ÜHENDUS GRANIIDI TN 30
 HOONEGA Ø150 (KER) EDASI
 VT.JOONIS VVK-1

DRENAAZKAEVIKU LÕIGE 1 - 1 1 : 50

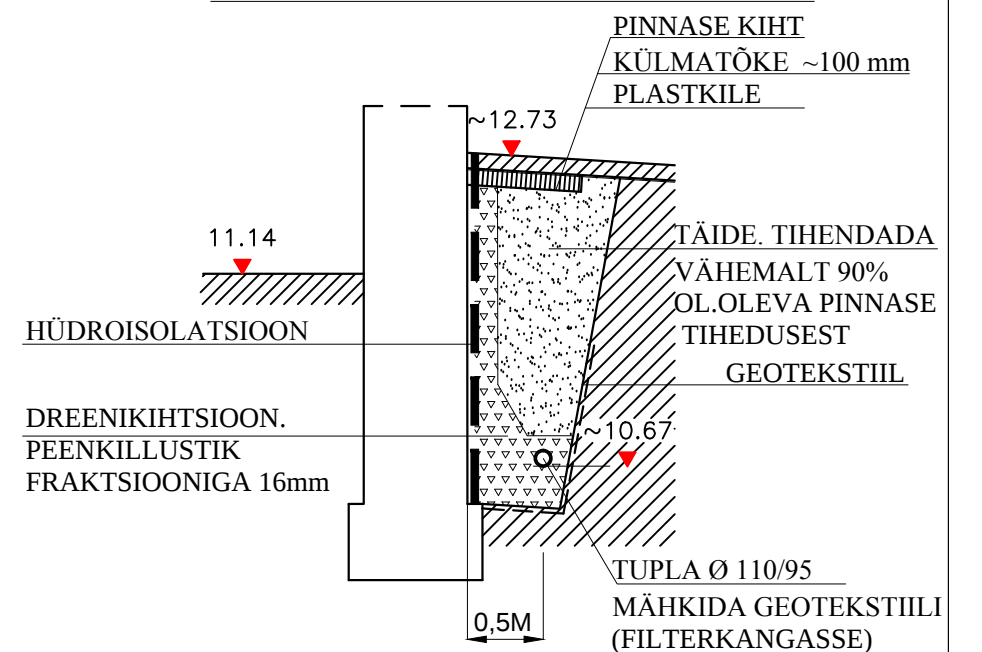

HÜLSS Ø 110 L=3.0M

V11 Ø 63x4,7 PN 10

TAGASIVOO LU KLAPI KAEV TTK-1 12.68
 Ø 1000 VT. LISA NR. 6
 1.10.53
 2.10.53
 3.10.53
 PÕHI 10.43

SK-3 12.60
 1.10.51
 2.10.51
 PÕHI 9.71
 VESILUKK

Märkused
 1. Jooniste loetelu vt. seletuskiri
 2. Enne drenaaži paigaldamist on vajalik teha vundamendi hüdroisolatsioon.

KK-2 12.53
 1.10.32
 2.10.32
 3.11.54
 4.10.51
 5.11.22

KK-1 Ø110
 l= 4,5 m
 i=10‰
 1.10.37
 2.~11.20
 3.4. 11.36
 5. ~10.70 (täpsustub peale keldri põrandasüvendamist)

SV-4 12.68
 11.58
 PEAVEEMÕÖDUSÕLM VT. LISA 1

Ø110/95
 l= 8,5m
 i=5‰

SV-5 12.70
 11.60

Ø110/95
 l= 18 m
 i=5‰

Ø110/95
 l= 8,5m
 i=5‰

Ø110/95
 l= 11m
 i=10‰

D-1 12.75
 1.10.74
 PÕHI 10.39

SV-1 12.75
 11.65

Ø110/95
 l= 15m
 i=5‰

D-2 12.77
 1.10.66
 2.10.66
 PÕHI 10.41

SV-2 12.77
 11.67

Ø110/95
 l= 10,5 m
 i=10‰

D-3 12.60
 1.10.61
 2.10.61
 PÕHI 10.24
 D-4 11.14
 1.3.10.57
 4. 10.65
 2. 10.80
 PÕHI 10.27

Ø110/95
 l= 7 m
 i=5‰

Ø110/95
 l= 9 m
 i=10‰

Ø110/95
 l= 15m
 i=5‰