



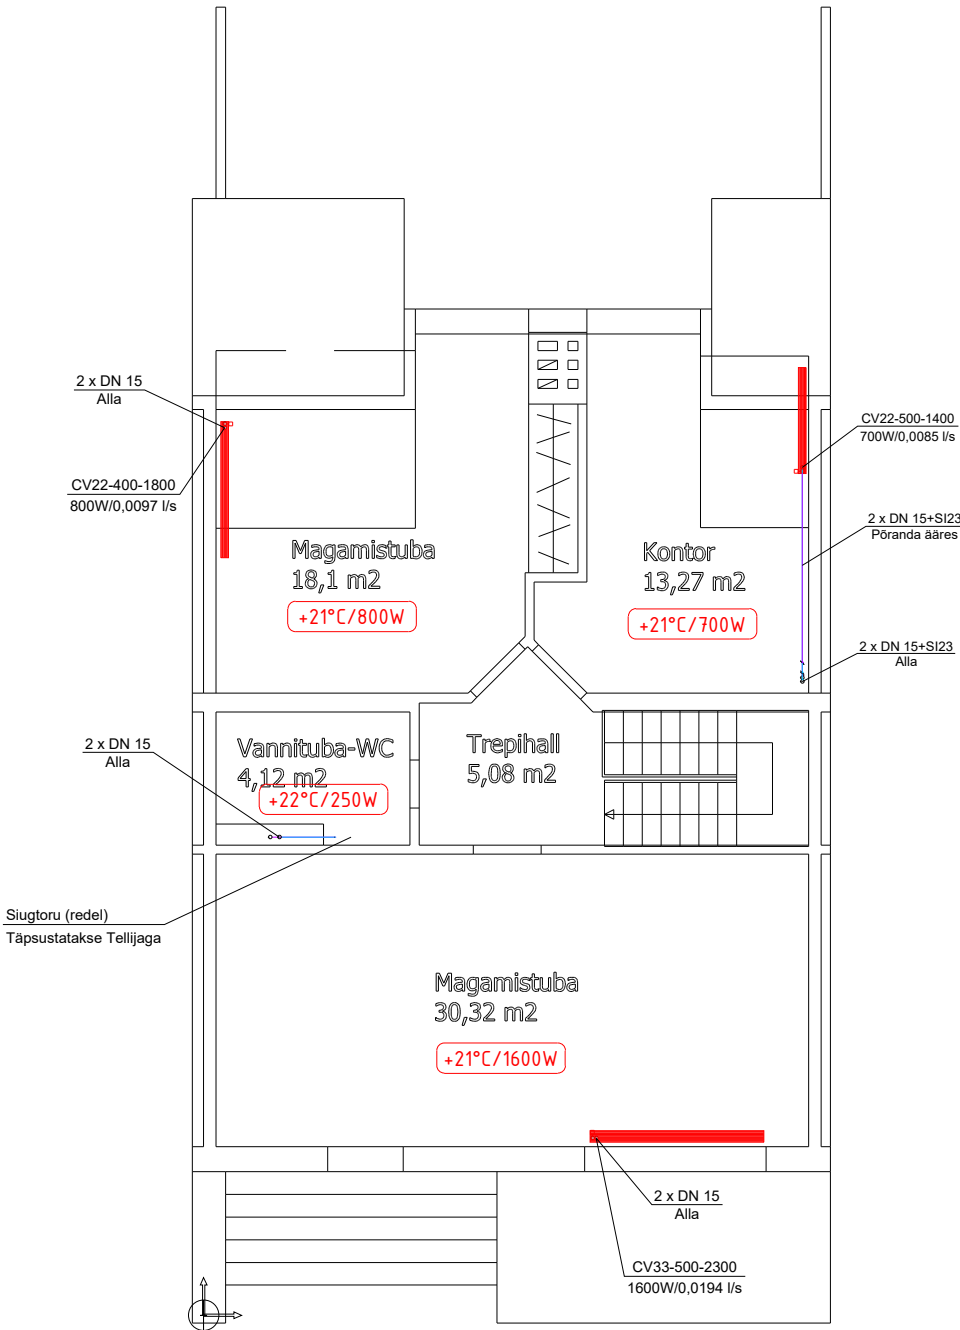

Joonetüüp	Kirjeldus
	Lõikest allpool nähtamatu toru (Põrandas või alumise korruse lae all)
	Lõikest allpool tähtav toru (Põrandas või seina kohal)
	Lõikest ülevalpool nähtamatu toru (Ripplae taga)
	Lõikest ülevalpool nähtav toru (Lae all)

Tingmärgid:	
	Radiaator koos termostaatventiiliga
C11-450-2600 1040W / 0.012 l/s	C11-tüüp; 450-kõrgus; 2600-pikkus 1040W-võimsus; 0,012 l/s-vooluhulk
STAD-15 234 L/H Tot.5440 W	Liiniseadeventiil suurusega DN15 ventiili läbiv vooluhulk ventiili läbiv kogu küttevõimsus
2 x DN16 + SI23	Küttetoru läbimõõduga 16mm, mis on kaetud isolatsiooniga vastavalt Seeriale 23.
+22°C/580W	Ruumi arvutuslik temperatuur ja soojuskadu

Süsteemi tähised:	
	Radiaatori pealevoolutoru
	Radiaatori tagasivoolutoru

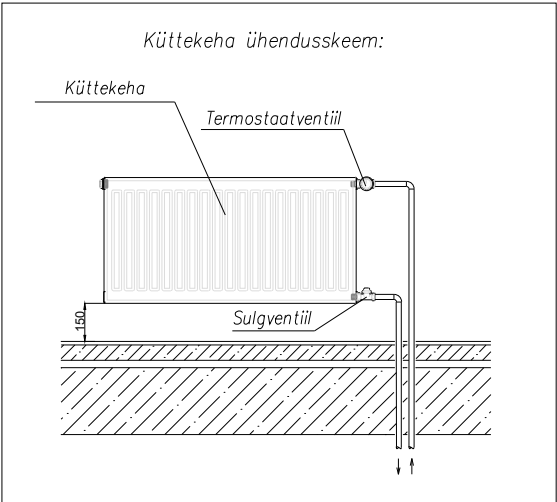

Märkused:

- Jooniseid tuleb käsitleda koos ülejäänud projekti materjaliga.
- Küttetorustike kõrgematesse kohtadesse on ette nähtud paigaldada automaatsed õhuärastusventiilid.
- Tuletõkke tarindist läbi minevad torud vahelagedes ja seintes tihendada tuldõkestava materjaliga. Plastmasstorude puhul CP611A – plast (paisuv tihendamis mass).Küttetorud, mis läbivad seinu ja vahelagesid paigaldada hülssidesse. Lähiminevad tihendada materjaliga, mis ei nõrgesta piirete tulipüsimist.
- Magistraaltorustik monteeritakse teraspresstorudest.
- Magistraaltorustikele tuleb anda kalle i=0,003 tühjenduse suunas.
- Torustiku asukoht ja aukude puurimine täpsustada kohapeal.

Muudatus	Arv	Kirjeldus			Nimi	Kuupäev	
Objekti tellija			Objekti nimetus				
Tellija esindaja							
Insener			Objekti aadress				
Insener							
Vastutav spetsialist			Joonise nimetus Küte, 2.korrus				
			Staadium	Töö nr.	Eriala	Joonise nr.	Muudatus
			PP		KV	K-03	-
			Kuupäev 11.05.2023			Möötkava	1:100