


MÄRKUSED:

1. Tuletõkkeklapid peavad vastama tarindi tulepüsisuklassile.
2. Ventilatsioonitorustik varustada puhastusluukidega vastavalt nõuetele.
3. Kõik õhujooturid tuleb varustada reguleeroseaga.
4. Õhukanalid, mille suurus ei ole joonistel tähistatud, on ette nähtud lõppelementide ühendustoru läbimõõduga.
5. Välisrestid paigaldada põrandast võimalikult kõrgele, kuid põrandast mitte madalamale kui 2,38 m.

TINGMÄRGID:

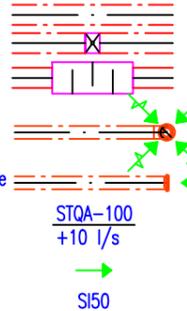

ÕHUKANAL
TULETÕKKEKLAPP ÕHUKANALIL (TULEKLASS EI30)

MÜRASUMMUTI ÕHUKANALIL

ÕHUAJAJUR LAES

ÕHUAJAJUR SEINAL

ÕHUAJAJURI TÕÜP

ÕHUHULK

SIIRDEÕHK

SOOJUSISOLATSIOON PAKSUSEGA 50 mm

- | | |
|----------|---|
| TLK-100 | TAGASILÕÖGIKLAPP LÄBIMÕÕDUGA 100 mm |
| TK-100 | TULETÕKKEKLAPP LÄBIMÕÕDUGA 100 mm |
| VT1-Ø125 | VENTILATSIOONIPÜSTIK LÄBI KORRUSE |
| VT1-Ø125 | VENTILATSIOONIPÜSTIK ÜLEMISELE KORRUSEL |
| VT1-Ø125 | VENTILATSIOONIPÜSTIK ALUMISELE KORRUSEL |