


ASENDIPLAAN

ASENDISKEEM

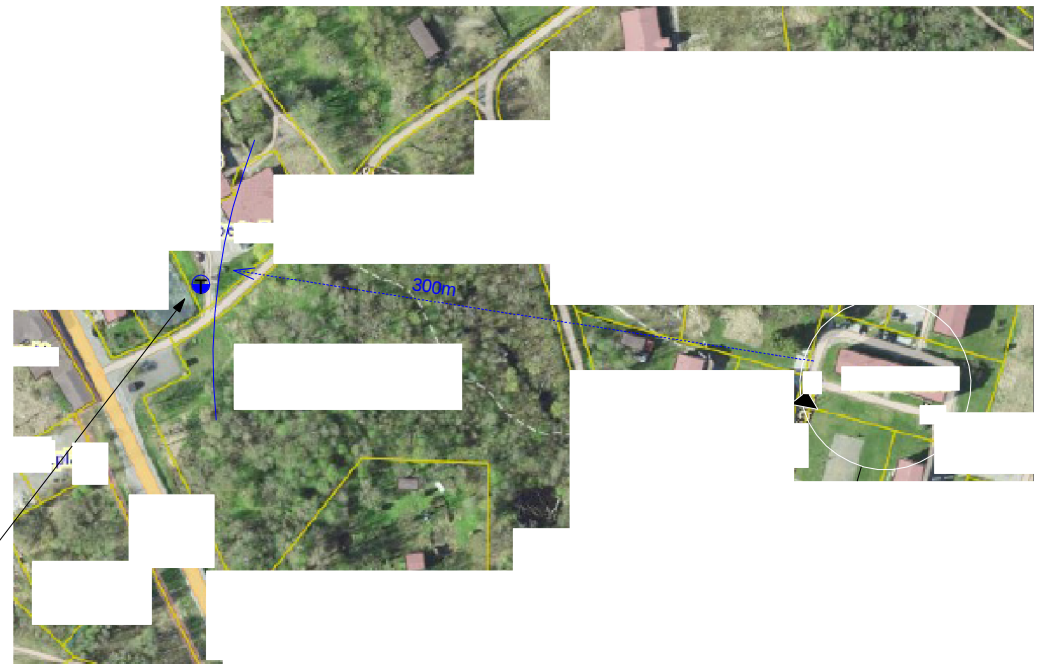


Kuivhüdrant Tiigi kinnistul
Voolikuliini veevõtukohast hooneni saab vedada
sirgjooneliselt - 300m , 500 m kaugusel mööda lühemat teed

§ 6. Veevõtukoha kaugus ehitistest ja asukoht

(5) Esimese kasutusviisiga hoonete veevõtukoha kaugust ehitistest võib suurendada kuni 400 meetrini, kui voolikuliini veevõtukohast hooneni saab vedada sirgjooneliselt.

Kasutusotstarve:	11222 Muu kolme või enama korteriga elamu
Ehitusregistri kood	115010207
Krundi pind	3738 m ²
Elamu ehitisesalune pind	559 m ²
Suletud netopind	1587,5 m ²
Üldkasutatav pind	250,3 m ²
Korruselisus	3
Korterite arv	18
Elamu maht	4503 m ³

LEPPEMÄRGID:

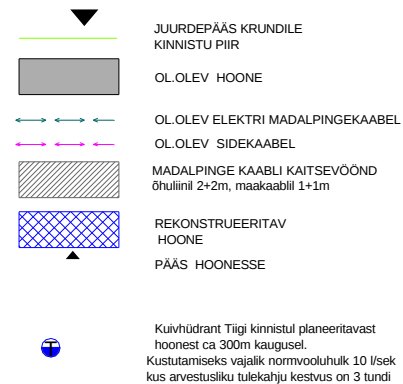

MÄRKUS:

Telia sideehitiste kaitsevõõndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tagada side ehitiste ohutus ja säilimine vastavalt EHS §70 ja §78 nõuetele. Tööde teostamisel sideehitiste kaitsevõõndis lähtuda EHS ptk 8 ja ptk 9 esitatud nõuetest, MTM määrusest nr 73 (25.06.2015) "Ehitise kaitsevõõndi ulatus, kaitsevõõndis tegutsemise kord ja kaitsevõõndi tähistusele esitatavad nõuded", kohaldatavatest standarditest ning sideehitise omaniku juhenditest ja nõuetest:
<https://www.telia.ee/partnerite/ehitajale-maomanikule/juhendid>.