



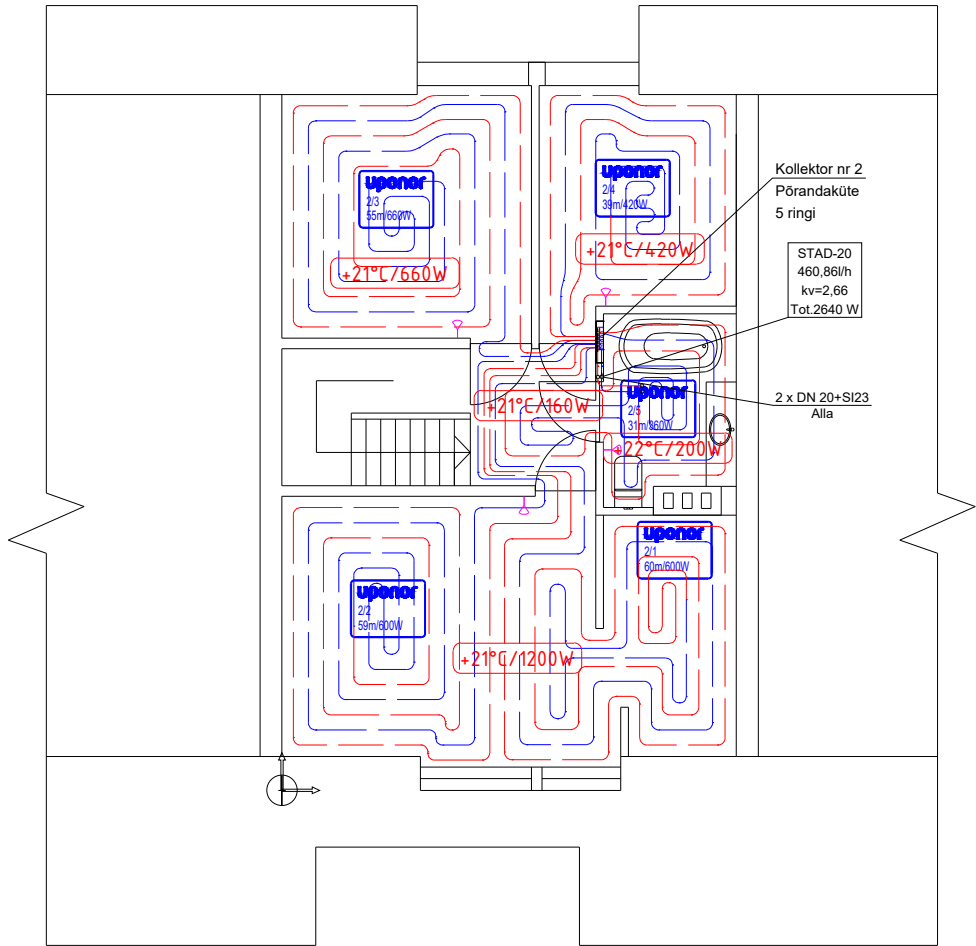

Joonetüüp	Kirjeldus
_____	Lõikest allpool nähtamatu toru (Põrandas või alumise korruse lae all)
_____	Lõikest allpool tähtav toru (Põranda või seina kohal)
_____ - _____	Lõikest ülevalpool nähtamatu toru (Ripplae taga)
_____ - - - _____	Lõikest ülevalpool nähtav toru (Lae all)

Süsteemi tähised:	
_____	Põrandakütte pealevoolutoru
_____	Põrandakütte tagasivoolutoru

Tingmärgid:	
	Küttekontuur
	Küttekontuuri nimi kontuuri võimsus ja vooluhulk kontuuri pikkus ja toru läbimõõt kontuuri samm
	Kollektorkapp seinapealne 5 ühendusega
	Liiniseadeventiil suurusega DN15 ventiili läbiv vooluhulk ventiili läbiv kogu küttevõimsus
	Küttetoru läbimõõduga 16mm, mis on kaetud isolatsiooniga vastavalt Seeriale 23.
	Ruumi arvutuslik temperatuur ja soojuskadu
	Ruumikontroller

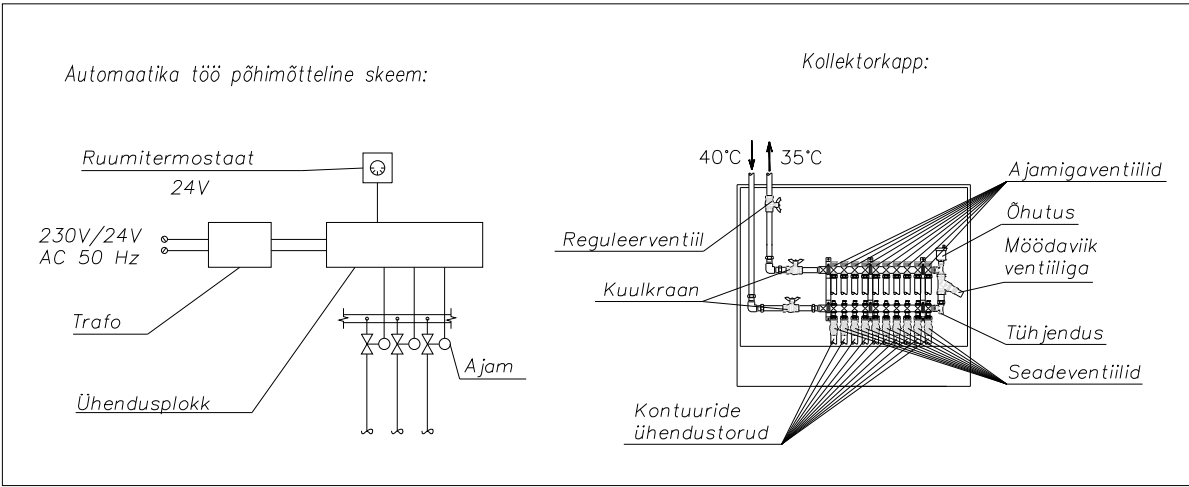

Märkused:

- Jooniseid tuleb käsitleda koos ülejäänud projekti materjaliga.
- Küttetorustike kõrgematesse kohtadesse on ette nähtud paigaldada automaatsed õhuärastusventiilid.
- Põrandaküttetoru on 20x2.0mm hapnikukindel PE-RT, põhisammuga 200mm.
- Tuletõkke tarindist läbi minevad torud vahelagedes ja seintes tihendada tuldtõkestava materjaliga. Plastmasstorude puhul CP611A – plast (paisuv tihendamis mass).Küttetorud, mis läbivad seinu ja vahelagesid paigaldada hülssidesse. Lähiminekul tihendada materjaliga, mis ei nõrgesta piirete tulipüsivust.
- Magistraaltorustik monteeritakse polüetüleentorudest.
- Magistraaltorustikele tuleb anda kalle i=0,003 tühjenduse suunas.
- Torustiku asukoht ja aukude puurimine täpsustada kohapeal.

Muudatus	Arv	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev