


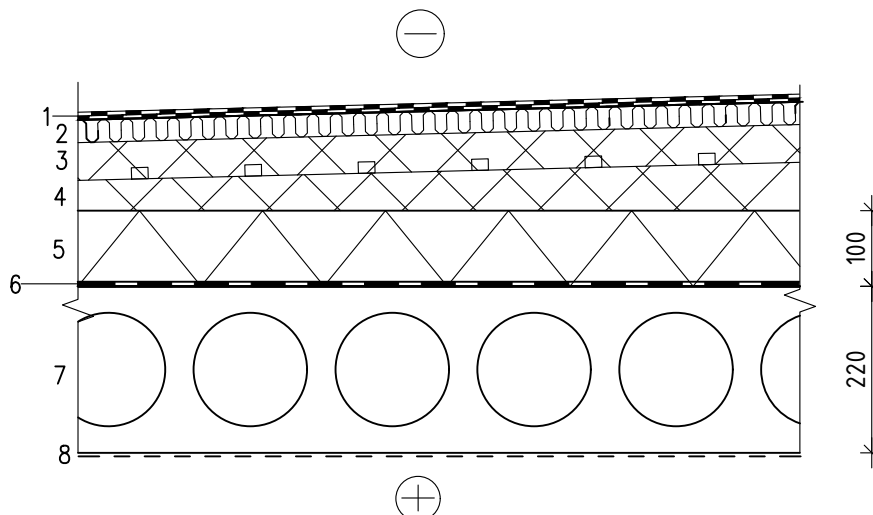

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | HÜDROISOLATSIOON, 2xSBS: TL2+TL2 (RIL 107-2012). Broof(t2) (EVS-EN 13501-5); | |
| 2. | JÄIK MINERAALVILLAPLAAT, survetugevus min. 50kPa, $\lambda_D=0,038$ W/mK; | 30 mm |
| 3. | EPS 60 TUULUTUSSOONTEGA, $\lambda_D=0,040$ W/mK; | 50 mm |
| 4. | EPS 60 KALDPLAADID 1:40 KALDE ANDMISEKS, $\lambda_D=0,040$ W/mK; (keskm. min 100) | 50...150 mm |
| 5. | EPS 60, $\lambda_D=0,040$ W/mK; | 100 mm |
| 6. | SBS AURUTÕKE, min. aurutakistus 1000×10^9 m ² sPa/kg; | |
| 7. | EELPINGESTATUD R/B ÕÕNESPANEEL R60; | 220 mm |
| 8. | LAE VIIMISTLUS VASTAVALT ARH. PROJEKTILE. | |

MÄRKUSED

- KATUSE HARJADELE, 1 m KAUGUSELE NEELUDEST JA 1 m KAUGUSELE PARAPETIST MÖÖDA PERIMEETRIT RAJADA TUULUTUSE PEAKANALID (30x100mm). TUULUTUSE PEAKANALITELE PAIGUTADA ALARÕHUTUULUTID SAMMUGA 4m. KUI KATUST E HITATAKSE KUIVADES ILMASTIKUTINGIMUSTES, SIIS VÕIB TUULUTITE VAHEKAUGUST SUURENDADA 6 m-ni. VILLA TUULUTUSSOONED SUUNATA TUULUTUSE PEAKANALITESSE. TUULUTUSTEEKOND MÖÖDA TUULUTUSSOONI SUVALISEST KATUSE PUNKTIST TUULUTUSPEAKANALINI EI TOHI ÜLETADA 8m;
- KATUSEKATE KINNITADA PLASTTÜÜBLITEGA LÄBI SOOJUSTUSE ALUSE KÜLGE. (NURKADES MIN. 4 KINNITUST, SERVAS MIN. 3 NING MUJAL MIN. 2 KINNITUST m² KOHTA);
- TULETÕKKESEINTE KOHAL ASENDADA EPS KIVIVILLAGA. ÜLE 2400 m² KATUSPPINNAD ERALDADA 500 mm LAIUSTE VAHERIBADEGA, KUS EPS ON SAMUTI ASENDATUD KIVIVILLAGA;
- KATUSEKATTE PAIGALDAMINE VASTAVALT ET-2 0506-0827 JA EVS 920-5 NÕUETELE.

SOOJAJUHTIVUS $U = 0,14$ W/m²K

TULEPÜSIVUS REI 90

MUUDATUS	KUUPAEV	MUUDATUSE KIRJELDUS	PROJ.