

NR	NIMETUS	PARAMEETRID	MÕÖT	KOGUS
	KINNISTUSISENE GAASIPAIGALDIS			
1	ELEKTERKEEVISÜLEMINEK	PE100, SDR11	Ø63x40	1
2	PE100 GAASITORU	PE100, SDR11	Ø40x3.7	ca 40 m
3	TURVALINT	"MAAGAAS", kollane	a = 100 mm	ca 40 m
4	IMPULSSJUHE (vaskjuhe isolatsiooniga)	NYN	2 x 2.5 mm²	ca 42 m
5	LIIVAPADI JA -TÄIDE GAASITORU ÜMBER		max fraktsioon 6 mm	ca 6 m³
6	VÄLJAKAEVATAV PINNAS			ca 22 m³
7	TERAS-PLAST ÜLEMINEK	L235GA / PE100	d/DN 40/32	1
8	PE-ISOLATSIOONIGA TERASTORU	L235GA	Ø42.4x4.0	ca 3 m
9	KAITSEMÄHIS	EN 12068	DN32, L = 0.9 m	1
10	MANTELTORU	TERAS	DN40, L=0.4m	1
11	TERASPLEKIST LUKUSTATAV METALLKAPP			1 kompl
12	GAASIKUULKRAAN		DN25	1

	HOONESISENE SEADMESTIK			
1	TERASTORU	EVS-EN ISO 3183, P235TR1	Ø33.7x2.6	ca 3 m
2	TORU KINNITUSKLAMBRID			VAST.VAJ
3	GAASIKUULKRAAN		DN25	2
4	MAGNETKLAPP (normaalselt avatud), keere		DN25	1
5	GAASILEKKEANDUR + JUHTIMISBLOKK + ALARMSEADE			1
6	GAASI RÕHUREGULAATOR keermega	Elster ZR 3/6, 100/20 mbar	DN25	1
7	GAASIARVESTI + ÜHENDUSMUTRID + KINNITUSKLAMBER	Elster BK-G6, 0.06...10 m/h ³	DN25	1 kompl
8	SEINAPEALNE GAASIKATEL	C-tüüp	max 70 kW	1 kompl
9	ÕHK-SUITS PAARISLÕÖR			ca 1.5 m
10	VENTILATSIOONIAVA		S = 150 cm²	1

MÄRKUSED:

- 1) Spetsifikatsioon sisaldab vaid põhimaterjale, üleminekud, kolmikud jne. ei ole arvestatud.
- 2) Materjali tüübid, mis ei ole määratud, täpsustada tellijaga enne tööde algust.

PÕHIKORRUSE PLAAN

1:100

SULGESEADE DN25
TERASPLEKIST
LUKUSTATAVAS KAPIS

GAASI RÕHUREGULEER
JA -MÕÖDUSÕLM

VENTILATSIOONIAVA
LAE ALL, $S_{min} = 150 \text{ cm}^2$

HOONESISESTUS
MANTEL TORU (TERAS DN40)

ÕHK-SUITS
PAARISLÕÕR


PAISKPIND
MIN 0.25 m^2

GAASIKATEL
MAX 70 kW

El-60

VANNITUB
402
3,4 m²

ESIK
003
7,3 m²

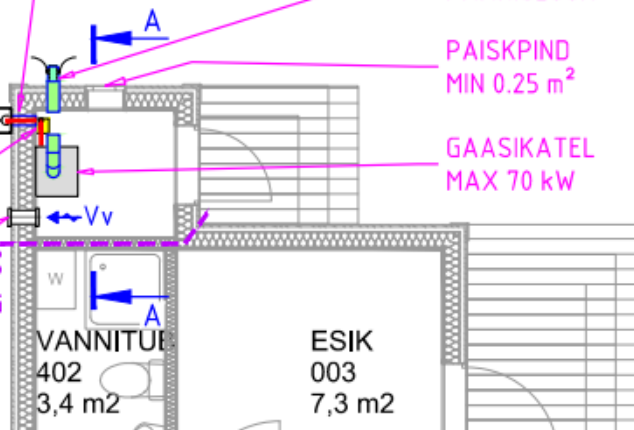

LÕIGE A-A 1:25

