PÕHJAPLAAN. RUUMID

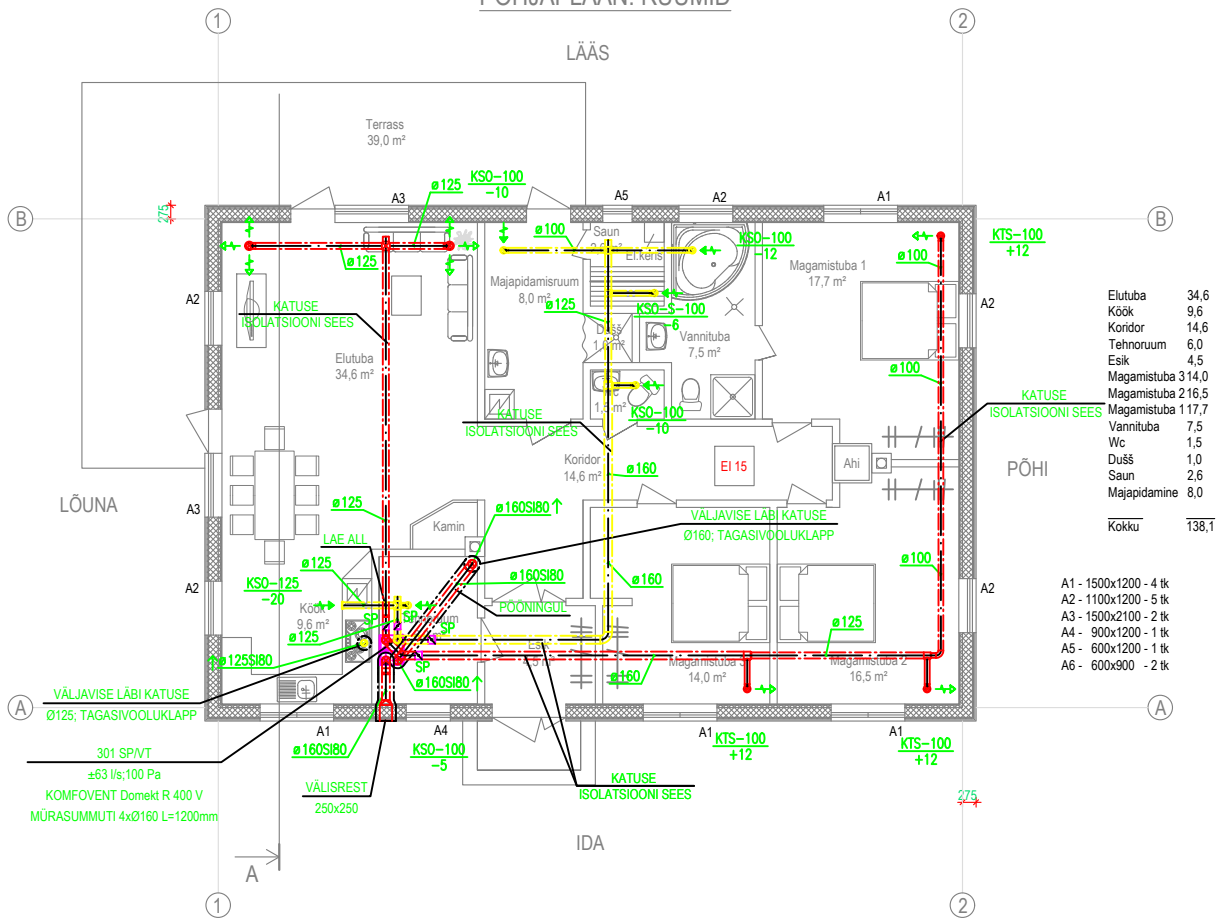

Elutuba	34,6
Köök	9,6
Koridor	14,6
Tehnoruum	6,0
Esik	4,5
Magamistuba 3	14,0
Magamistuba 2	16,5
Magamistuba 1	17,7
Vannituba	7,5
Wc	1,5
Dušš	1,0
Saun	2,6
Majapidamine	8,0
Kokku	138,1

MÄRKUSED:

1. PUHASTUS JA MÕÕTELUUGID ÕHUKANALITELE PAIGALDADA VASTAVALT KEHTIVATELE NORMIDELE: ÕHUKANALITE PÖÖRDEKOHTADE JA TULETÕKKEKLAPIDE JUURDE VÕI IGA 8 m TAGANT SIRGEL OSAL.
2. KATMATA VENTILATSIOONIKANALITE VÄRVIMINE TULEB TÄPSUSTADA TELLIJAGA.
3. MAGISTRAALTORUSTIKE PAIGALDUSKÕRGUSED TÄPSUSTADA KOHA PEAL.
4. SOOJUSISOLATSIOON:
   - ÕHUVÕTU TORUSTIKU SOOJUSISOLATSIOON SI80 s=80 mm,
   - VÄLJAVISKE TORUSTIKU SOOJUSISOLATSIOON SI80 s=80 mm,
5. ÕHUHULGAD JOONISTEL ON ANTUD – l/s.
6. MAGISTRAALTORUSTIKUD ASUVAD 1 JA 2 KORRUSEL RIPPLAE TAGA. OSALISELT MAASEES
7. PLAFOONIDE VÄRVID JA ASUKOHAD KOOSKÕLASTADA TELLIJAGA.
8. VENTILATSIOONI JUHTIMIS SÜSTEEM VALIB TELLIJA (DIGITAALNE JUHTIMIS KESKUS KOOS TIMERIGA VÕI TRANSFORMER).
9. VENTALATSIOONI JUHTIMINE JA AUTOMAATIKA PROJEKTEERITAKSE, KOOSTATAKSE JA MONTEERITAKSE VENTSEADMETE PAIGALDAJATE POOLT.
10. PLIIDIKUBU ON KOMPLEKTNE SEADE, MILLE KOOSSEISUS ON RASVA FILTER JA TAGASILÖÖGIKLAPP.
    KOHTÄRATÕMBE SEADME MARK MÄÄRATAKSE SISSEKUJUNDUSEGA.
11. SANSÕLMEDE VÄLJATÕMBE KOMPENSEERIMINE TOIMUB UKSE PILUDE ABIL.
12. VENTAGREGAATI KONDENSAADI TORU ÜHENDADA VALAMU SIFOONIGA

PÕRANDA PEAL OLEV TORUSTIK

LAE ALL OLEV TORUSTIK

SP — REGULEERELEMENT

TTK — EI TULETÕKKEKLAPP (VASTAVALT SEINA TUULEPÜSIVUSELE)

KSO–125 / –30 — LÕPUELEMENDI TÜÜP-ÜHENDUSMÕÕT / ÕHUHULK l/s

SI — SOOJUSISOLATSIOON

EI — TULEISOLATSIOON

UKS ILMA LÄVEPAKUTA

SIIRDÕHUREST 300x100