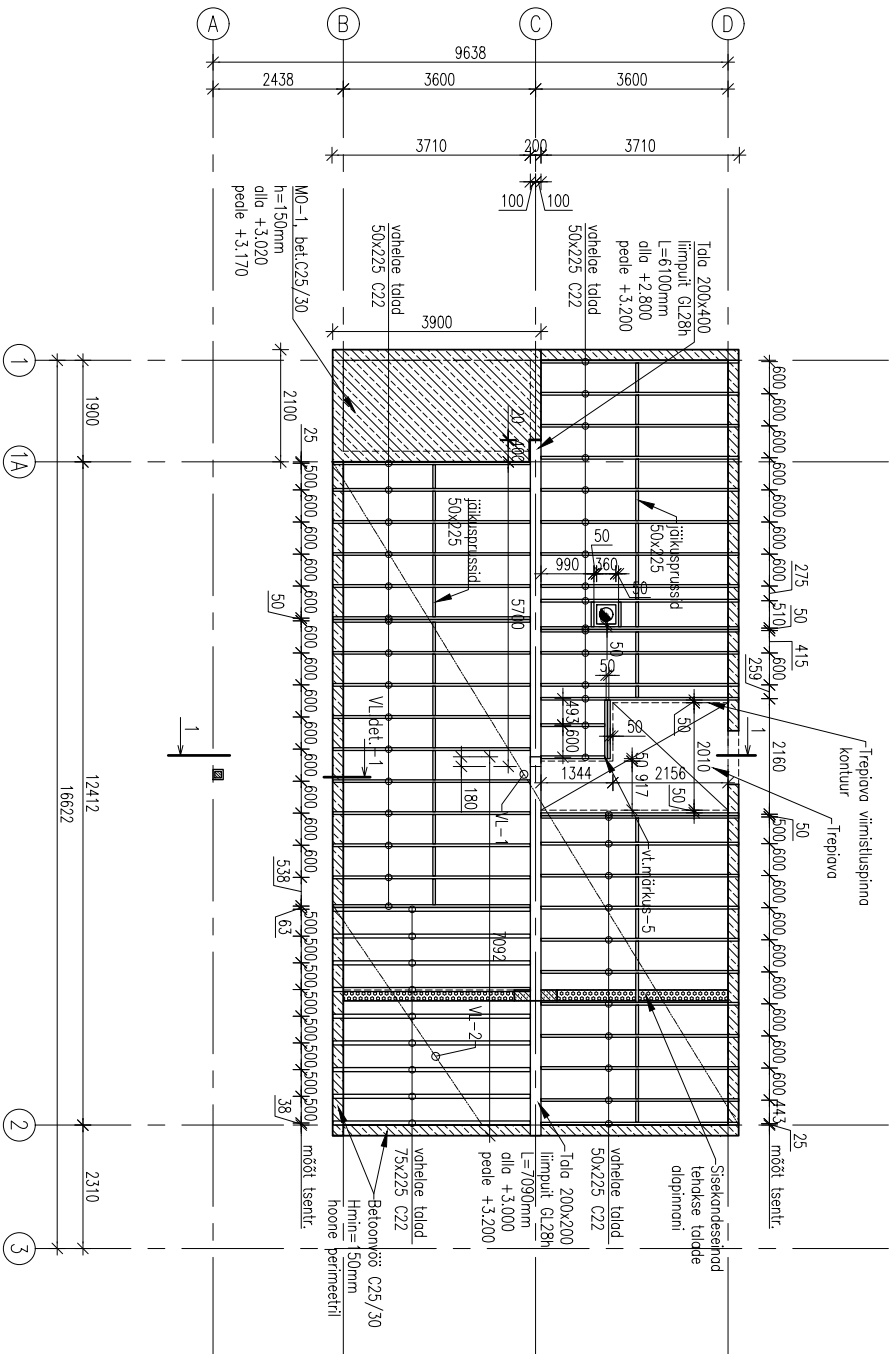


- MÄRKUSED:
- Vahelase talad tehakse õhukuivast puidust (niiskus 12±4%) ning min. tuguvusklassiga C22. Talade ristlõige põhisosas 50x225 ja samm max.600mm. II-k vannitoa all, kus peedispõrandaks on kuni 80mm paksune betoonplaat, tehakse põranda kandetallad ristlõikega 75x225, min. tuguvusklassiga C22 ja sammuga 500mm.
 - Saepuidu tuguvuse hindamiseks võib kasutada visuaalse sorteerimise standardit EVS-806:2002.
 - Kohtades, kus vahelase mõjub joonkoormus vaheseintelt või on kinnitatud veksellale, pinguldatakse põhitallade kõrvale lisatallad 50x225 ning need ühendatakse põhitalladega kruvidega 5x120 s.500 molekorras (tallal, järgmine all jne)
 - Limpuititalaga küljelt liituvad puittallad 50x225 kinnitatakse taladingudega 51x(h)195x85 ja vannitoa olused talad 75x225 taladingudega 76x(h)182x85.
 - Trepiova juures olev vahelase vaba nurg toetatakse puipostile 100x100 või tehakse alla kerjavahesena karkassipostid puidust 100x50 s.600mm.

EKT-PROJEKT OÜ		Tallinn	0Ü	Visioniprojekt	Töö nr.	1015
tel. +372 55675230	Hobuse 22 Pärnu 80033	Töö nimetus:		Üksikelamu ehituskonstruksioonid,	Stoodum:	PP
Reg. kood 12426313, M.K.M. reg. nr. EEP002626		Insener:		K.Kalme	Mõõtkord:	1:100
		02/2016		Vahelagede plaan	Joonis:	K-3.1.