



1. Lühisvool kolmefaasilise lühise korral.

HOONE PEAJAOTUSKILP (PJK)

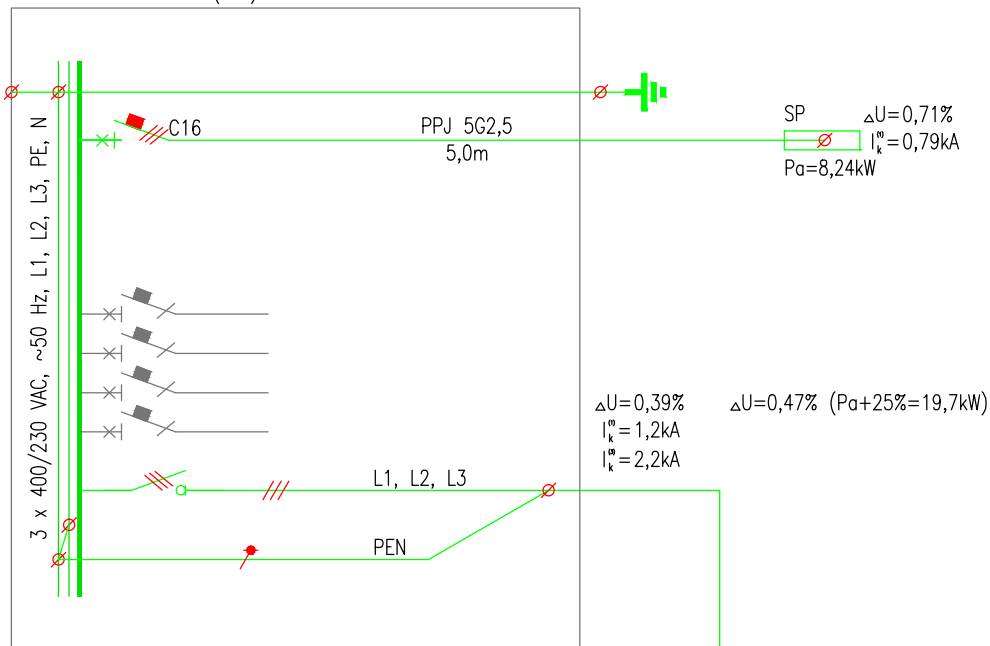

OLEMASOLEV LIITUMISKILP

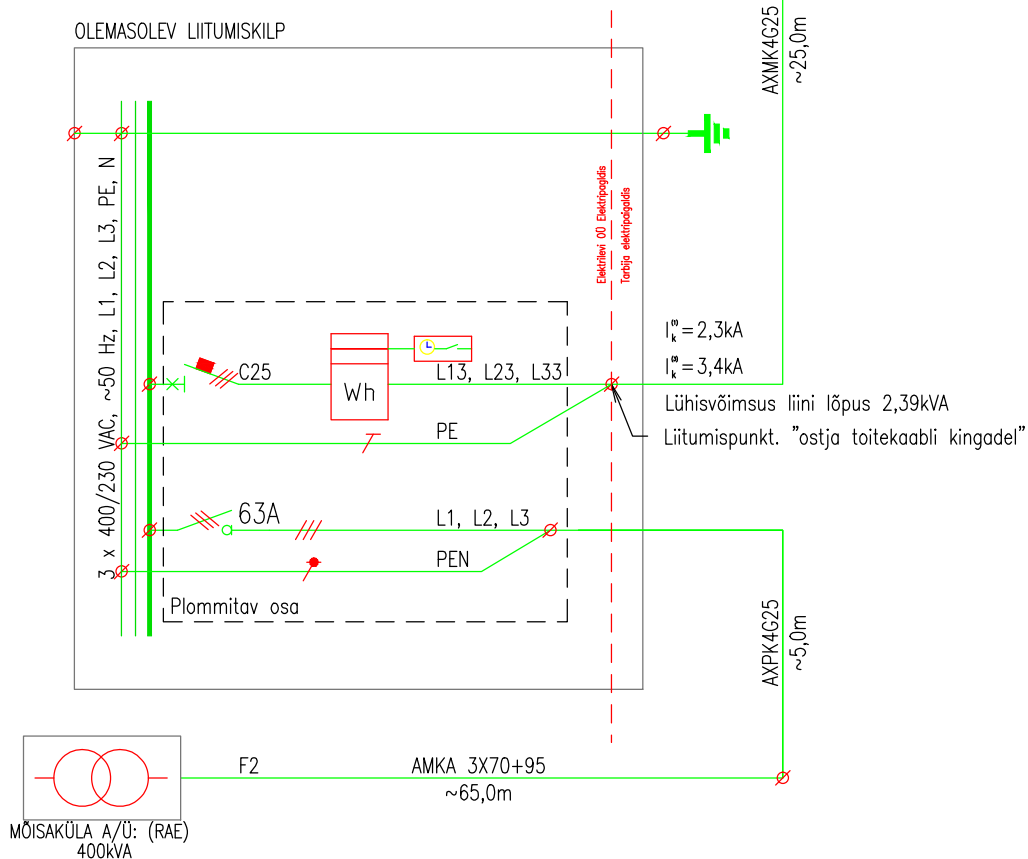

- Faasipinge trafo klemmidel: 230V

- Trafo temperatuur: 75°C
- Kaablite näivtakistused 1F lühisvool 80°C juures;
- Kaablite näivtakistused 3F lühisvool 23°C juures;
- Kaablite näivtakistused pingelang 23°C juures;
- EVS-EN 60909:2002 järgne pingetegur c 1-faasilise lühisvoolu arvutamiseks: 0,95
- EVS-EN 60909:2002 järgne pingetegur c 3-faasilise lühisvoolu arvutamiseks: 1,1
- Kõik vaadeldava süsteemi toiteallikad töötavad korraga ja nimikoormusega;
- Lühis toimub hetkel, mil tekib suurim lühisvool.

Täpne minimaalne ühefaasiline lühisvool liitumispunkti tadmata (Joonistel esitatud lühisvoolu arvutamiseks vajalikud jaotusvõrgu parameetrid määratd visuaase vaatluse teel)

Elektrilevi OÜ 0,4-20 kV VÕRGUSTANDARD - 0,4 kV LIITUMISPUNKT punkt 5.7 Kliendi liitumiskaabel kohaselt on jaotusvõrgu haldaja kohustus tagada liitumispunktis minimaalne lühisvool 250A.

Elinvar

ELINVAR OÜ
Reg. kood: 11229823
MTR: TEL000566; EEP003446
e-post: kristjan@elinvar.ee
Telefon: +372 5134299

OBJEKT:	Elamu	TÖÖ NR:	0517
ASUKOHT:	Mõisaküla 41, Mõisaküla küla, Kiili vald, Harjumaa	STAADIUM:	PP
JOONIS:	Elektrivõrgu struktuurskeem	MÕÖTKAVA:	—
JOONISE NR.:	05–10	OSA:	EL Elektripaigaldis tugewool
TELLUJA:	Hr. Erko Einmann	PROJEKTEERUJA:	Kristjan Veidenberg
		KUUPÄEV:	21.05.2017

FAIL: 0517_PP_EL_05-10f_V01_elektrivõra struktuurskeem.dwg