


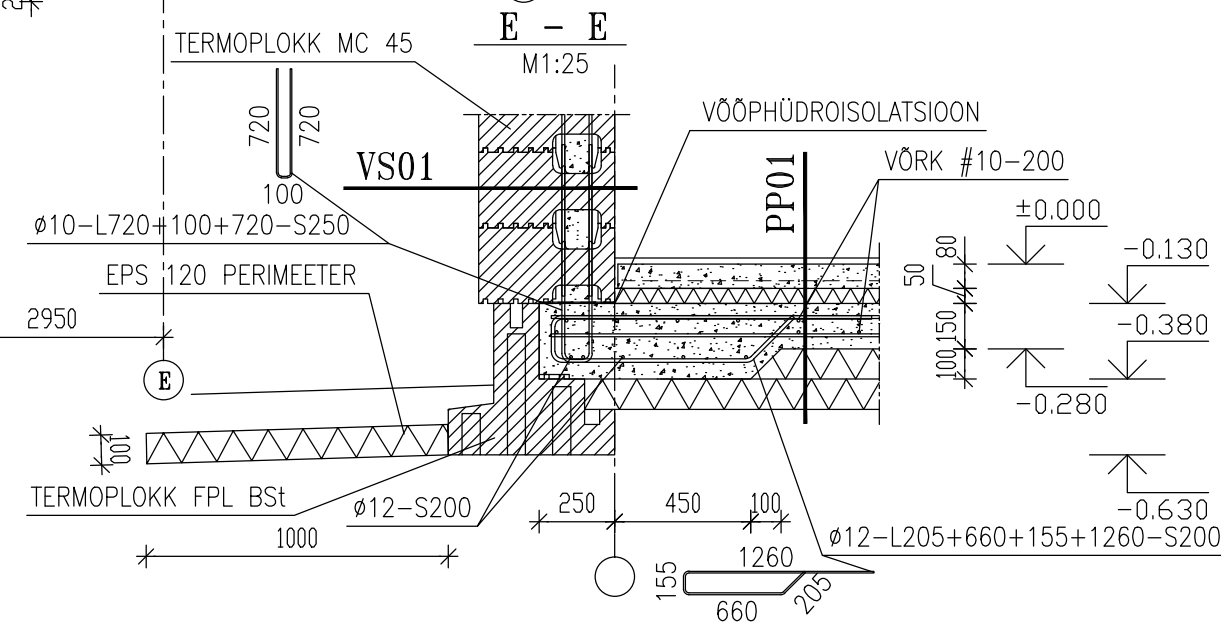

1. KOHAPEAL VALATAVA BETOONI KLASS ON C25/30.
2. EHITUSAEKSED TOED JA KINNITUSED KUULUVAD EHITAJA ÜLESANNETE HULKA.
3. KONSTRUKTSIOONE ON LUBATUD KOORMATA PÄRAST MONOLIITIMISBETOONI 70% TUGEVUSE SAAVUTAMIST.
4. SARRUSE KAITSEKIHT 40 mm.
5. SARRUSE MIN. ÜLEKATTEPIKKUSED: $\varnothing 10$ – 450 mm, $\varnothing 12$ – 500 mm, $\varnothing 16$ – 700 mm.
6. ÜHES LÕIKES EI TOHI JÄTKATA ROHKEM KUI 33% SARRUSTEST. SARRUSE NIHE MIN. 250 mm.
7. BETOONI KESKKONNAKLASS XC2.
8. SARRUS B500.
9. TOLERANTSID VASTAVALT KLASSILE 1 (EVS-EN 13670:2010).
10. BETOONPINNAD KVALITEET: VARJATUD PINNAD KLASS C JA NÄHTAVAD PINNAD KLASS A (BÜ4).
11. VUNDAMENDI PLAADI ALL ON ARVESTATUD PINNASE PINGEKS ca. 1,6 kg/cm²
12. VUNDAMENDI PLAADI ALLA PAIGALDADA ca. 110...260 mm TIHENDATUD KILLUSTIKALUS $E \geq 120$ MPa SÄILITADES MAKSIMAALSES PAKSUSES KESKLIIVA KIHT.
13. MÜÜRITISE LADUMISEL JÄRGIDA TOOTJATE KÕIKI JUHISEID.
14. VUNDAMENDI LÕIKED A-A...D-D VT. JOONIS K08.
15. NÄITAMATA VUNDAMENDI TALDMIKUD TEOSTADA ANALOOGSELT NÄIDATUD LÕIGETEGA.
16. VASTAVALT REIB OÜ EHITUSGEOLOOGILISE UURIMISTÖÖ ARUANDELE (TÖÖ NR. GE-2214) ON VUNDAMENDID ARVESTATUD TOETUMA KESKLIIVALE (KIHT 3).
17. KASUTADA KOOS ARHITEKTUURSETE JA ERIOSADE JOONISTEGA.