




1. Valgustite lüürid plaadideta. 1m kõrgsele pörandist
2. Valgustite lüürid lüestata sävstatul koallaga. PPJ301,5 ja lüürite lüürid koallaga PPJ301,5, PPJ301,5
3. Väks ja niiskus tuurides valgustid perod onano vähemalt. IP44 koallakutansi

	Jooniste nr.	V02
	Stadium	Muudatus
	TP	
	Leht/lehti	x/z
	Mõõtkord	—
	Koopidev	26.10.2017

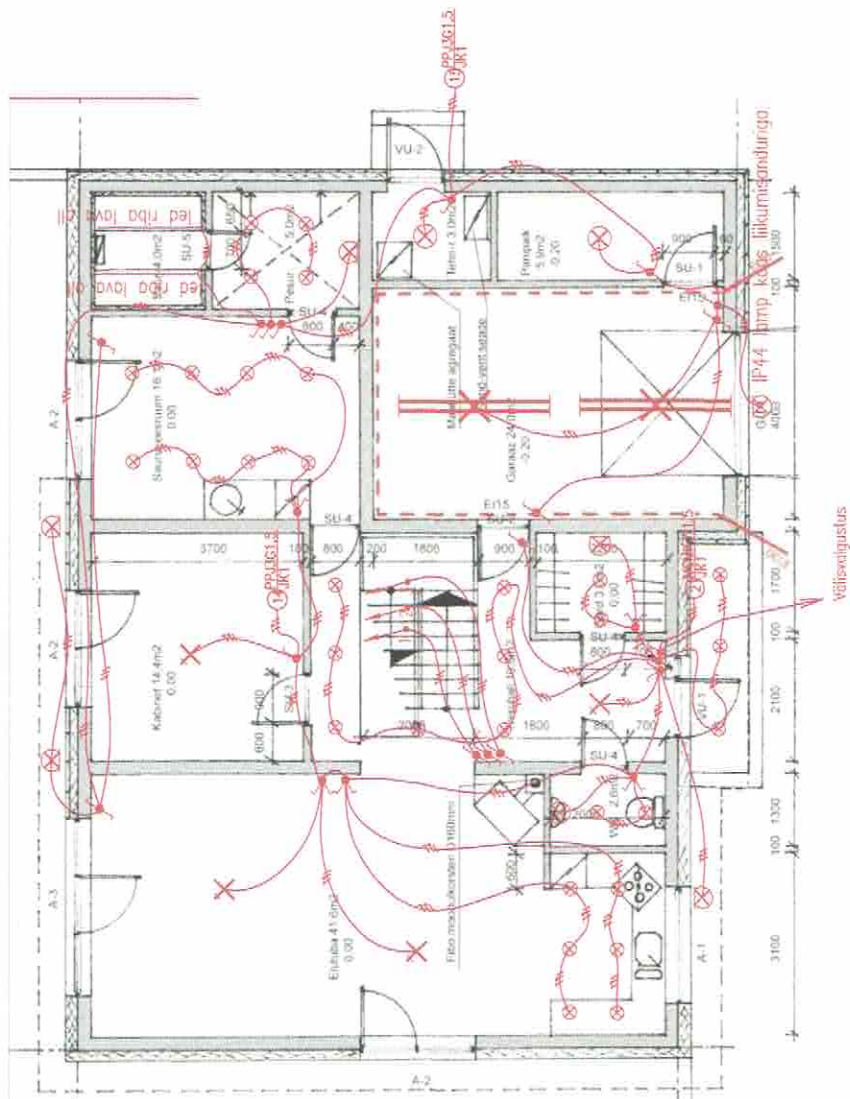

Tringnõrgid

Loosvõrguti, 2x35W



Servovõrguti

Lühike, ühenduskoht lüps, ühendus

Volguti

Volguti tüüstatud rippluuke

Uue, niispeetisavine, siiveldatud

Registritüübi, siiveldatud

Lühike, ühenduskoht, siiveldatud

Ühendus, siiveldatud

Režiim, siiveldatud

Lühike, ühenduskoht, siiveldatud

Lühike, niispeetisavine, siiveldatud

Ühendus, 2m, siiveldatud

Režiim



Märkused:

1. Volguti tüüstatud rippluuke 1m kõrgusele pörandast
2. Volguti tüüstatud rippluuke 1m kõrgusele pörandast
3. Välis ja niiskes ruumides volguti tüüstatud rippluuke 1m kõrgusele pörandast

281017	Joonise nr.	V01
	Staudium	Mudatus
	TP	
	Lent/leht	x/x
	Mõõtkava	—
	Kuupäev	26.10.2017



- [illegible]

Märksed:

1. Elamule peigpõlvbota vundamendimanduur, takistusega vähem kui 10 cmni.
2. Pistikupesad peigpõlvbota 0,25m kõrgusele pärastast, välis pistikupesad 0,5m, kui ei ole nõudatud teisiti
3. Pistikupesade liinid teostada siivistatult kaablaga PPU3C2,5 ja PPU5C2,5

	Joonise nr.	J02
	Siidium TP	Muudatus
	Lehti/lehti	x/x
	Mõõlikuva	—
	Kuupäev	26.10.2017

