


Tingnärvid

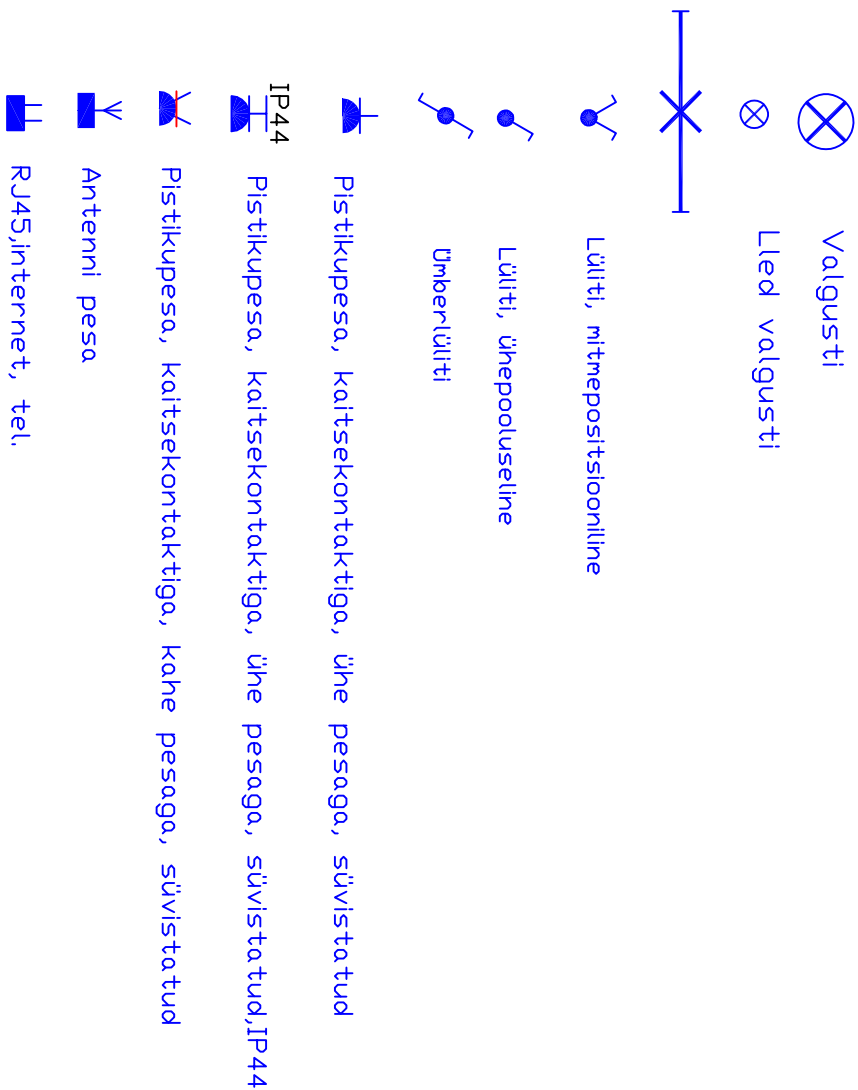

Märkused:

1. Valgustite täpne tüüp ja asukoht täpsustada sisekujundajaga
2. Valgustite lülitid paigaldada 1,1m kõrgusele pörandast
3. Valgustite liinid teostada süvistatult kaabliga PPJ3G1,5 ja lülitide liinid kaabliga PPJ3X1,5, PPJ5X1,5

Tellijä Kristjan Leht		Töö nr. 60-17-021/2		Joonise nr. 002		
Objekt Mait Metsanurga 11		Põhiprojekt		Staadium	Muudatus	
Joonise nimetus Elektrivarustus Põhiprojekt		Leht/lehti				
SILENT SECURITY OÜ Reg. nr. 10571123 Käärü 2, Saue vld, Varanõisa küla, Harjumaa Elektritööde ettevõtte reg. nr. EI 329-16 GSM (+372) 58 04 59 59		Joon.	E.kaarliõp			
		Kont.	E.kaarliõp			
				Mõõtkava		
		Foil		Kuupäev	26.09.17	