



Tingmäärigid

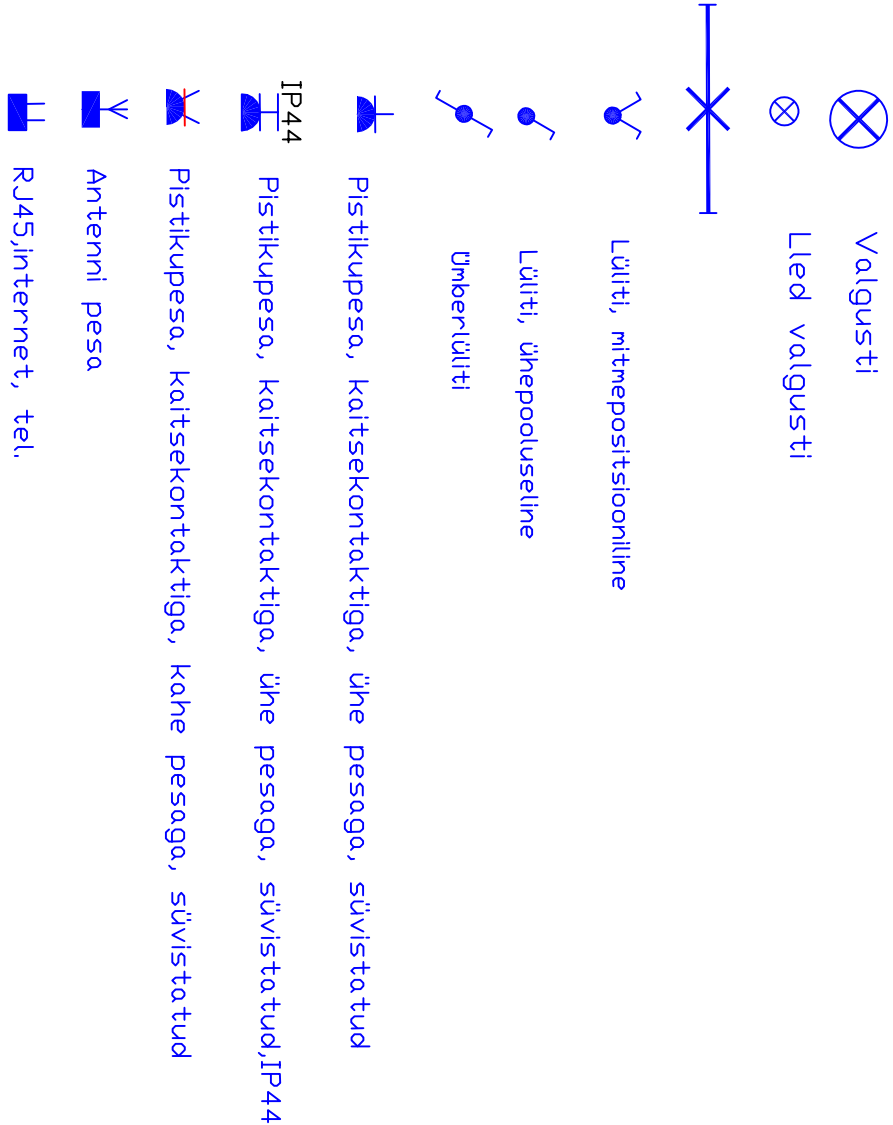

Märkused:

1. Valgustite täpne tüüp ja asukoht täpsustada sissekujunda.jaga
2. Valgustite lülitid piagaldada 1,1m kõrgusele põrandast
3. Valgustite liinid teostada süvistatult kaabliga PPJ3G1,5 ja lülitide liinid kaabliga PPJ3X1,5, PPJ5X1,5

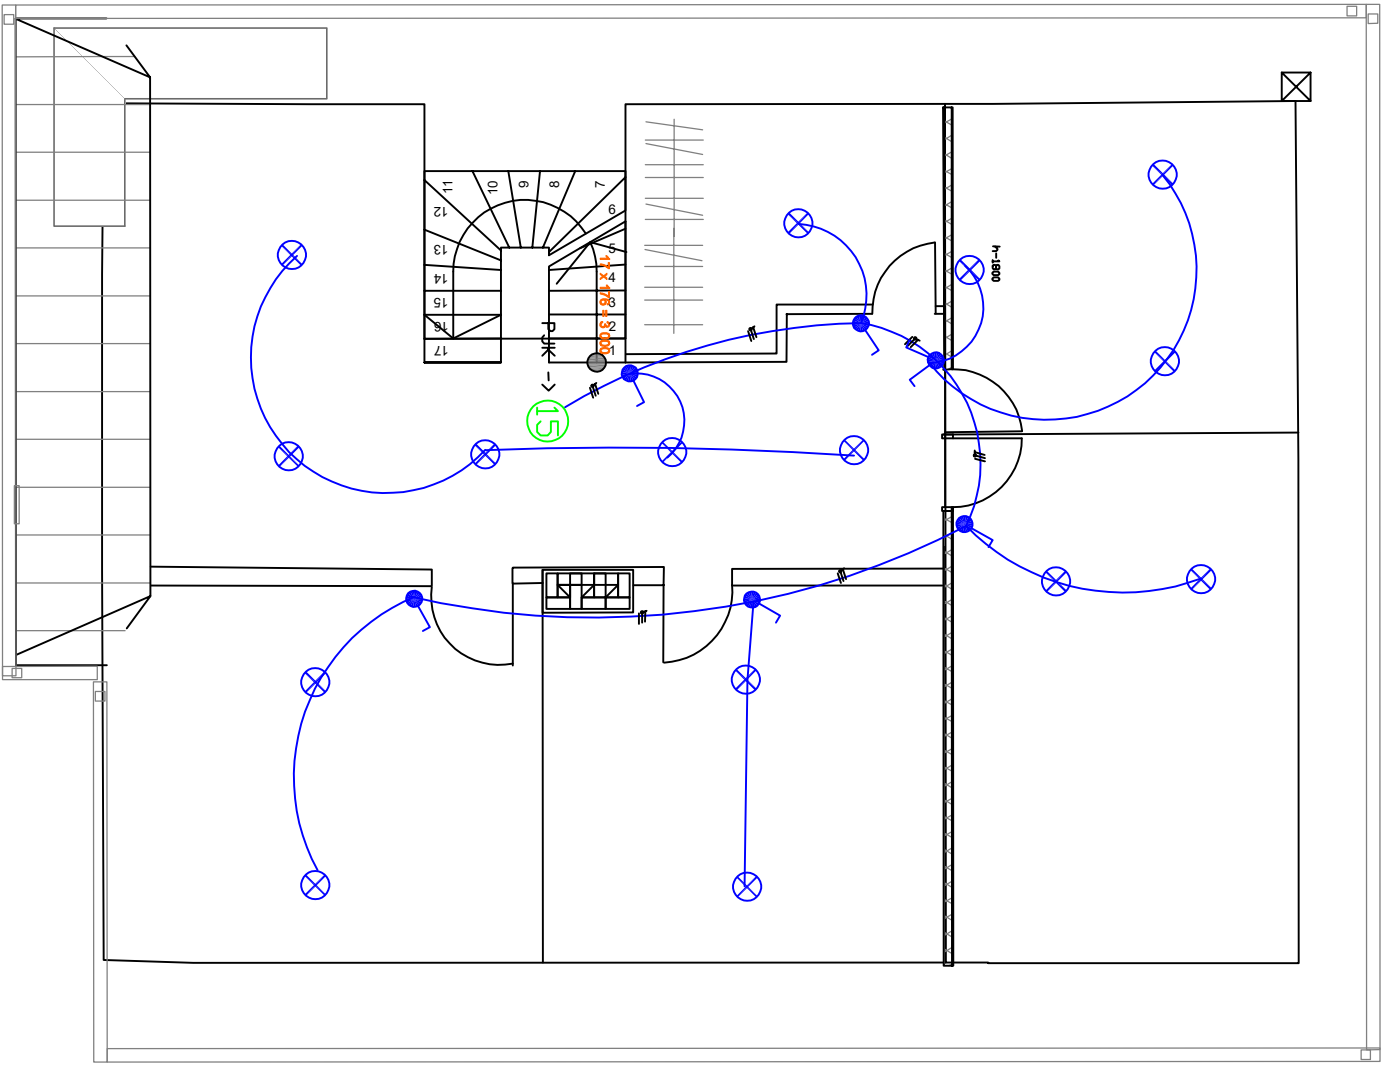

Tellija	Kristjan Leht	Töö nr. 60-17-021/2	Joonise nr.	004
Objekt	Mait Metsanurga 11	Põhiprojekt		
Joonise nimetus	Elektrivarusutse Põhiprojekt		Leht/lehti	
SILENT SECURITY OÜ			Joon.	E.kaarlõp
Reg. nr. 10571123			Kont.	E.kaarlõp
Käärnu 2, Saue vld, Vanamõisa küla, Harjumaa				Mõõdikava
Elektriteenuste ettevõtja reg. nr. EI 329-16				Kuupäev
GSM (+372) 58 04 59 59			Fail	26.09.17