


KAEVIKU LÕIGE

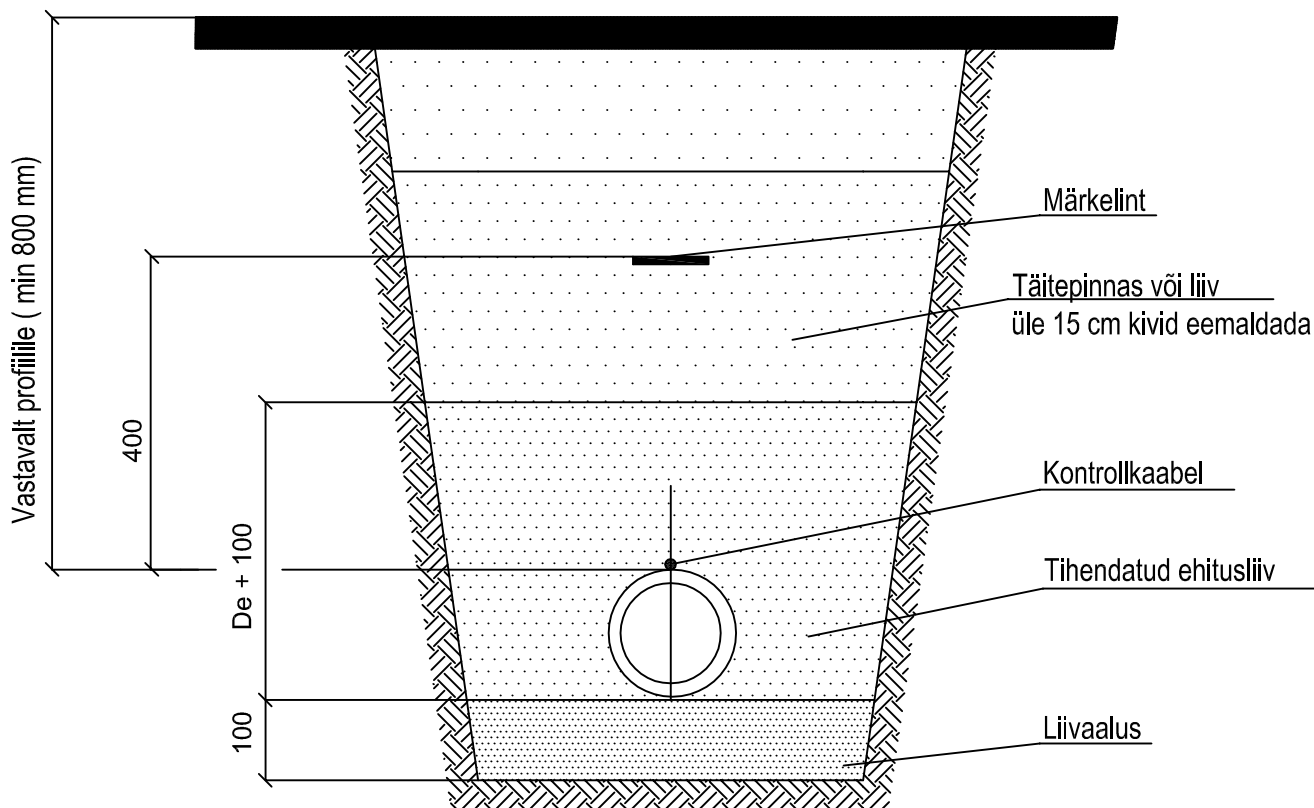

MÄRKUSED:

1. Torude läbimõõt on De40 (De32)
2. Gaasitorustik rajada 100 mm (min) paksusele liivapadjale.
3. Kaevuku esmatäide teostada 100 mm paksuselt liivaga ja 400 mm kõrgusele gaasitorustikupeale paigaldada kollane märkelint.

DEMProjekt

OÜ DEM Projekt, registrikood 11111412
Juhkentali 52-1, 10132 Tallinn
tel+372 56 50 2774; info@demprojekt.ee
MTR reg. nr. EEP000272

VASTUTAV SPETSIALIST	I.DEMIDOVA		25.08.2017
PROJEKTEERIJ	I.DEMIDOVA		25.08.2017
PROJEKTEERIJ			
FAILI NIMI	409417_TP_GV-5-01_kaevik.dwg		

Projekti nimetus:	KINNISTU VANASILLA TN 16A GAASITARNETORUSTIK	Stadium:	Tööprojekt
Objekti asukoht:	Vanasilla tänav L2, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa	Töö nr:	409417
Joonise nimetus:	KAEVIKU LÕIGE	Joonise nr:	GV03
Tellij:	Simo Sirk Tel. +372 56 451 007	Moot:	