






Vertikaalsoojustus: 2 korteri pööninguseinad kokku 15cm kivivillaplaadid Paroc Linio 15, vörk+krohv mõlemal pool kokku 92 m²

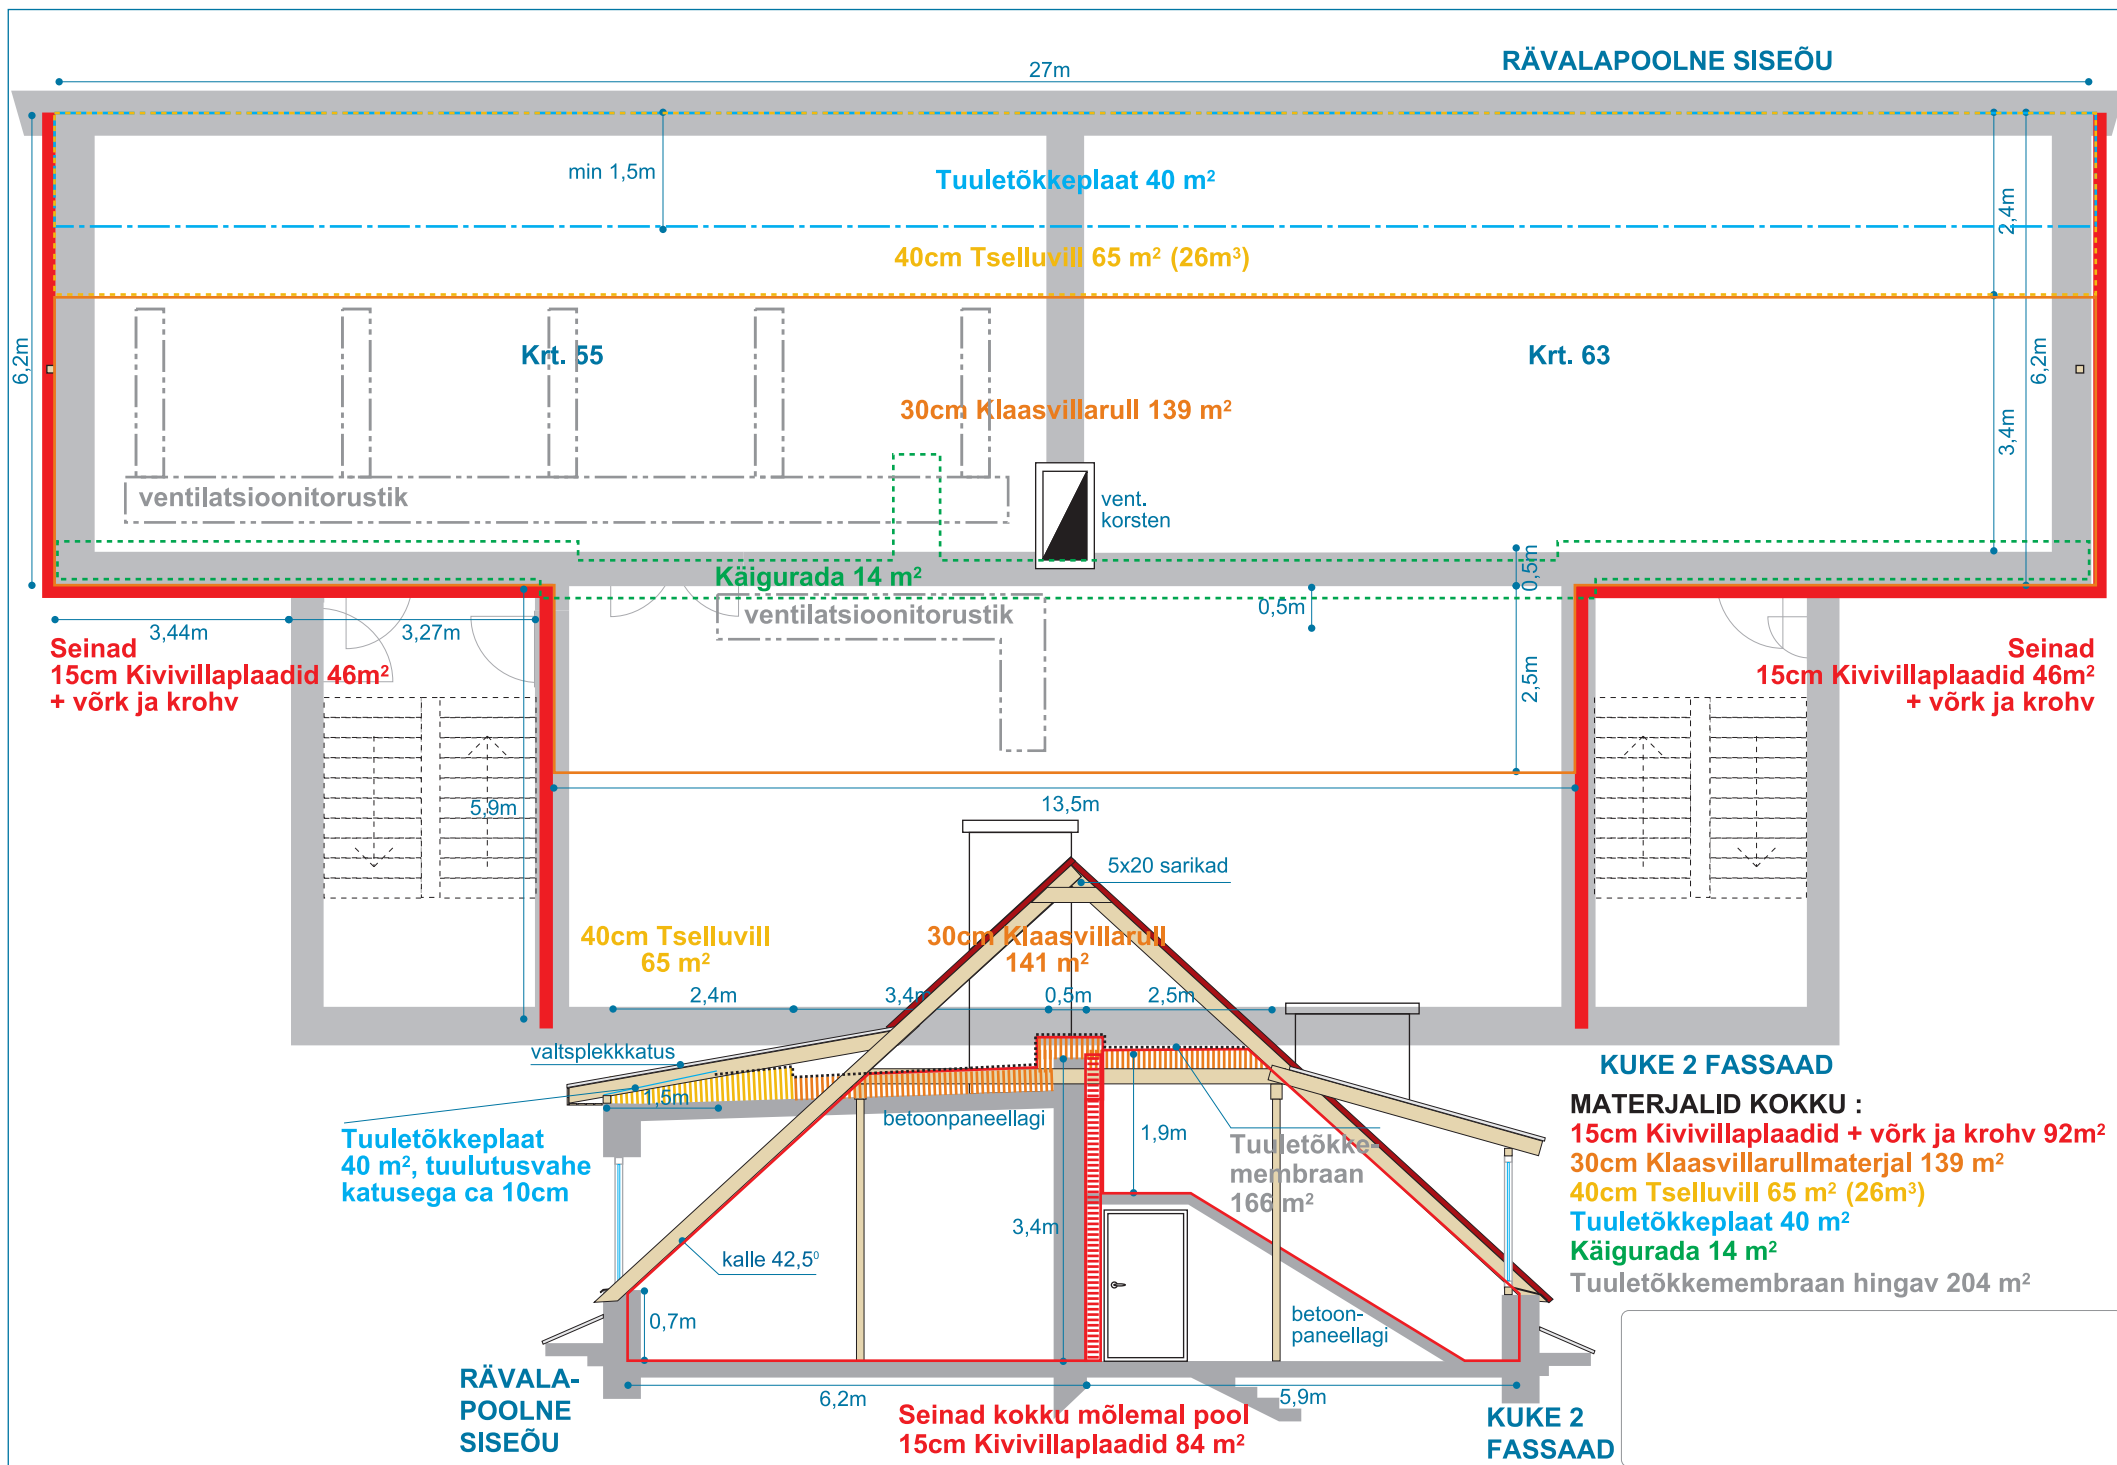

Kesküttetoru

Õhkvahega tellisseina paksus 44cm

Ventilatsioonisaht



sundventilatsioonitorud

olemasolev käigurada demonteerida ja ehitada uus enne soojustuse paigaldust



Valtsplekk-katuse ja betoonpaneellae vaheline ava soojustada paigaldades tuulesuunaja tuuletõkkeplaadid 40 m² katuse aluslaudisega õhkvahega ja tselluvill 40cm, kokku 65 m²

Olemasolev ca 10cm amortiseerunud kivivillsoojustus eemaldada ja paigaldada uus 15+15cm Ursa 32 PLatinum soojajuhtivustegur 0,032W/mK kokku 139 m²+ peale hingav tuuletõkkemembraan kokku 204 m²